广东省施工图数字化审查专用

出图
设计单位：中国市政工程东北设计研究总院有限公司
2024年03月13日确认图纸

审图
机构名称：深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19014
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、轨道交通、风景园林）工程
有效期至：2026年09月19日
2024年03月14日完成审查

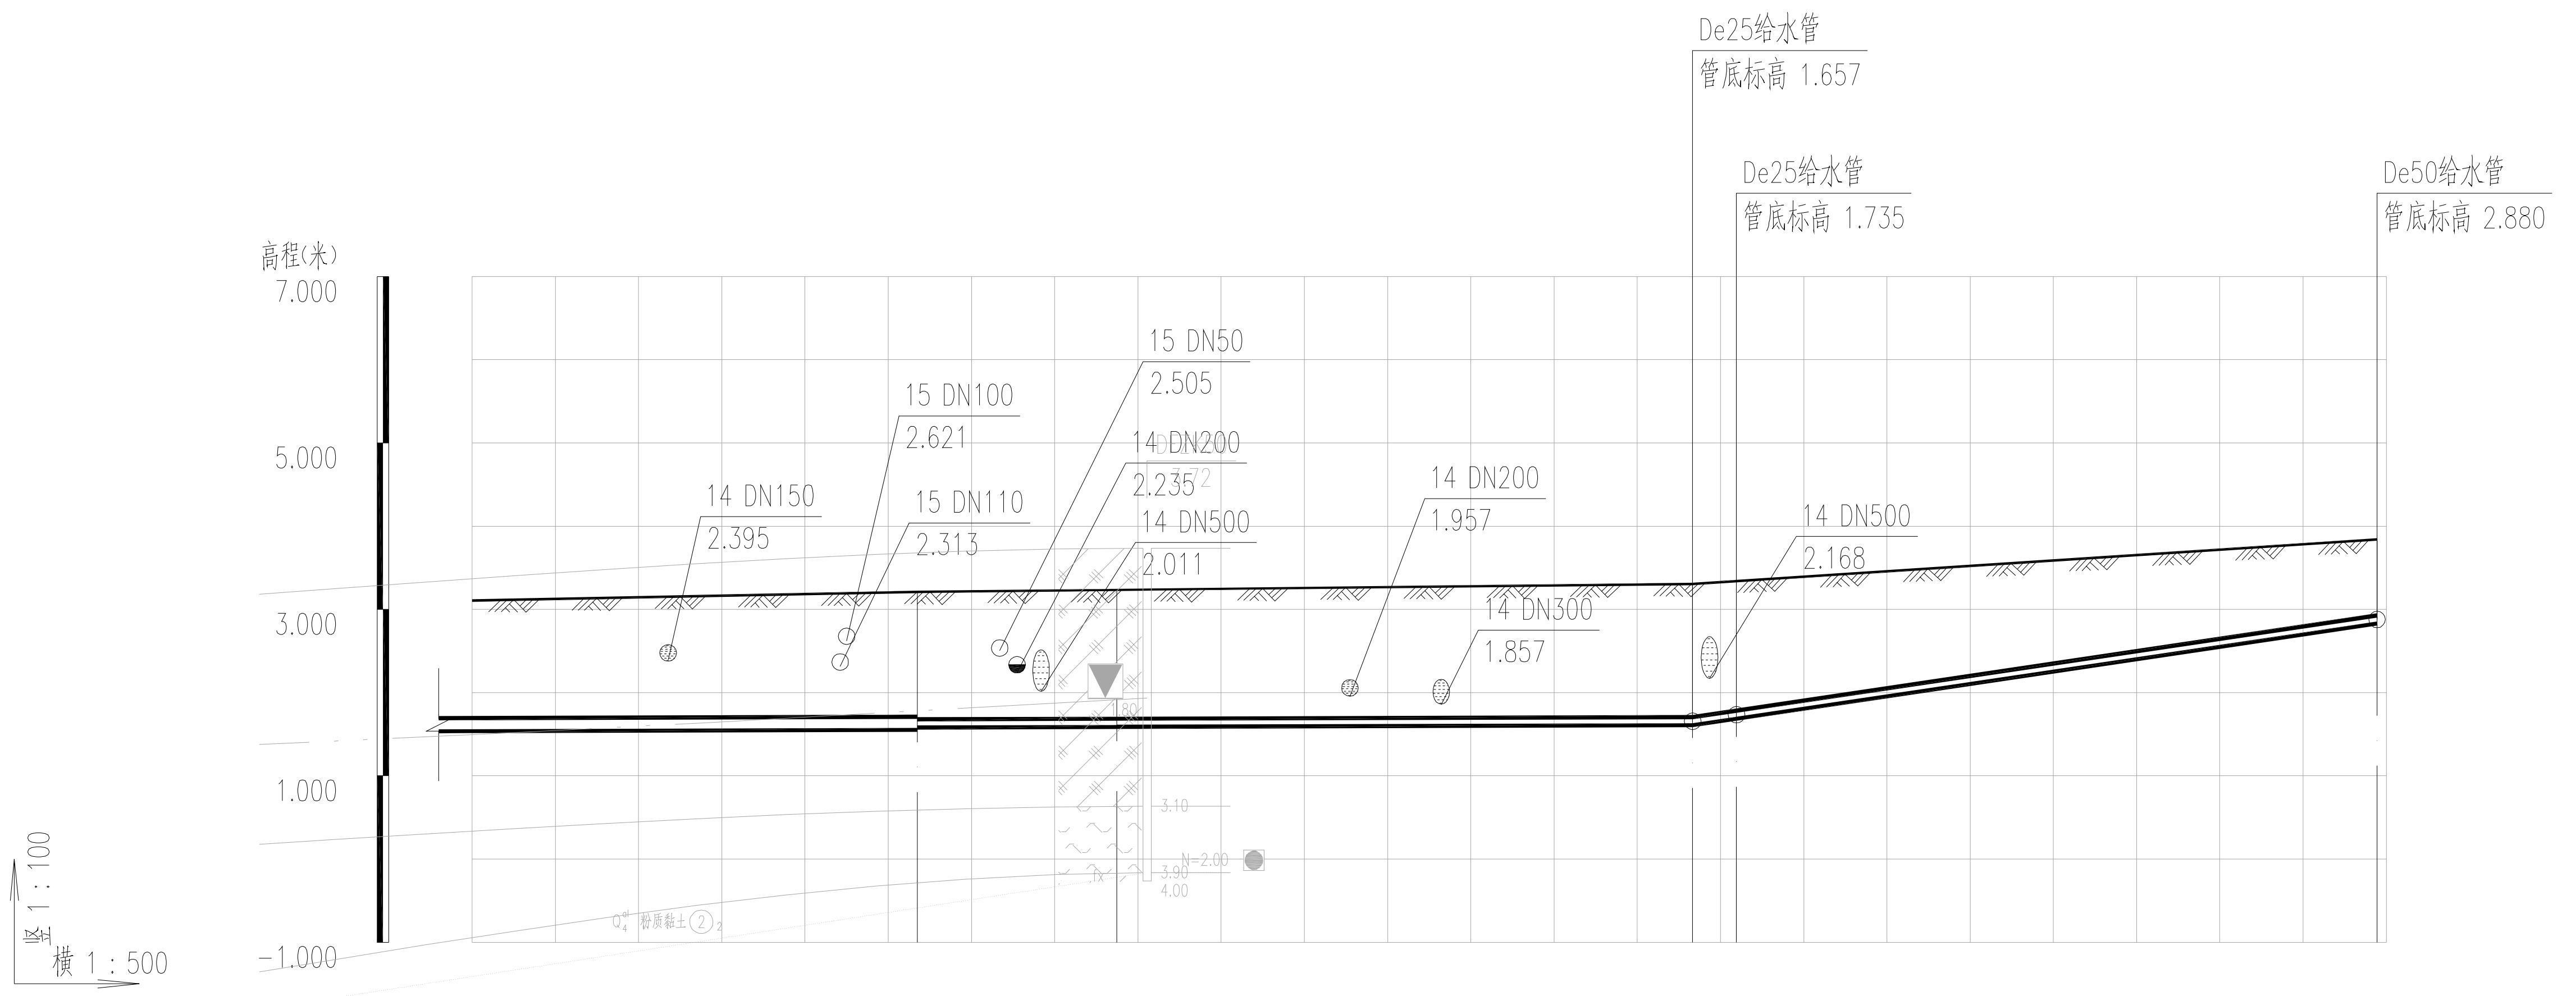
De25给水管
管底标高 1.657
De25给水管
管底标高 1.735
De50给水管
管底标高 2.880
高程(米)
7.000
5.000
3.000
1.000
-1.000
15 DN50
2.505
15 DN100
2.621
14 DN200
2.235
14 DN500
2.011
14 DN150
2.395
15 DN110
2.313
14 DN200
1.957
14 DN300
1.857
14 DN500
2.168
竖 1：100
横 1：500

自然地面标高（m）	3.091	3.209		3.225	3.307	3.339	3.843
设计地面标高（m）	3.108	3.209		3.234	3.307	3.339	3.843
设计管中心标高（m）	1.615	1.630		1.637	1.657	1.735	2.880
管顶覆土（m）	1.41	1.49	1.52	1.54	1.6	1.55	0.91
管外底埋深（m）	1.58	1.66	1.63	1.65	1.71	1.66	1.02
管径（mm）	DN150		DN100				
管材和连接方式	球墨铸铁管 承插式橡胶圈接口		焊接钢管 焊接	聚乙烯PE100管 热熔对接			
管道基础	砂石基础						
施工方式	板式支护开挖						
地基处理方式	天然地基，素土夯实						
平面距离（m）	47(27)		12	35	3	39	
井编号		DFA21		DFA22	DFA23	DFA24	DFA25

给水管纵断面图

说明：
1、本图高程系采用国家85高程。

中国市政工程东北设计研究总院有限公司
出图专用章
证书编号：2200389
吉林省住房和城乡建设厅核准

中国市政工程东北设计研究总院有限公司

建设单位	东莞市水务集团供水有限公司								
工程名称	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）								
审定	薛昆	薛昆	校核	刘健辉	刘健辉	子项名称	东风社区		
审核	崔壮	崔壮	设计	李剑成	李剑成	供水管道纵断面图			
项目负责人	袁琳		制图	杜周武	杜周武	阶段	施工图	专业	给排水
专业负责人	梁伟	梁伟	日期	2023.12	图号	HM-DF-SS-09	工程编号	DG2023P021S	版次 A

比例