


给水	排水	雨水	污水	燃气	热力
工程	工程	工程	工程	工程	工程
设计	设计	设计	设计	设计	设计
单位	单位	单位	单位	单位	单位
姓名	姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
日期	日期	日期	日期	日期	日期

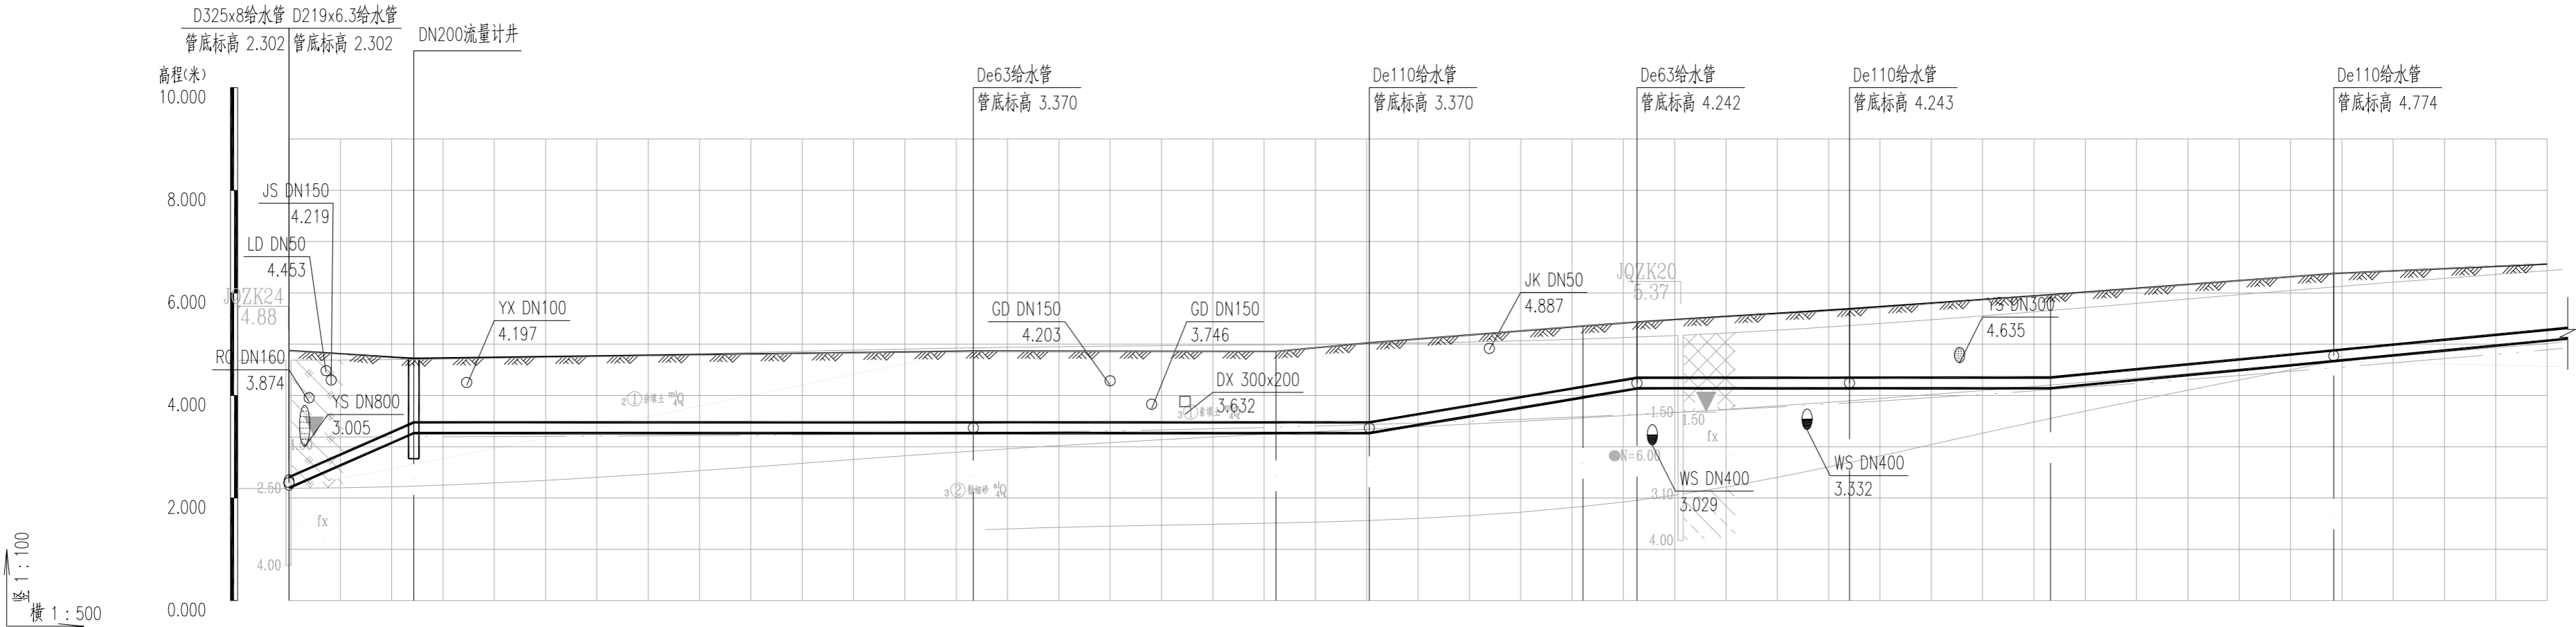

自然地面标高 ( m )	4.874	4.699	4.864	4.859	5.025	5.354	5.430	5.661	5.957	6.374	6.574
设计地面标高 ( m )	4.874	4.722	4.864	4.859	5.025	5.354	5.430	5.690	5.963	6.375	6.562
设计管中心标高 ( m )	2.302	3.370	3.370	3.370	3.370	4.066	4.242	4.243	4.245	4.774	5.173
管顶覆土 ( m )	2.46	1.24	1.38	1.38	1.54	1.18	1.08	1.34	1.61	1.49	1.28
管外底埋深 ( m )	2.68	1.46	1.6	1.6	1.77	1.4	1.3	1.56	1.83	1.71	1.5
管径 ( mm )	DN200										
管材和连接方式	球墨铸铁管 承插式橡胶圈柔性接口										
管道基础	砂石基础										
施工方式	6米槽钢支护开挖	板式支护开挖									
地基处理方式	天然地基，素土夯实										抛石挤淤，处理厚度≥500mm
平面距离 ( m )	12	55	29	9	21	5	21	20	28	42(21)	
井编号	JQB41	JQBSB42	JQB43	JQB44	JQB45	JQB46	JQB47	JQB48	JQB49	JQB50	

给水管道纵断面图

说明：  
1、本图高程系采用国家85高程。

<div>中国市政工程东北设计研究总院有限公司</div>						建设单位	东莞市水务集团供水有限公司				
						工程名称	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）				
审 定	薛 昆		校 核	刘 健 辉		子项名称	居岐社区				
审 核	崔 壮		设 计	杨 宁		供水管道纵断面图					
项目负责人	袁 琳		制 图	杨 宁		阶 段	施工图	专 业	给排水	比 例	
专业负责人	梁 伟		日 期	2023. 12	图 号	HM-JQ-SS-09	工程编号	DCG2023P021S	版 次	A	