广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：中国市政工程东北设计研究总院有限公司
2024年03月13日确认图纸
审图 机构名称：深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19014
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、轨道交通、风景园林）工程
有效期至：2026年09月19日
2024年03月14日完成审查

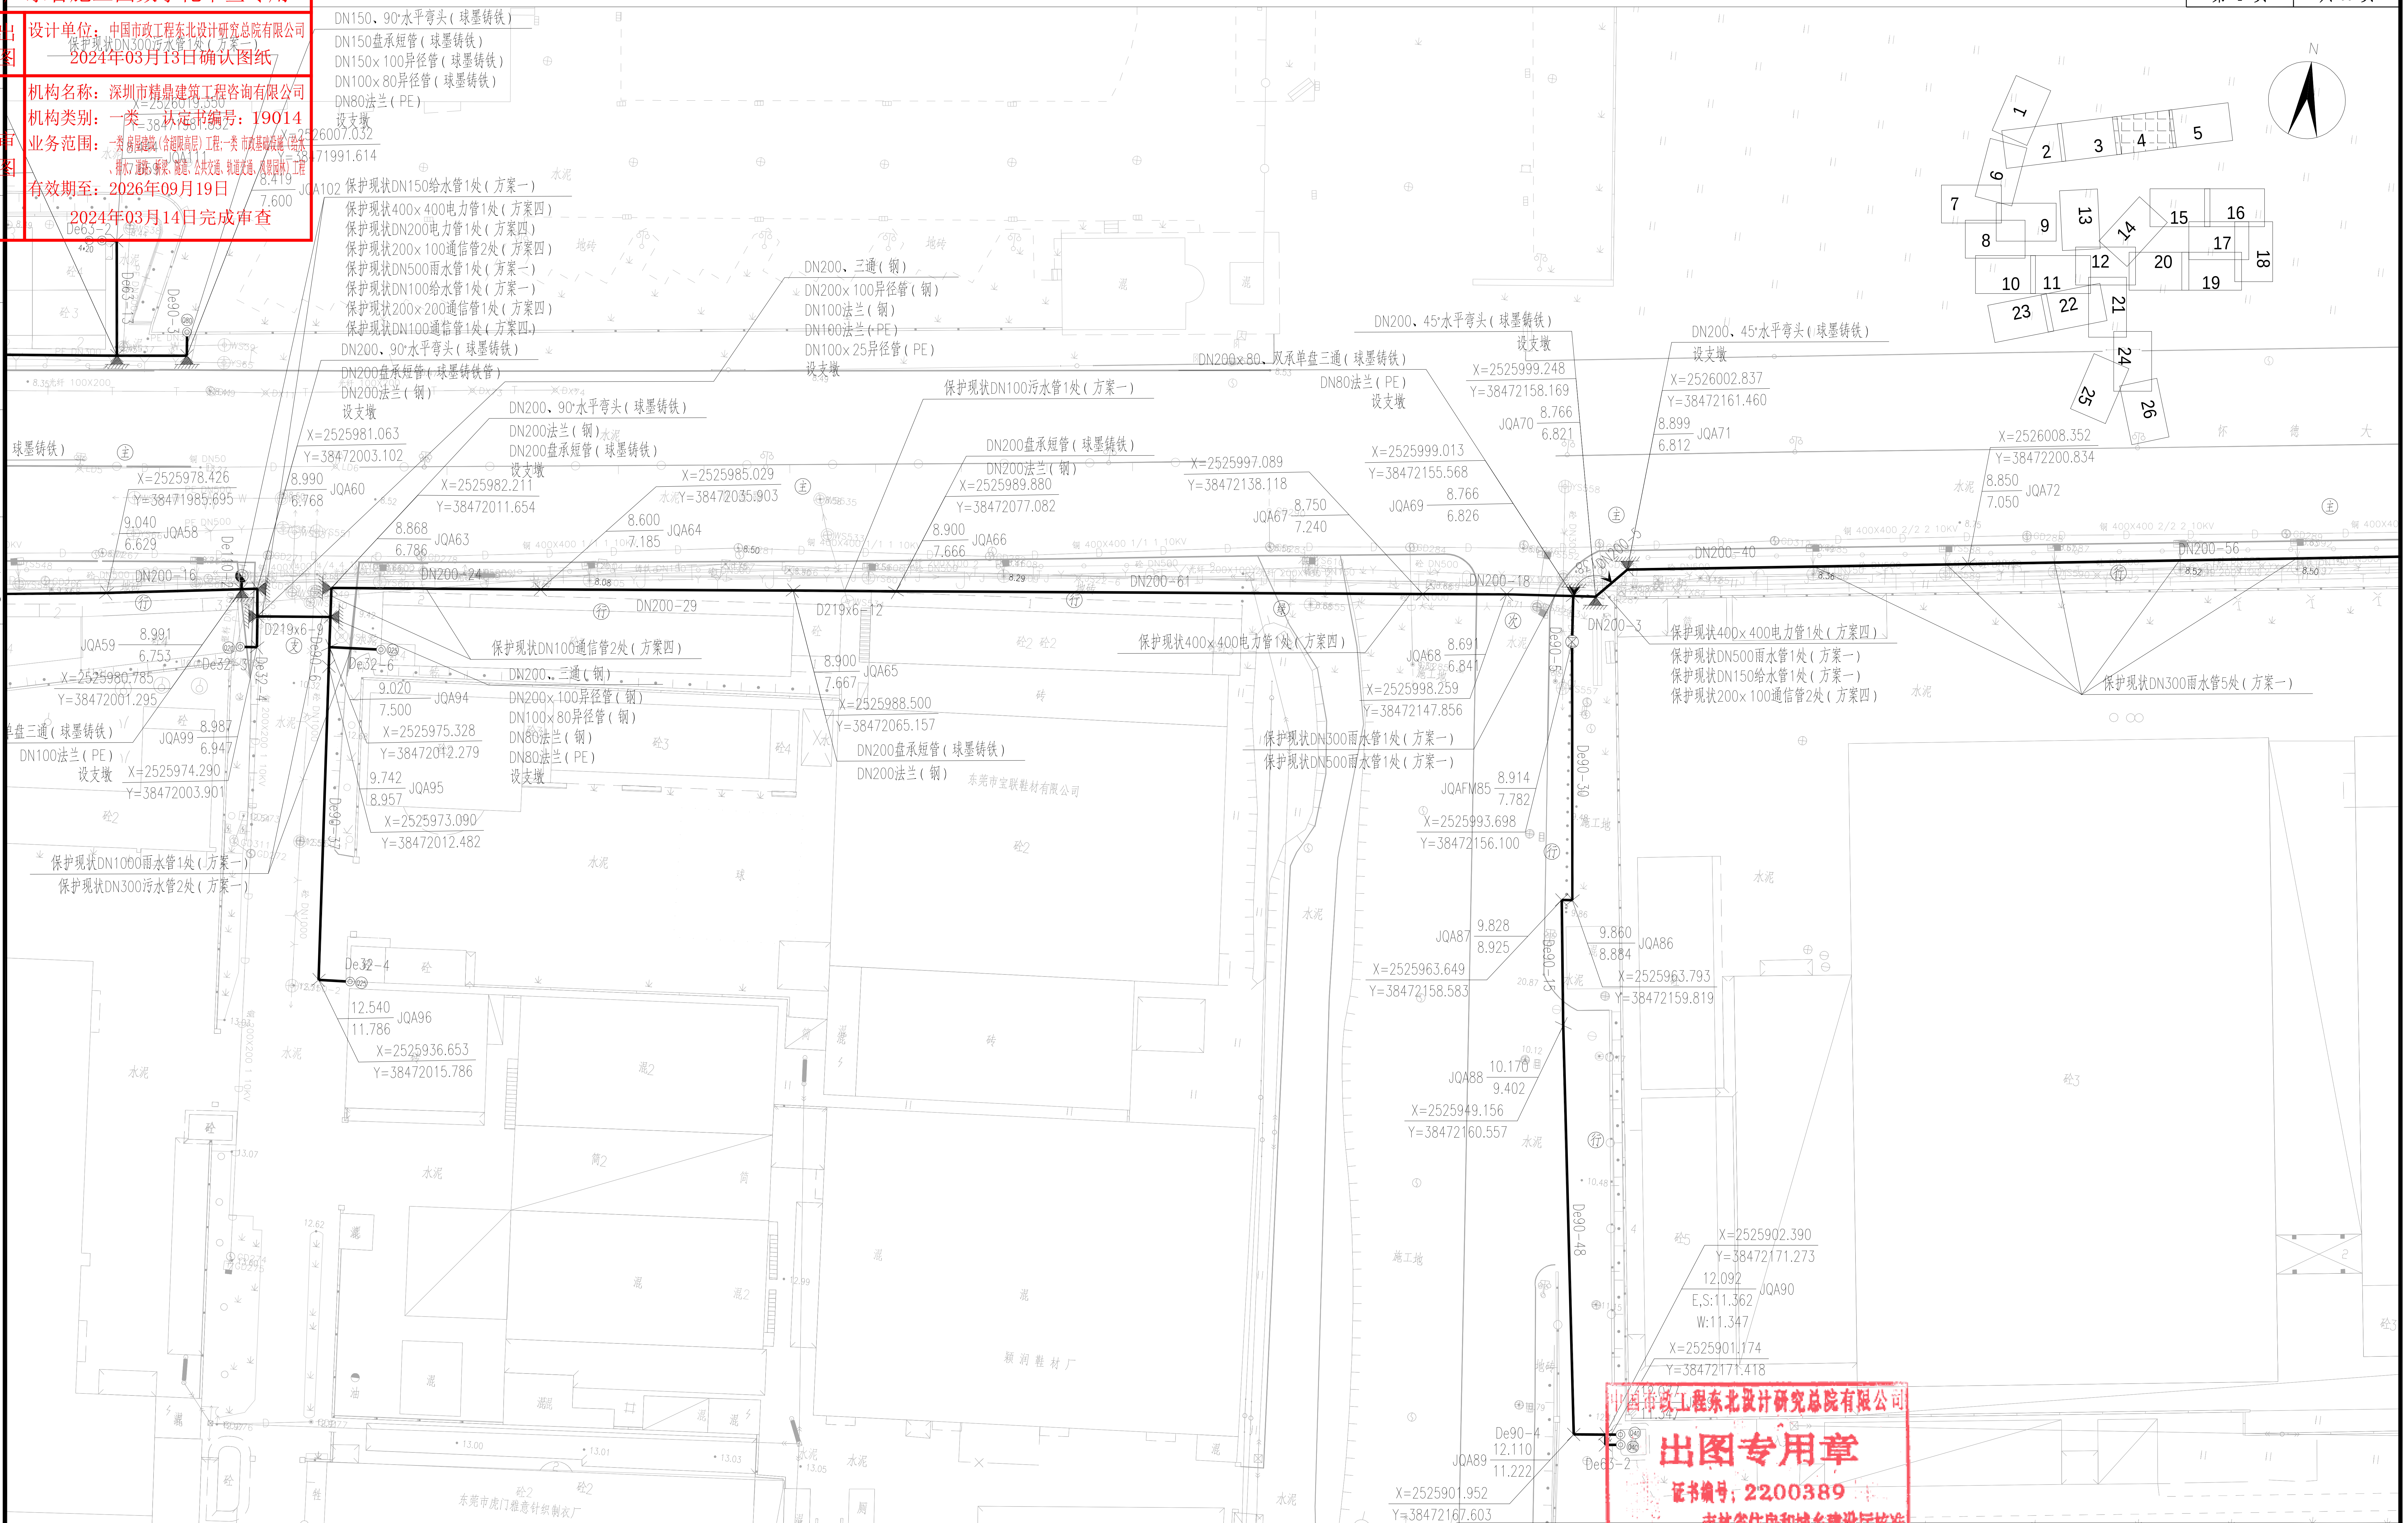

图 例：

图例	说明	图例	说明	图例	说明	图例	说明	图例	说明
———	设计市政供水管	De110-8	PE管公称外径(mm)-长度(m)	㊟	市政主干路	⊗	闸阀井（或蝶阀井）	—J—	现状给水管
----	设计巷道供水管	ϕ101.6x2-8	不锈钢管管径x壁厚(mm)-长度(m)	㊋	市政次干路	△	排气阀井	—D—	现状电力管
—MF—	设计明敷供水管	DN100-8	球墨铸铁管公称直径(mm)-长度(m)	㊡	市政支路	▼	排泥阀井	—T—	现状通信管
2x15	原位更换水表(2户 DN15水表)	D108x6.3-8	钢管管径x壁厚(mm)-长度(m)	㊔	人行道	▶	DMA流量计井	—W—	现状污水管
Q15	迁移并更换水表(1户 DN15水表)	Ⓐ	A类巷道	Ⓒ C类巷道			现状消火栓	—Y—	现状雨水管
F 5x20	水表分水器(5户DN20水表)	Ⓑ	B类巷道	Ⓓ D类巷道	支墩	◎	设计供水立管	—R—	现状燃气管

X=530014.460 / Y=360309.023	X轴坐标 / Y轴坐标
2.490 / 0.700 JQA-1	设计地面标高(m) / 设计管中标高(m) 节点编号

说明：

1、本图比例尺为1：500。
2、图示除管径、井径以毫米计外，其他均以米计。
3、本图坐标采用2000坐标系，高程采用1985国家高程基准。
4、巷道敷设做法详见各类巷道横断面大样图。
5、巷道内无物探资料的根据现场情况进行管线保护、迁改及高压线避让等方可施工。
6、市政道路与巷道的分界为巷道口阀门井后或市政管线三通件后，旧位置详见平面标识。

中国市政工程东北设计研究总院有限公司
出图专用章
证书编号：2200389
吉林省住房和城乡建设厅核准

中国市政工程东北设计研究总院有限公司

审 定	薛 昆	（签名）	校 核	刘健辉	（签名）	
审 核	崔 壮	（签名）	设 计	杨 宁	（签名）	
项目负责人	袁 琳	（签名）	制 图	杨 宁	（签名）	
专业负责人	梁 伟	（签名）	日 期	2023.12	图 号	HM-JQ-SS-08

建设单位	东莞市水务集团供水有限公司
工程名称	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）
子项名称	居岐社区
	供水管道平面布置图
阶 段	施工图
专 业	给排水
比 例	1:500
工程编号	DG2023P021S
版 次	A