



东江河

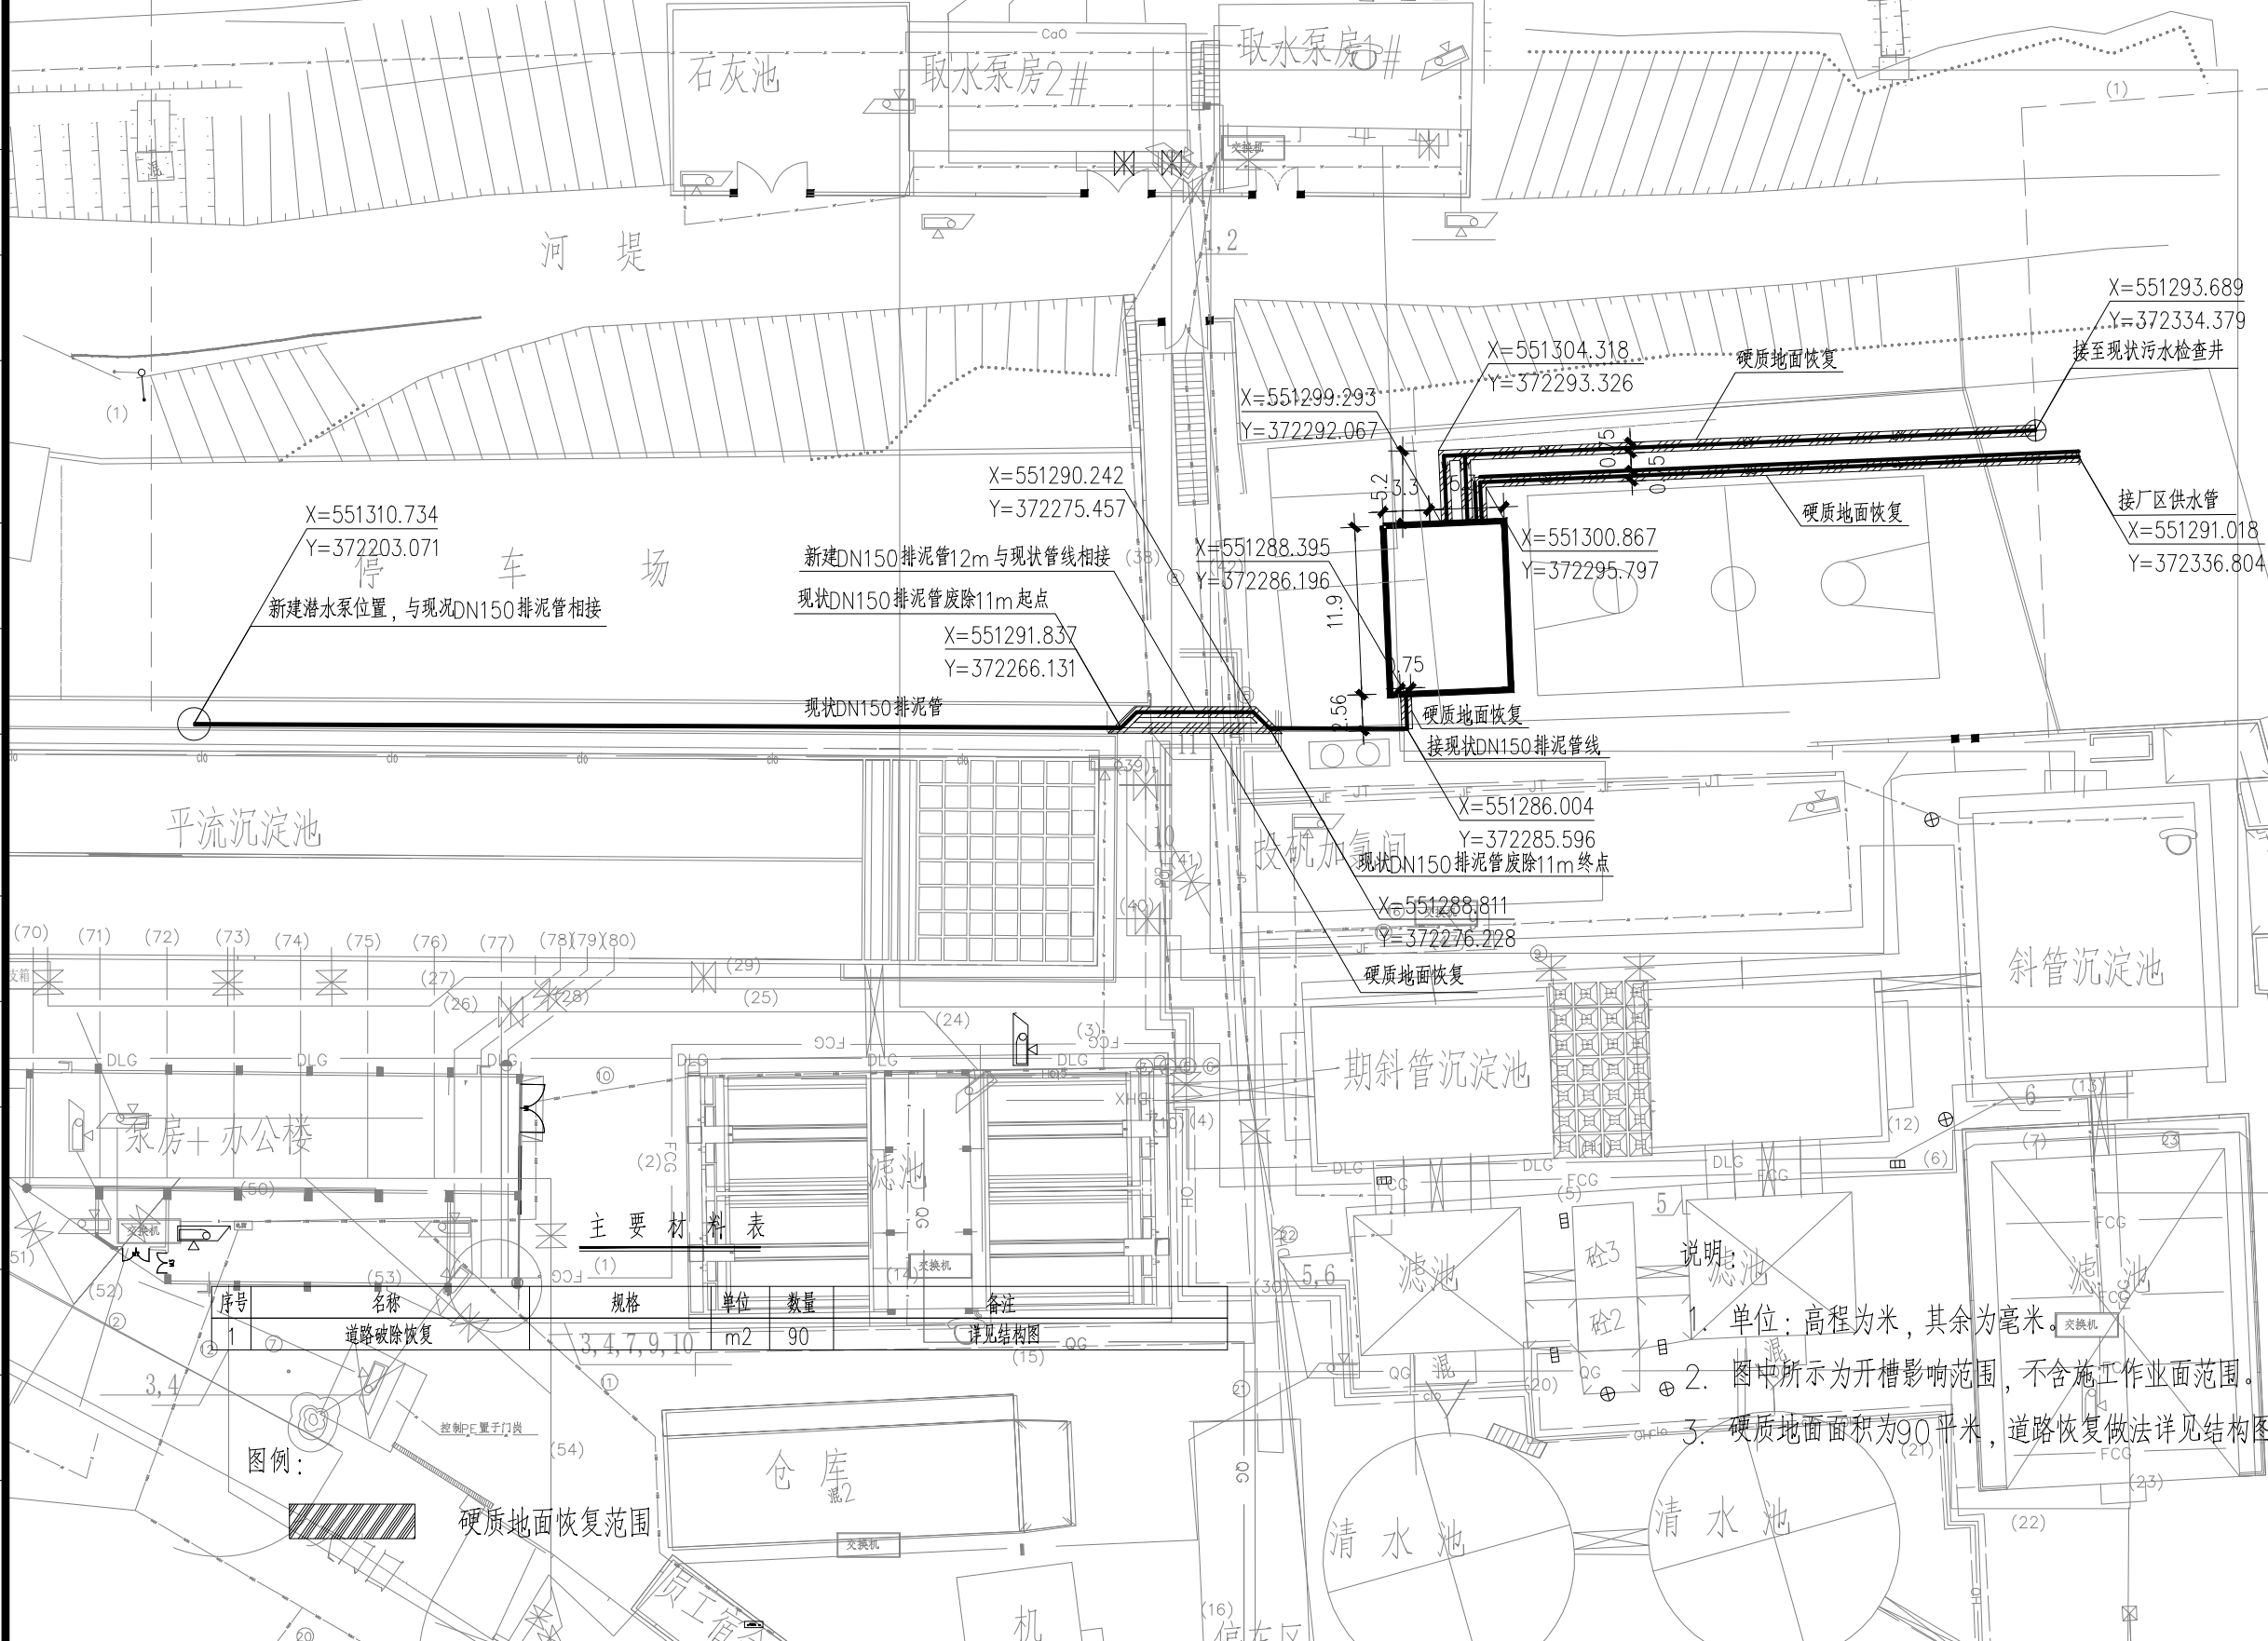

图例:



硬质地面恢复范围

主要材料表

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	道路破除恢复	3, 4, 7, 9, 10	m2	90	详见结构图

说明:

- 单位: 高程为米, 其余为毫米。
- 图中所示为开槽影响范围, 不含施工作业面范围。
- 硬质地面面积为90平米, 道路恢复做法详见结构图。

给排水

结构

电气自控

会签栏

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(排泥水设施标段)
排泥水设施标段一万江水厂设计图
破除恢复范围图

项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊	姚左钢 鲍磊	校核人	周川 李晓	周川 李晓
专业负责人	韩宝平 许春蕾	韩宝平 许春蕾	审核人	单晓峻	单晓峻
设计人	李博雅	李博雅	审定人	姚左钢	姚左钢

阶段	施工图设计
图号	2023N121-SS0103-GS08
日期	2024.08
比例	1:500

