



FM甲1524 1:50

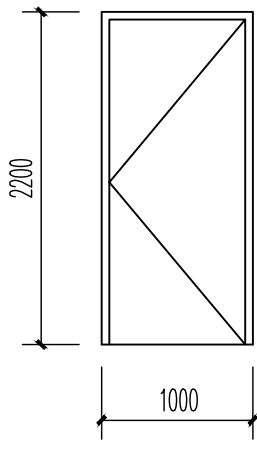

FM甲1022 1:50



FC甲1212 1:50

门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸 (mm)	数量	图集名称	备注
甲级防火门	FM甲1524	1500X2400	1	GFM1524 12J609 11页	甲级防火门
	FM甲1022	1000X2200	1	GFM1022 12J609 11页	甲级防火门
甲级防火窗	FC甲1212	1200X1200	3	PGFC1212K 12J609 79页	平开甲级防火窗

防火门窗选自国标图集《防火门窗》(12J609), 其余未注明事宜详见图集。

室内装修做法表

房间名称	地面			踢脚/墙裙			内墙面			顶棚		备注
	编号	厚度	材料	编号	高度	材料	编号	厚度	材料	编号	材料	
新建配电控制室	地201 燃烧性能: A级	114	600x600地砖	踢14、16 燃烧性能: A级	150	面砖踢脚	内墙4、5, 国标内墙1 燃烧性能: A级	14	水泥石灰砂浆 水性耐擦洗涂料	顶9, 国标内墙1 燃烧性能: A级	水性耐擦洗涂料	
原脱水机房地面破除恢复	不发火沥青砂浆地坪 (燃烧性能A) 或具有同等不发火特质且经不发火验证合格。(原状恢复)			不得破坏			不得破坏			不得破坏		原状恢复

注:

1. 所有装修做法均选自《建筑构造用料做法》(中南地区工程建设标准设计 15JZ001)。

2. 室内装修执行《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020:


墙面、天花等建筑制品(除地面铺装材料外)的阻燃性能不低于(GB50222-2017)规定的A级, 且产烟毒性等级不低于T1级。

燃烧滴落物/微粒的附加等级不低于TD1级, 产烟毒性等级不低于T1级。


铺地材料的阻燃性能不低于(GB50222-2017)中规定的B1级且产烟毒性不低于T1级。

室外装修做法

房间名称	部位	做 法
原脱水机房	坡道	坡2: 混凝土坡道
新建配电控制室	勒脚	坡2: 混凝土坡道
新建配电控制室	外墙	白色仿瓷涂料, 燃烧性能A级(颜色及做法同现有建筑物的内墙) 1、一底二度仿瓷涂料 2、2厚面层耐水腻子分3遍刮平 3、9厚DP5.0预拌石灰膏砂浆分遍抹平 4、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、砌块(或混凝土墙, 表面做界面剂一道)

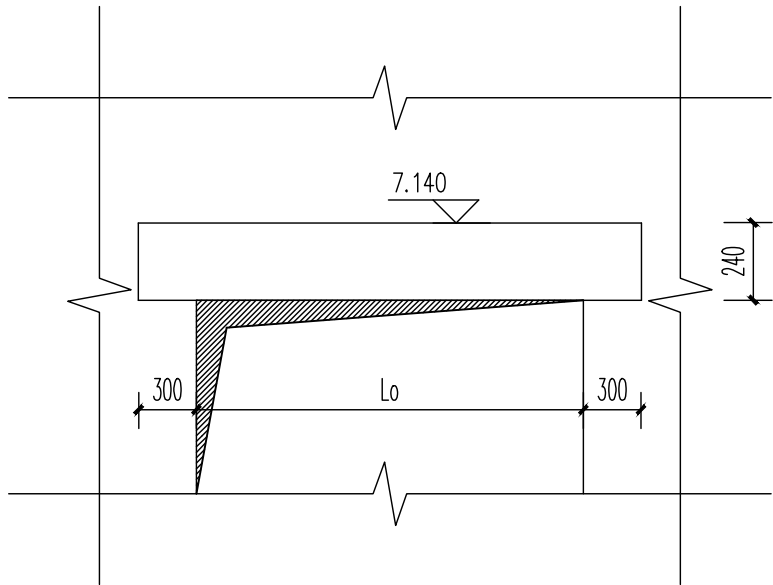

新加门洞过梁 1:20

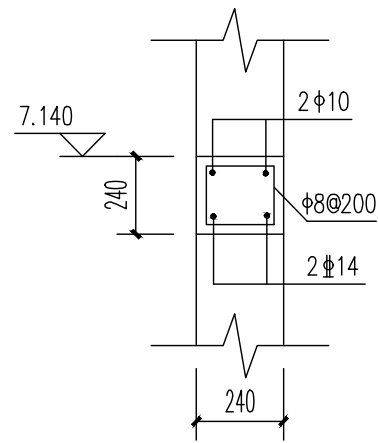

新加门洞过梁 配筋大样 1:20

