


0=9, 管内壁涂环氧煤沥青防腐涂料				注册草1				公司出图章			
2-2剖面图 1:25				初粘粘孔ZK15							
审核	徐震	校核	杨青波	阶段	施工图设计	项目编号	2024GD183SS	上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司 SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.			
设计负责人	姜序	校对	杨青波	专业	结构	子项名称	特殊井				
专业负责人	王兴	设计	吴东宇	比例	见图	图号	DC01C-03-13				
制图		制图		日期	2024.11.01	修正号					
东莞市望洪污水处理厂再生水利用工程				流量计井3 结构设计图							

1010				2000				200			
a-a				b-b				预制盖板吊环详图 1:25			
审核	徐震	校核	杨青波	阶段	施工图设计	项目编号	2024GD183SS	上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司 SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.			
设计负责人	姜序	校对	杨青波	专业	结构	子项名称	特殊井				
专业负责人	王兴	设计	吴东宇	比例	见图	图号	DC01C-03-14				
制图		制图		日期	2024.11.01	修正号					
东莞市望洪污水处理厂再生水利用工程				流量计井3 结构配筋图							

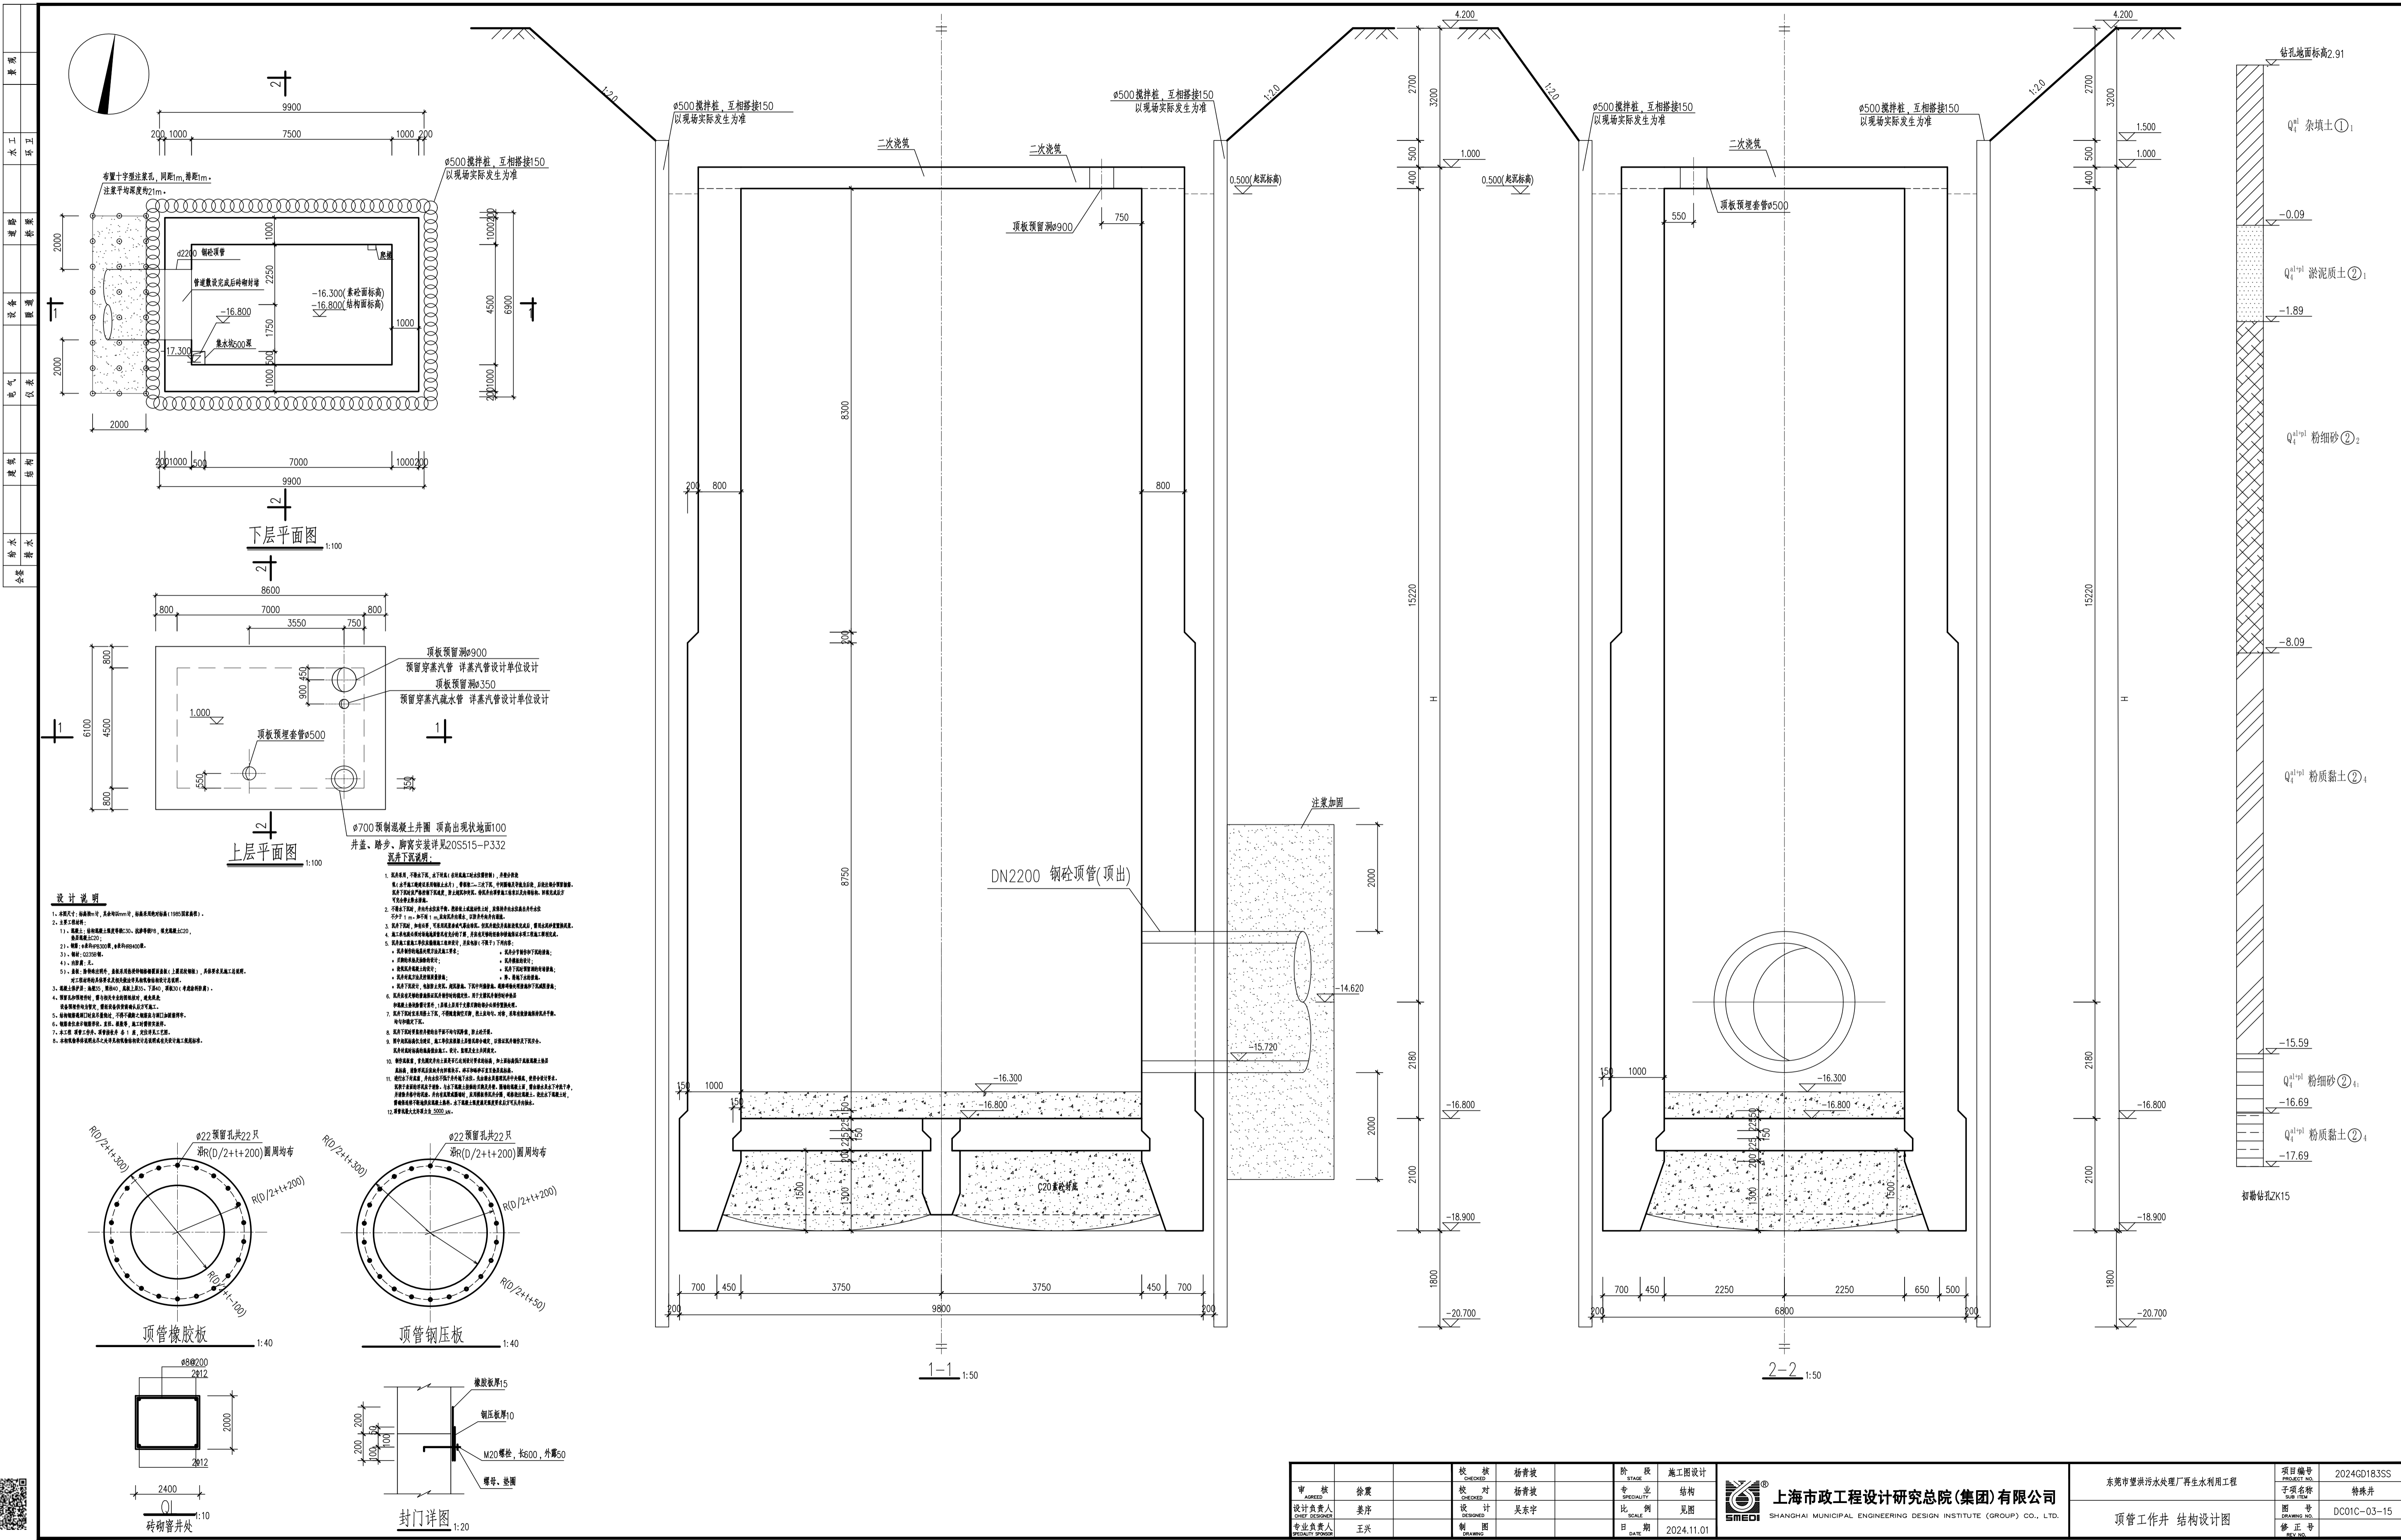

审核				校核	杨青波	阶段	施工图设计	上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司 SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.			
设计负责人				校对	杨青波	专业	结构				
专业负责人				设计	吴东宇	比例	见图				
制图				制图		日期	2024.11.01				
东莞市望洪污水处理厂再生水利用工程				顶管工作井 结构设计图							