会签栏

安健环名称	图例	安健环名称	图例
禁止标志	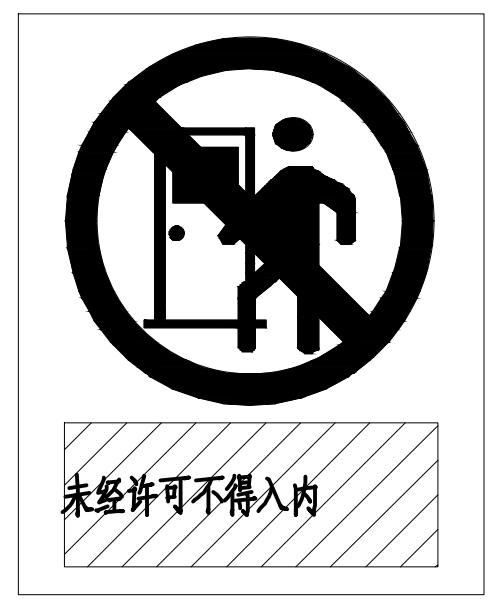 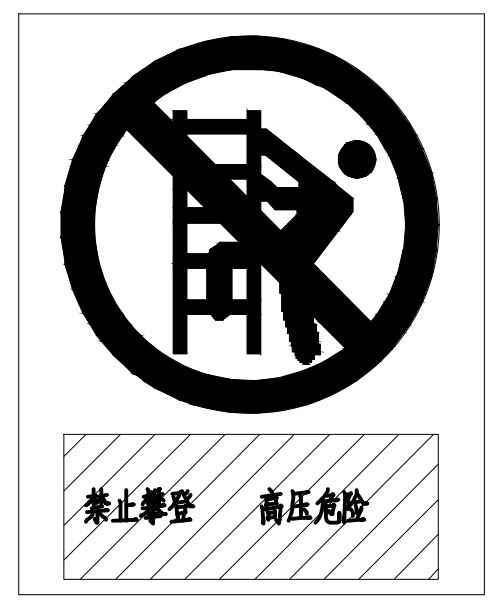 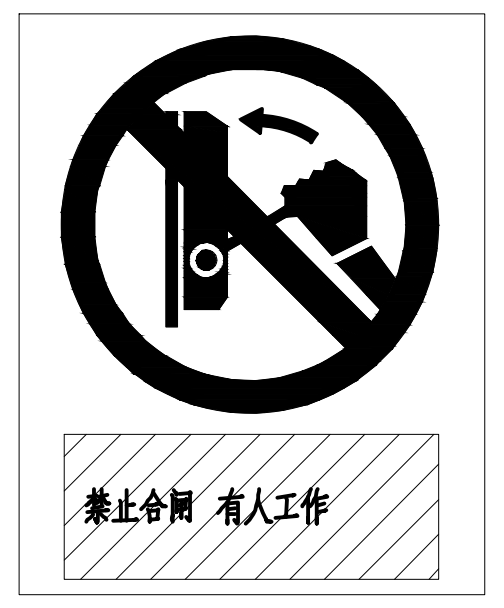 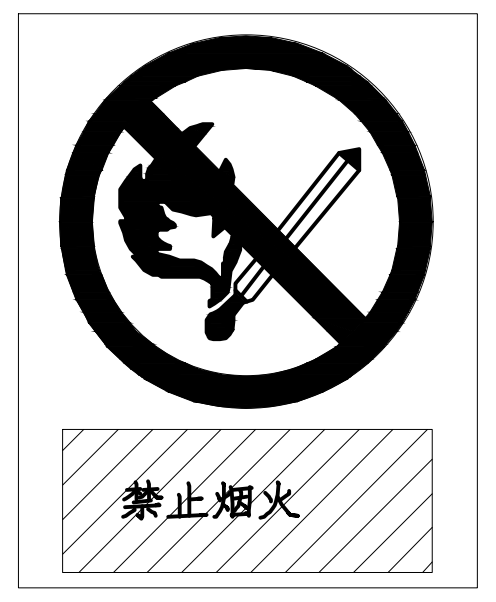	电房门牌	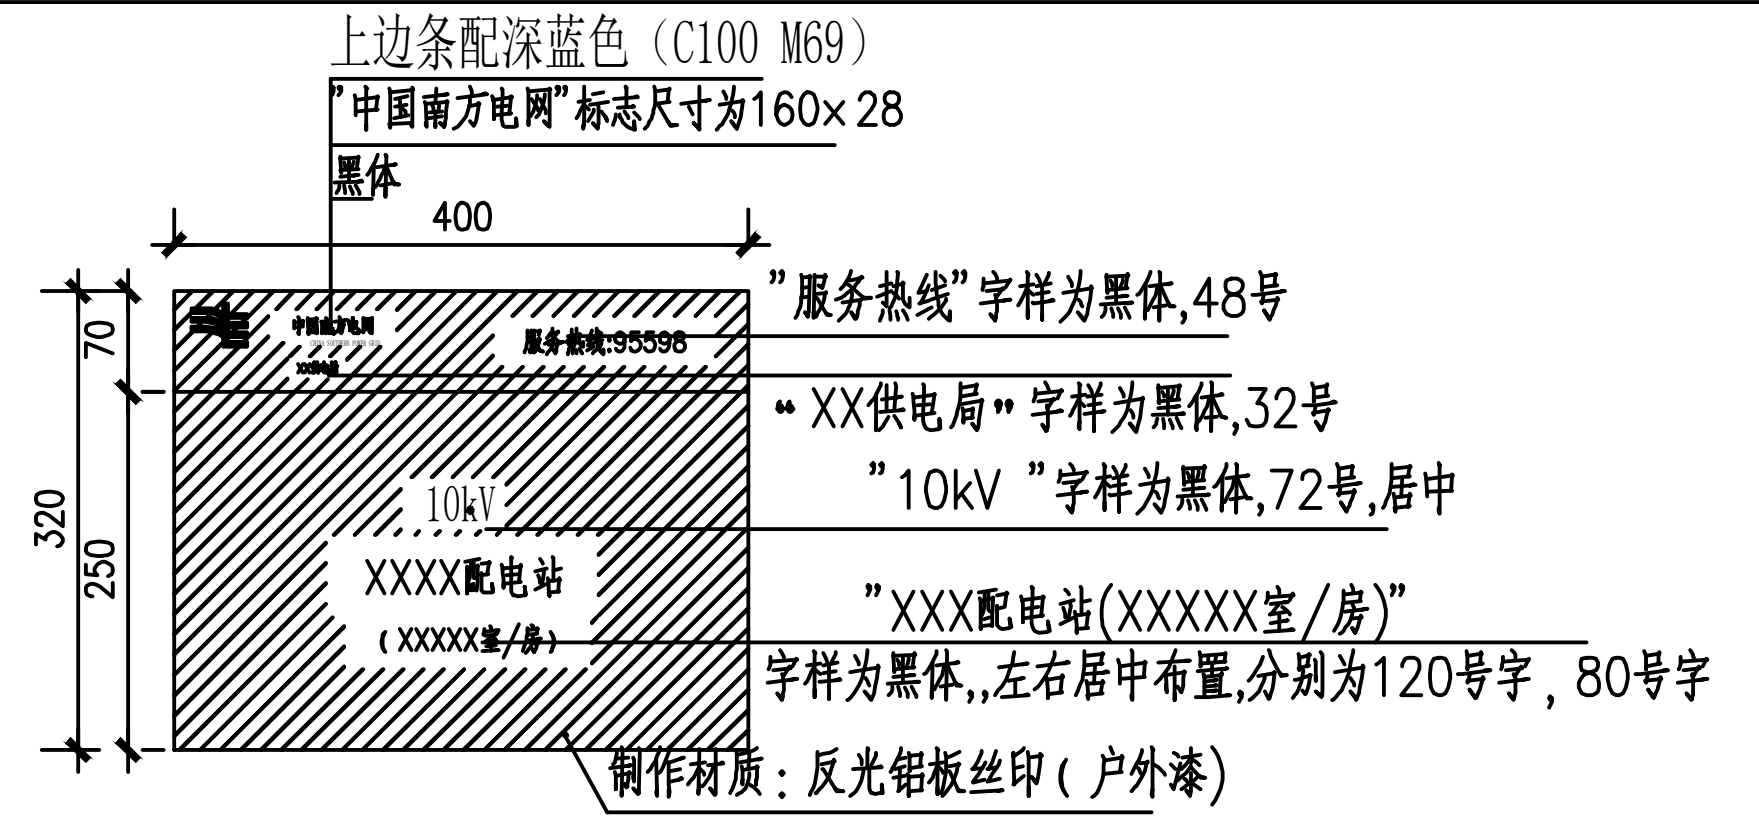 中国南方电网 服务热线:95598 400 320 70 250 10kV XXXX配电站 （XXXXX室/房） 上边条配深蓝色（C100 M69） "中国南方电网"标志尺寸为160×28 黑体 "服务热线"字样为黑体,48号 "XX供电局"字样为黑体,32号 "10kV "字样为黑体,72号,居中 "XXX配电站(XXXXX室/房)" 字样为黑体,,左右居中布置,分别为120号字，80号字 制作材质：反光铝板丝印（户外漆）
警告标志	  门口一带严禁停放 车辆，堆放杂物等 	电房上墙图牌	黑体，96号红色油漆丝印 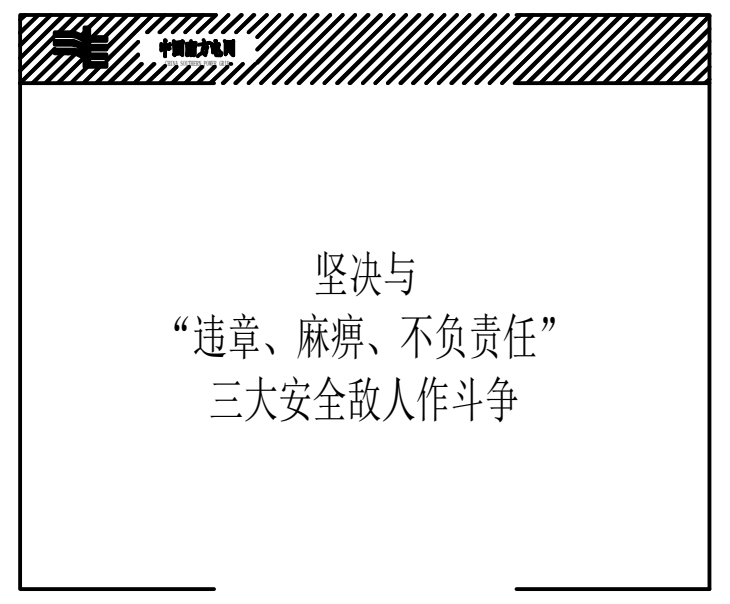 坚决与 "违章、麻痹、不负责任" 三大安全敌人作斗争 黑体，150号红色油漆丝印 安全警语告示牌 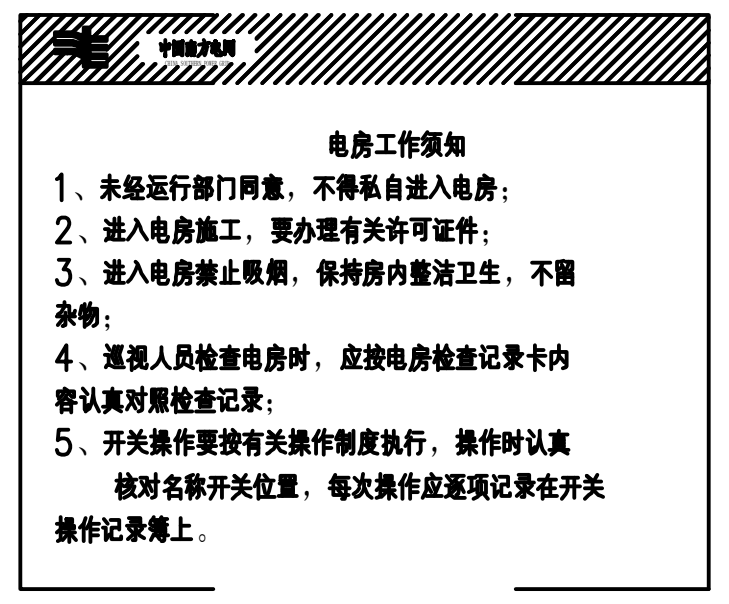 电房工作须知 1、未经运行部门同意，不得私自进入电房； 2、进入电房施工，要办理有关许可证件； 3、进入电房禁止吸烟，保持房内整洁卫生，不留杂物； 4、巡视人员检查电房时，应按电房检查记录卡内容认真对照检查记录； 5、开关操作要按有关操作制度执行，操作时认真核对名称开关位置，每次操作应逐项记录在开关操作记录簿上。 宋体，60号红色油漆丝印 进入电房工作须知告示牌
其他标志牌	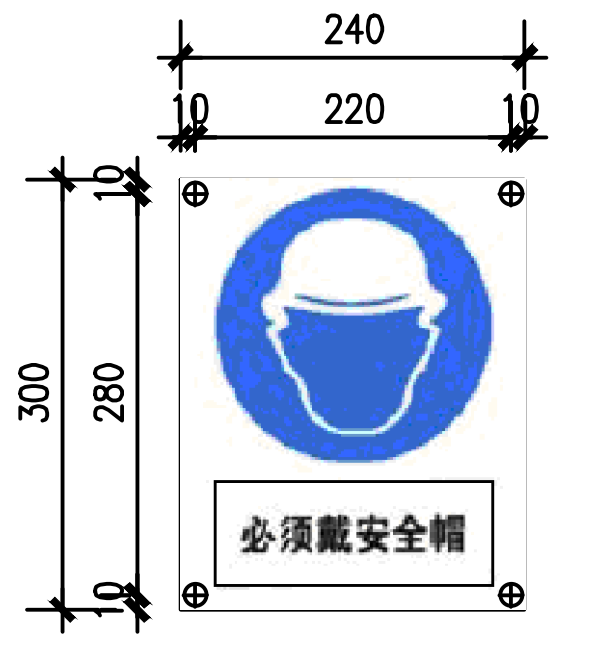 240 220 10 300 280 必须戴安全帽 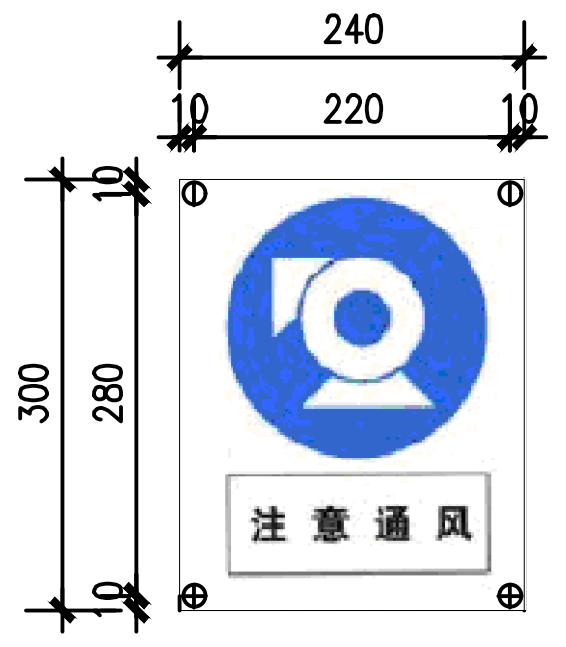 240 220 10 300 280 注 意 通 风  10 330 300 紧急出口 EXIT 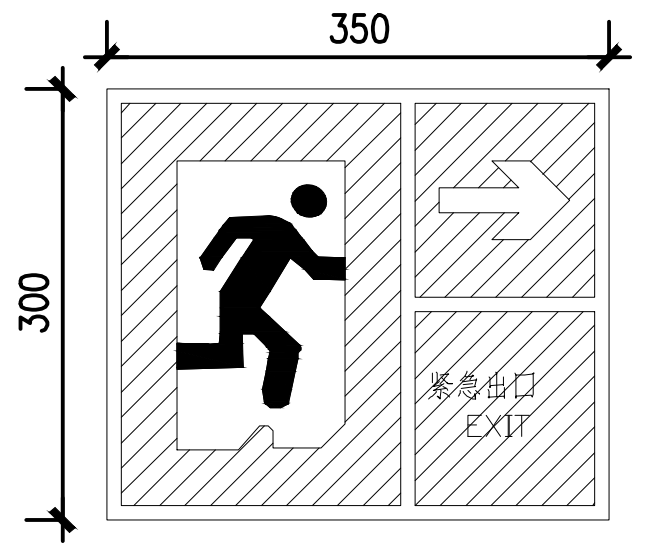 350 300 紧急出口 EXIT		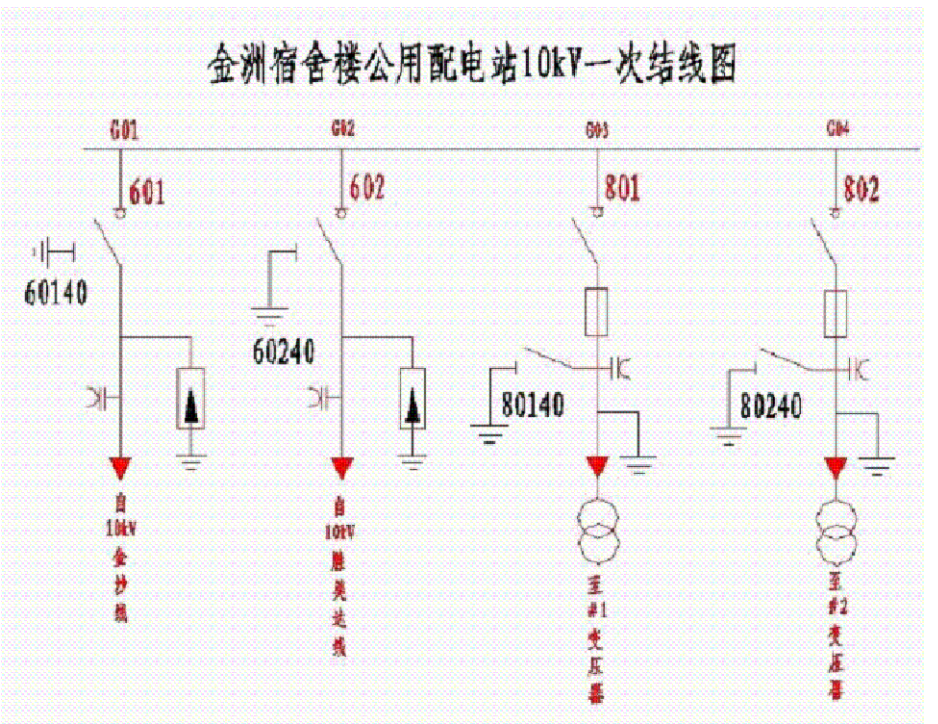 金洲宿舍楼公用配电站10kV一次结线图 G01 G02 G03 G04 601 602 801 802 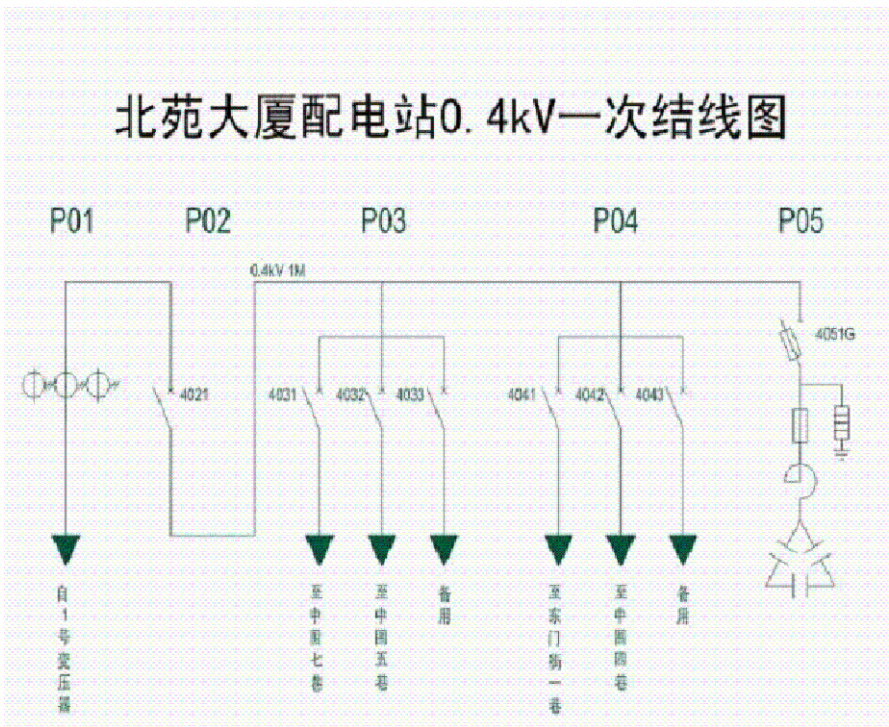 北苑大厦配电站0.4kV一次结线图 P01 P02 P03 P04 P05 0.4kV 1M
架空线路标志牌 户外刀闸标志牌	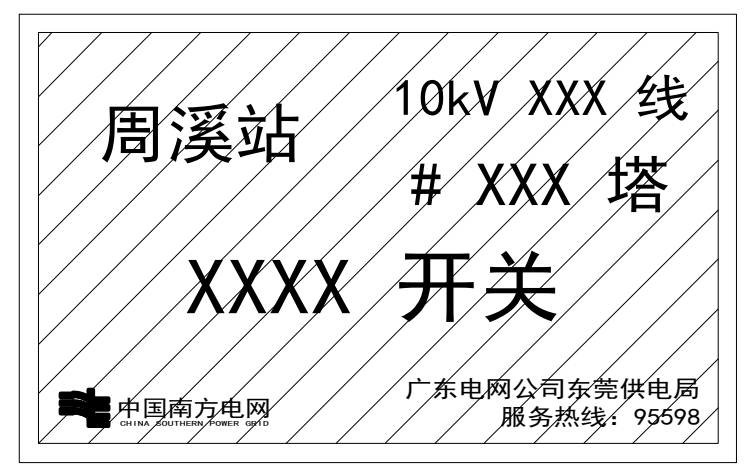 周溪站 10kV XXX 线 # XXX 塔 XXXX 开关 中国南方电网 广东电网公司东莞供电局 服务热线：95598 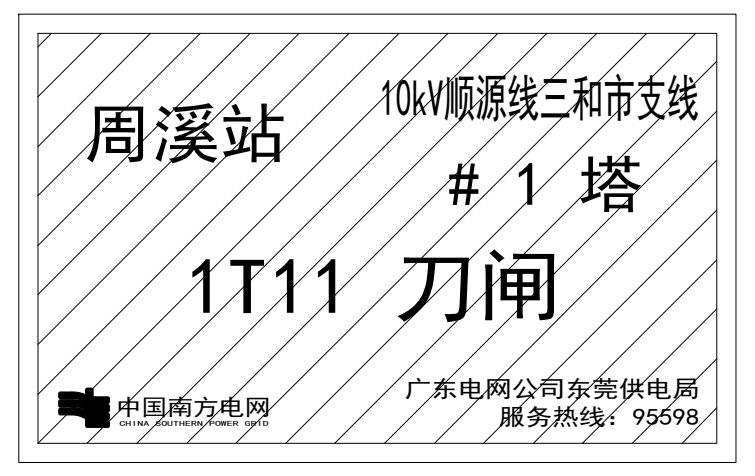 周溪站 10kV顺源线三和市支线 # 1 塔 1T11 刀闸 中国南方电网 广东电网公司东莞供电局 服务热线：95598	配电柜顶部标识	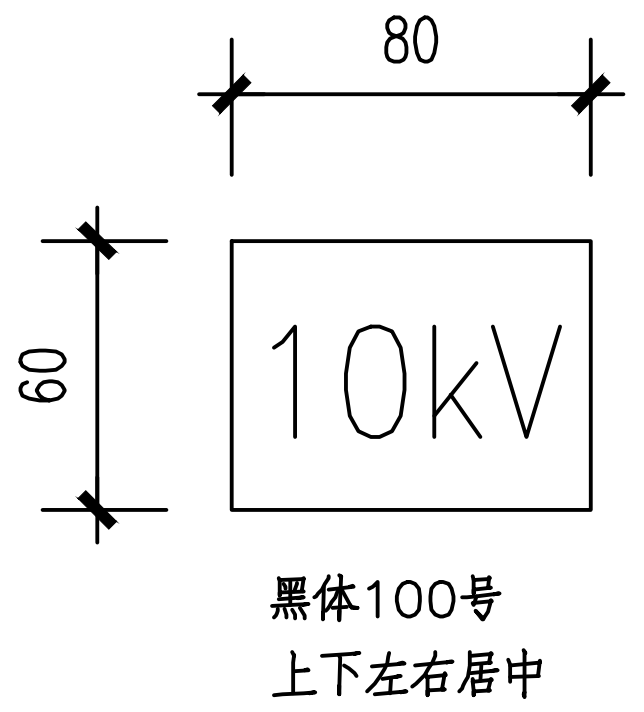 黑体100号 上下左右居中 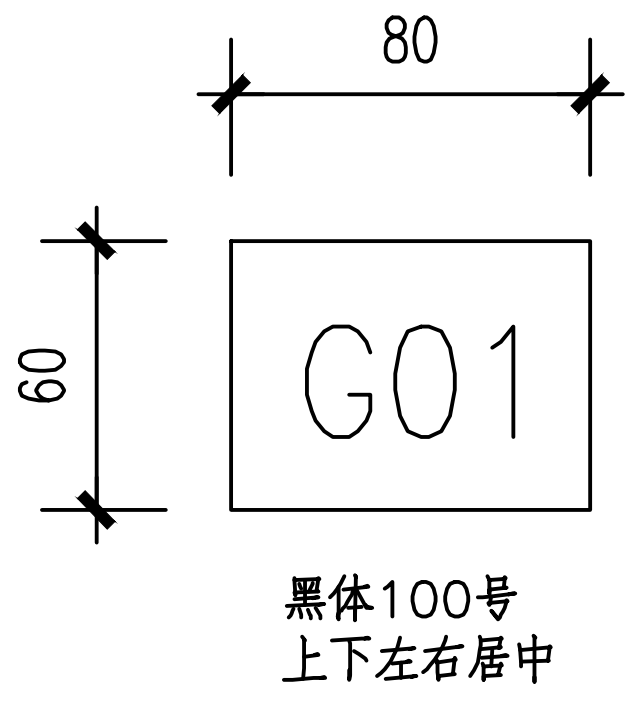 黑体100号 上下左右居中 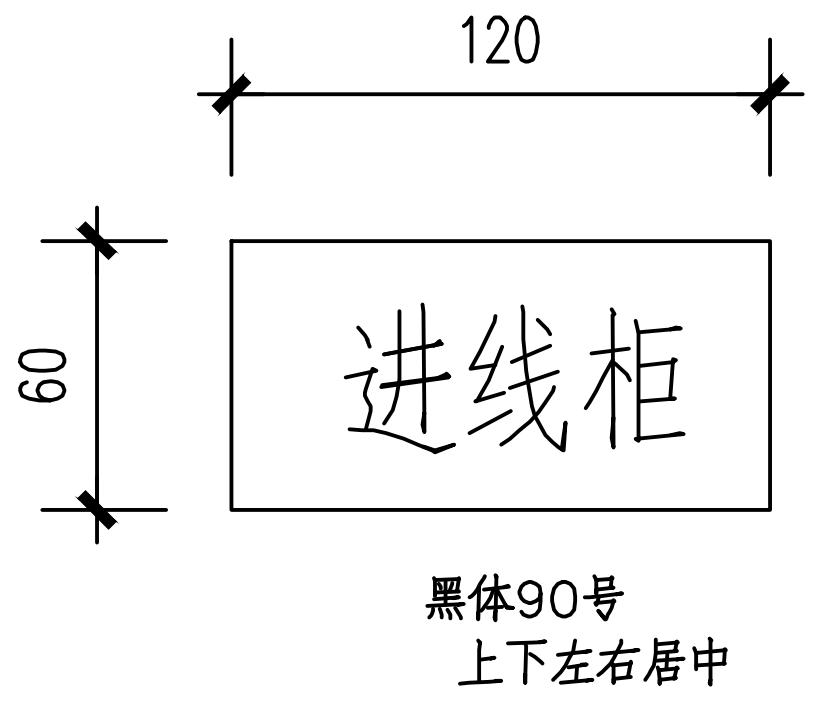 黑体90号 上下左右居中
10kV电缆线路标志	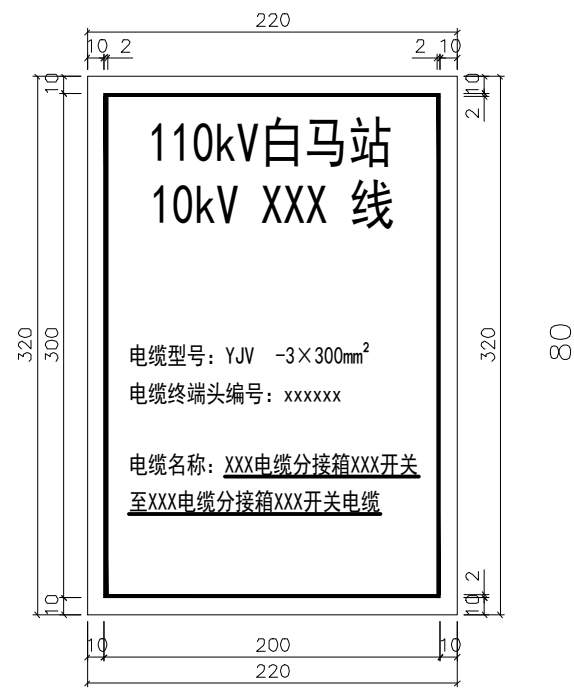 220 200 320 300 110kV白马站 10kV XXX 线 电缆型号：YJV　-3×300mm² 电缆终端头编号：xxxxxx 电缆名称：XXX电缆分接箱XXX开关至XXX电缆分接箱XXX开关电缆 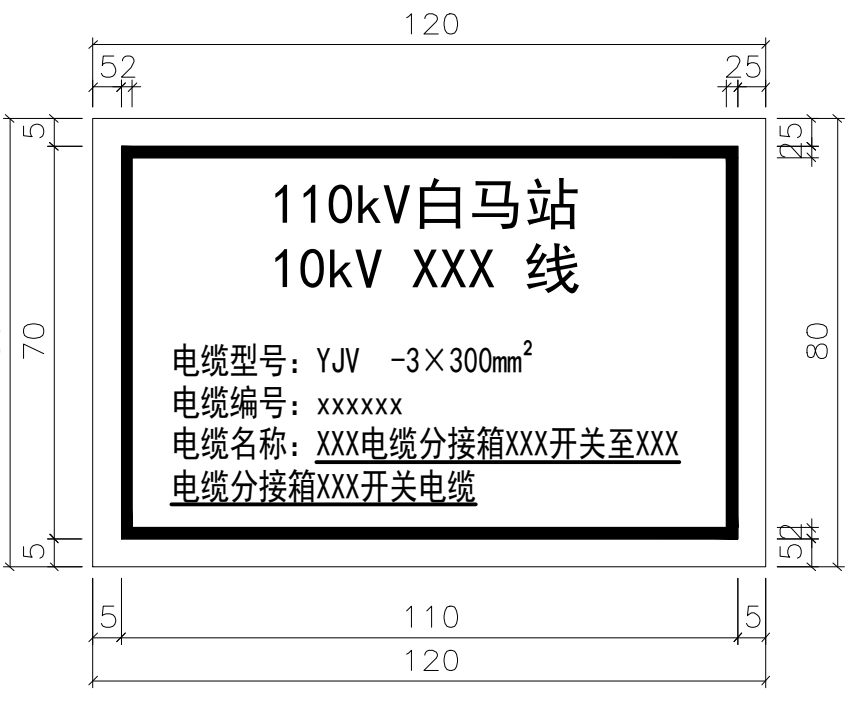 120 110 80 70 110kV白马站 10kV XXX 线 电缆型号：YJV　-3×300mm² 电缆编号：xxxxxx 电缆名称：XXX电缆分接箱XXX开关至XXX电缆分接箱XXX开关电缆 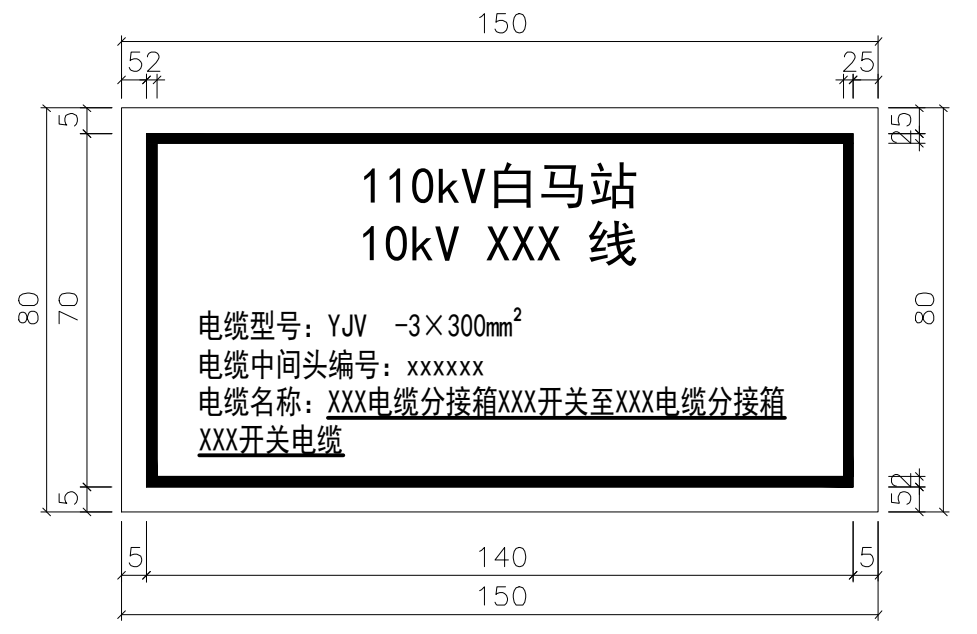 150 140 80 70 110kV白马站 10kV XXX 线 电缆型号：YJV　-3×300mm² 电缆中间头编号：xxxxxx 电缆名称：XXX电缆分接箱XXX开关至XXX电缆分接箱XXX开关电缆		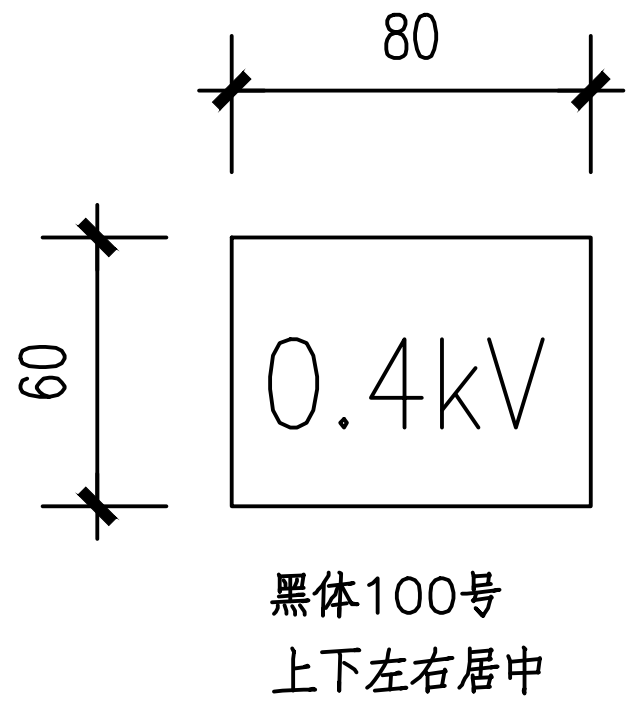 黑体100号 上下左右居中 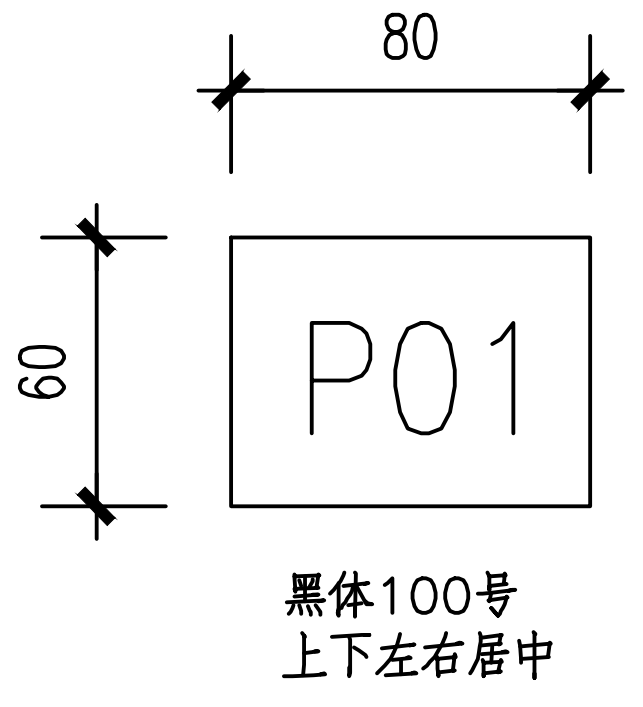 黑体100号 上下左右居中 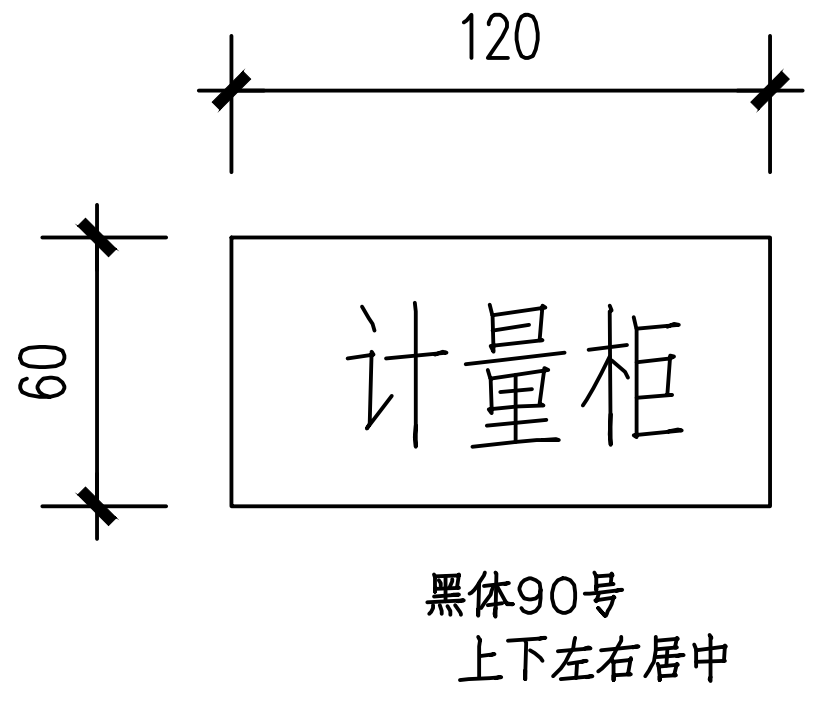 黑体90号 上下左右居中
消防设备标识 安全警示线	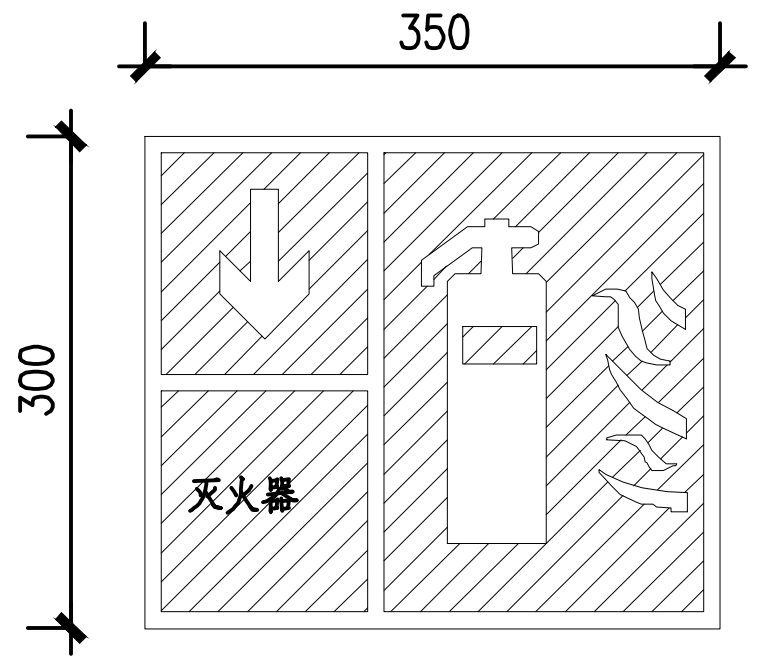 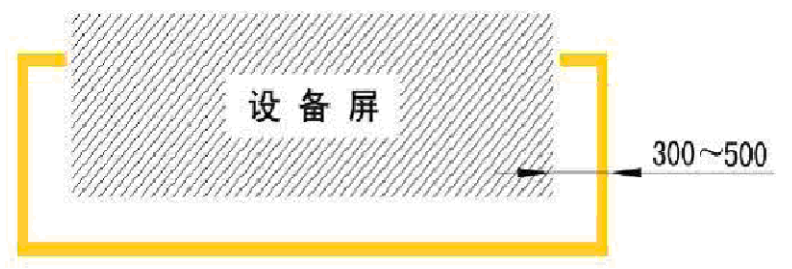 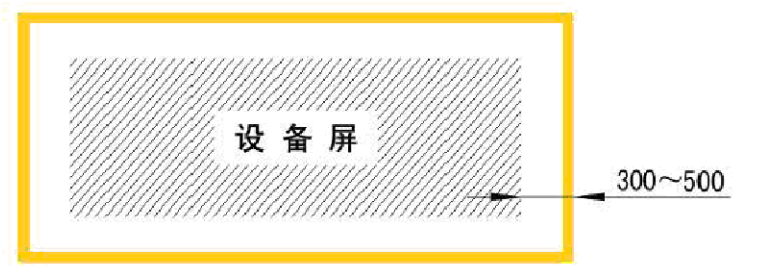	变压器标志牌 接地端标注牌	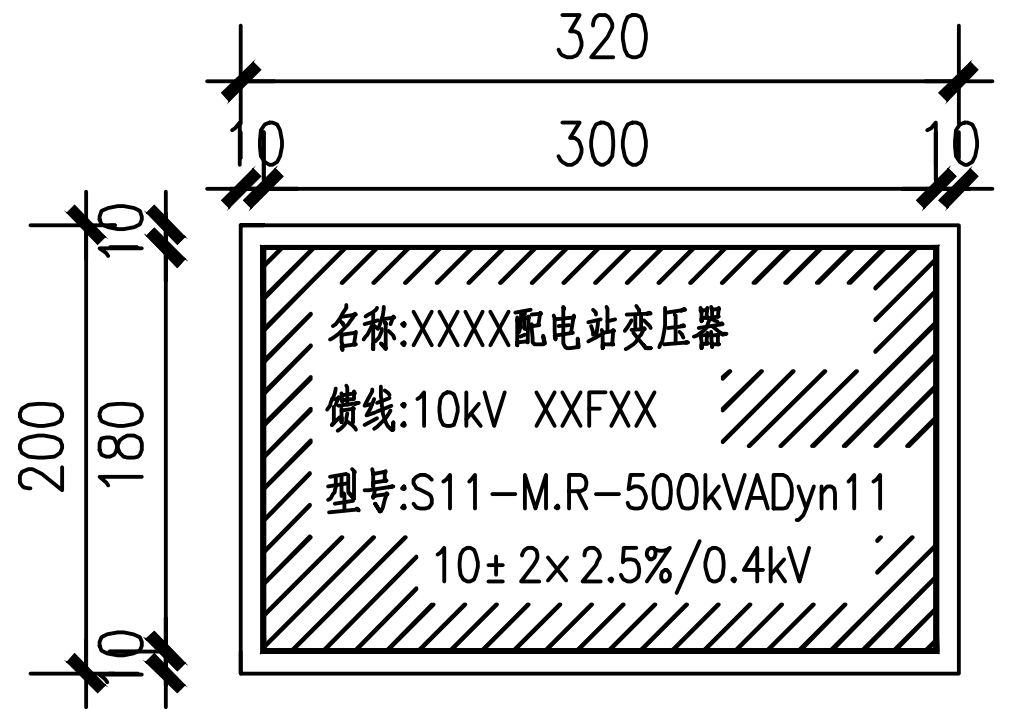 320 300 10 200 180 名称:XXXX配电站变压器 馈线:10kV XXFXX 型号:S11-M.R-500kVADyn11 10±2×2.5%/0.4kV 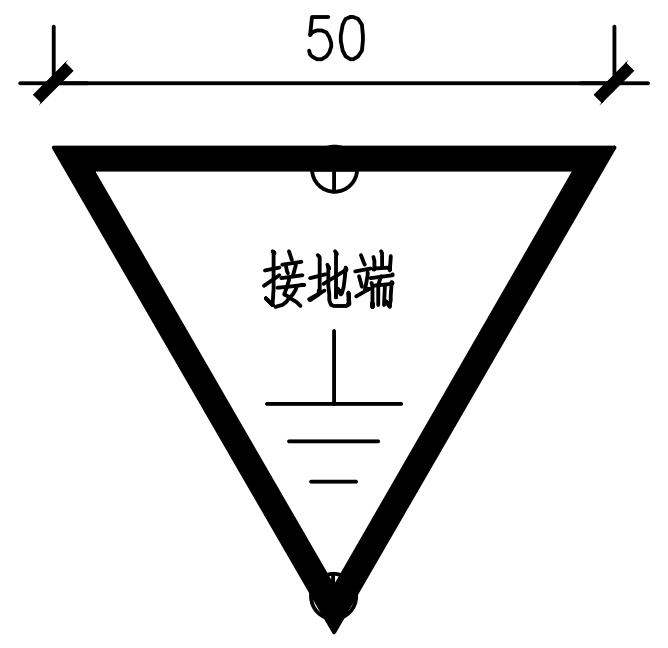

广东省施工图数字化审查专用

出图	设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司 2024年09月20日确认图纸
审图	机构名称：广东科宏工程咨询有限公司 机构类别：一类　认定书编号：19078 业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程 有效期至：2027年01月17日 2024年09月20日完成审查

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2028年12月22日

北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(高低压配电标段)	项目(副)负责人	姚左钢	姚左钢	校核人	胡田力	胡田力	阶段	施工图设计
	石龙黄洲水厂电气改造设计图	专业负责人	梁毅	梁毅	审核人	董威	董威	图号	2023N121-SS0408-DQ18
	安健环制作标示牌	设 计 人	赵申	赵申	审定人	董威	董威	日期	2024.09　比例