



一期滤池平面图

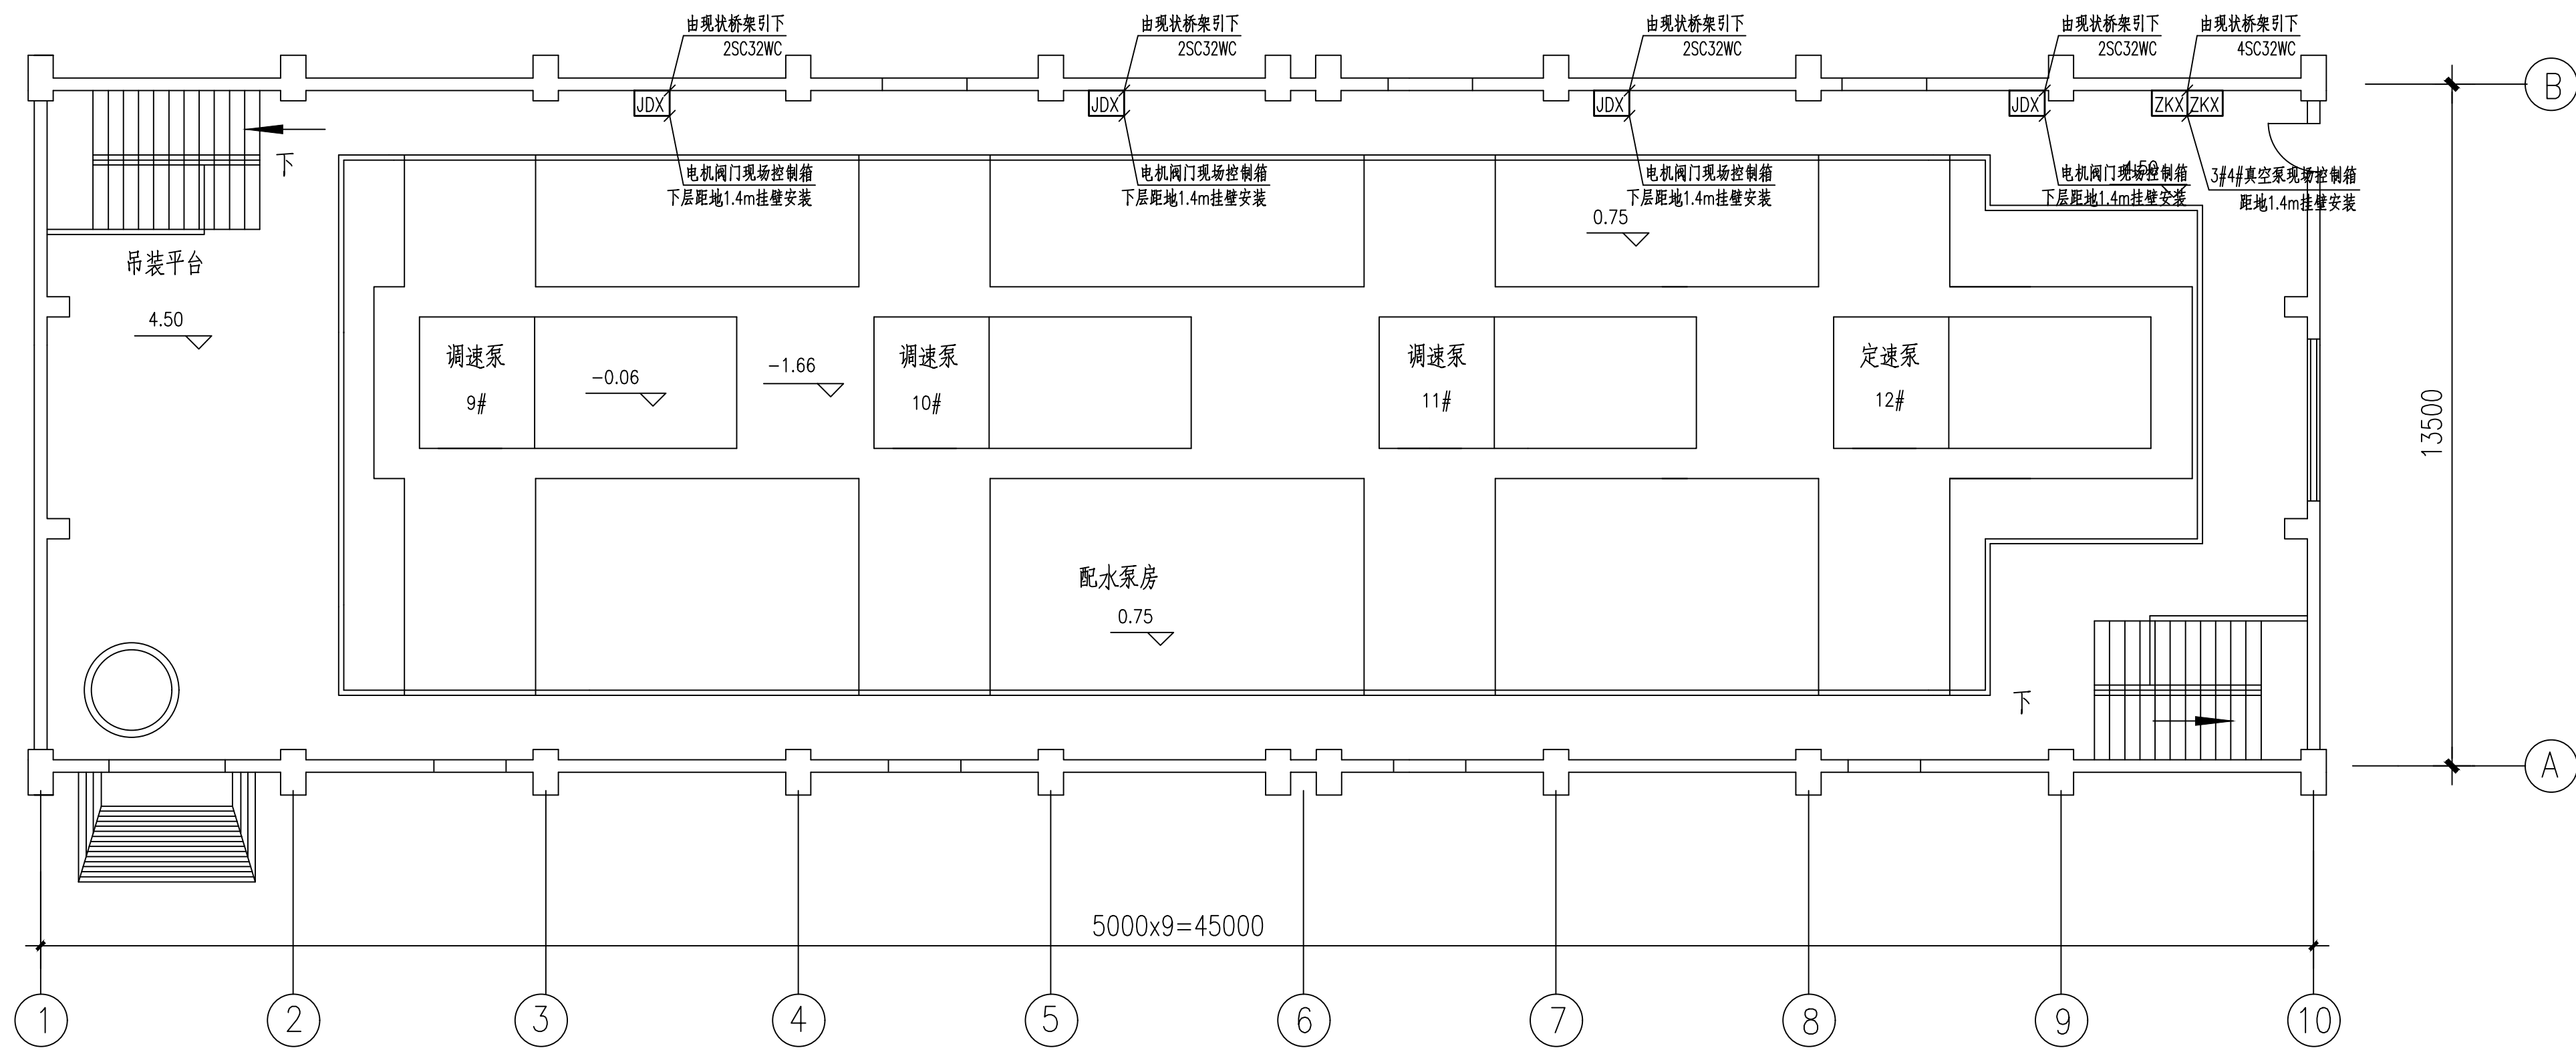


二期配水泵房平面图

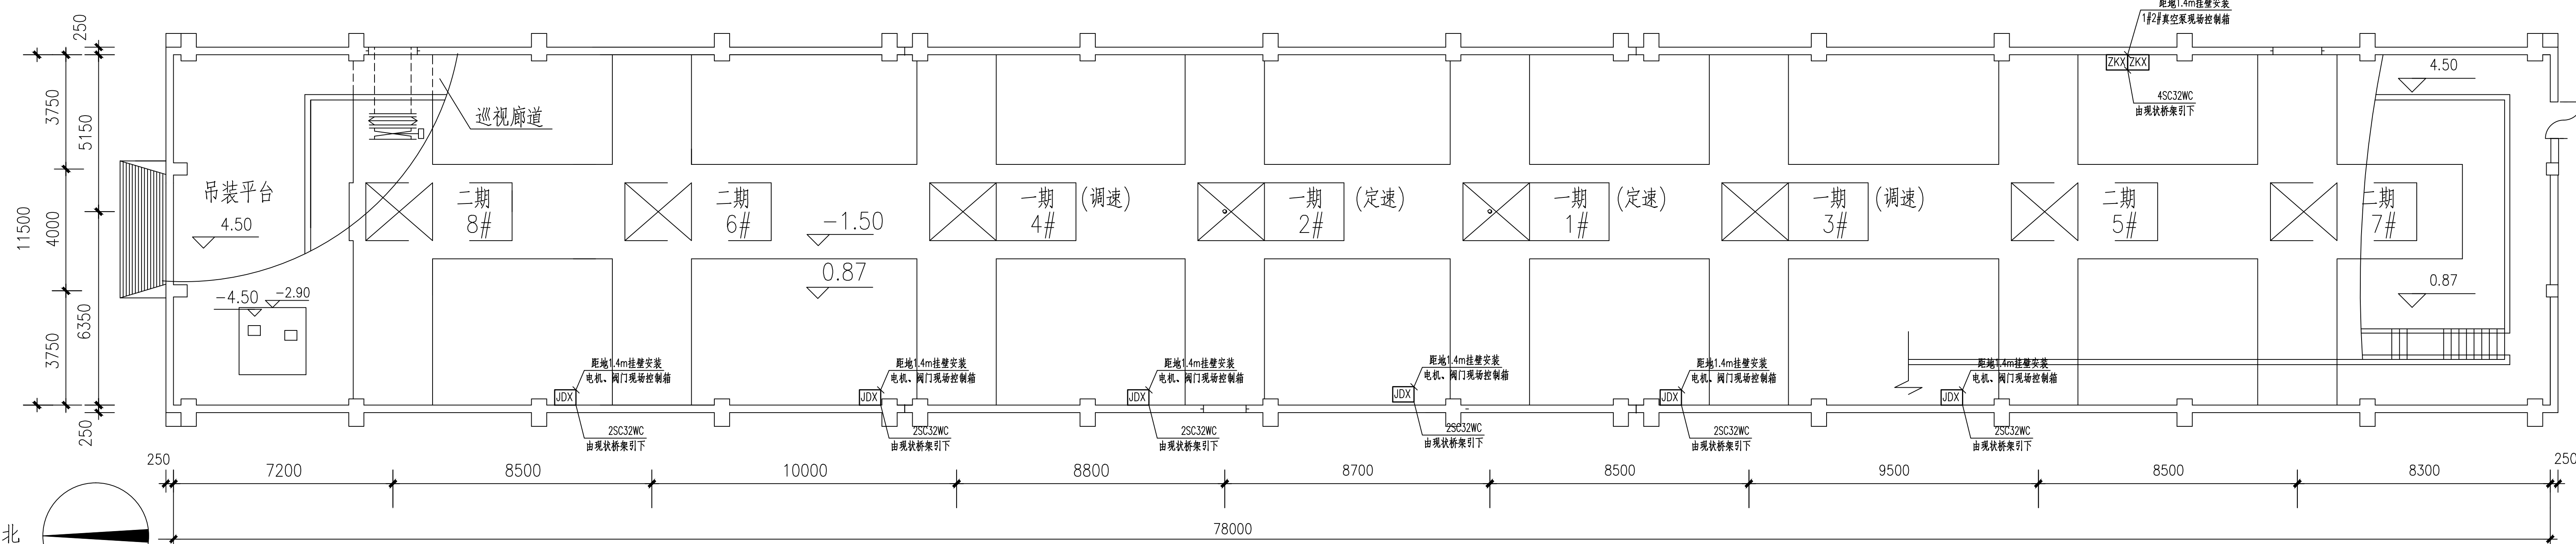


一期配水泵房平面图

- 说明:
- 涉及水泵现场控制箱、反冲洗水泵及风机现场控制箱、真空泵控制箱安装位置及其路由均采用原位替换方式。
 - 水泵现场控制箱需满足电机、阀门应均能远程控制。
 - 反冲洗水泵及风机可实现远程控制。
 - 真空泵控制箱可实现真空泵及其配套阀门的就地启停并预留远程控制接口。

序号	符号	名称	规格	型号	单位	数量	备注
9							
8							
7	DL	低压动力柜	1000x1000x2500		面	2	替换并更新
6	CK	现场控制箱	1000x1000x2500		套	5	替换并更新
5	CK	真空泵现场控制箱	1000x1000x2500		套	4	替换并更新
4	CK	电机阀门现场控制箱	1000x1000x2500		套	10	替换并更新
3		电缆桥架	200x200mm		米	15	
2		电缆桥架	200x100mm		米	40	
1		镀锌钢管	SC32		米	200	

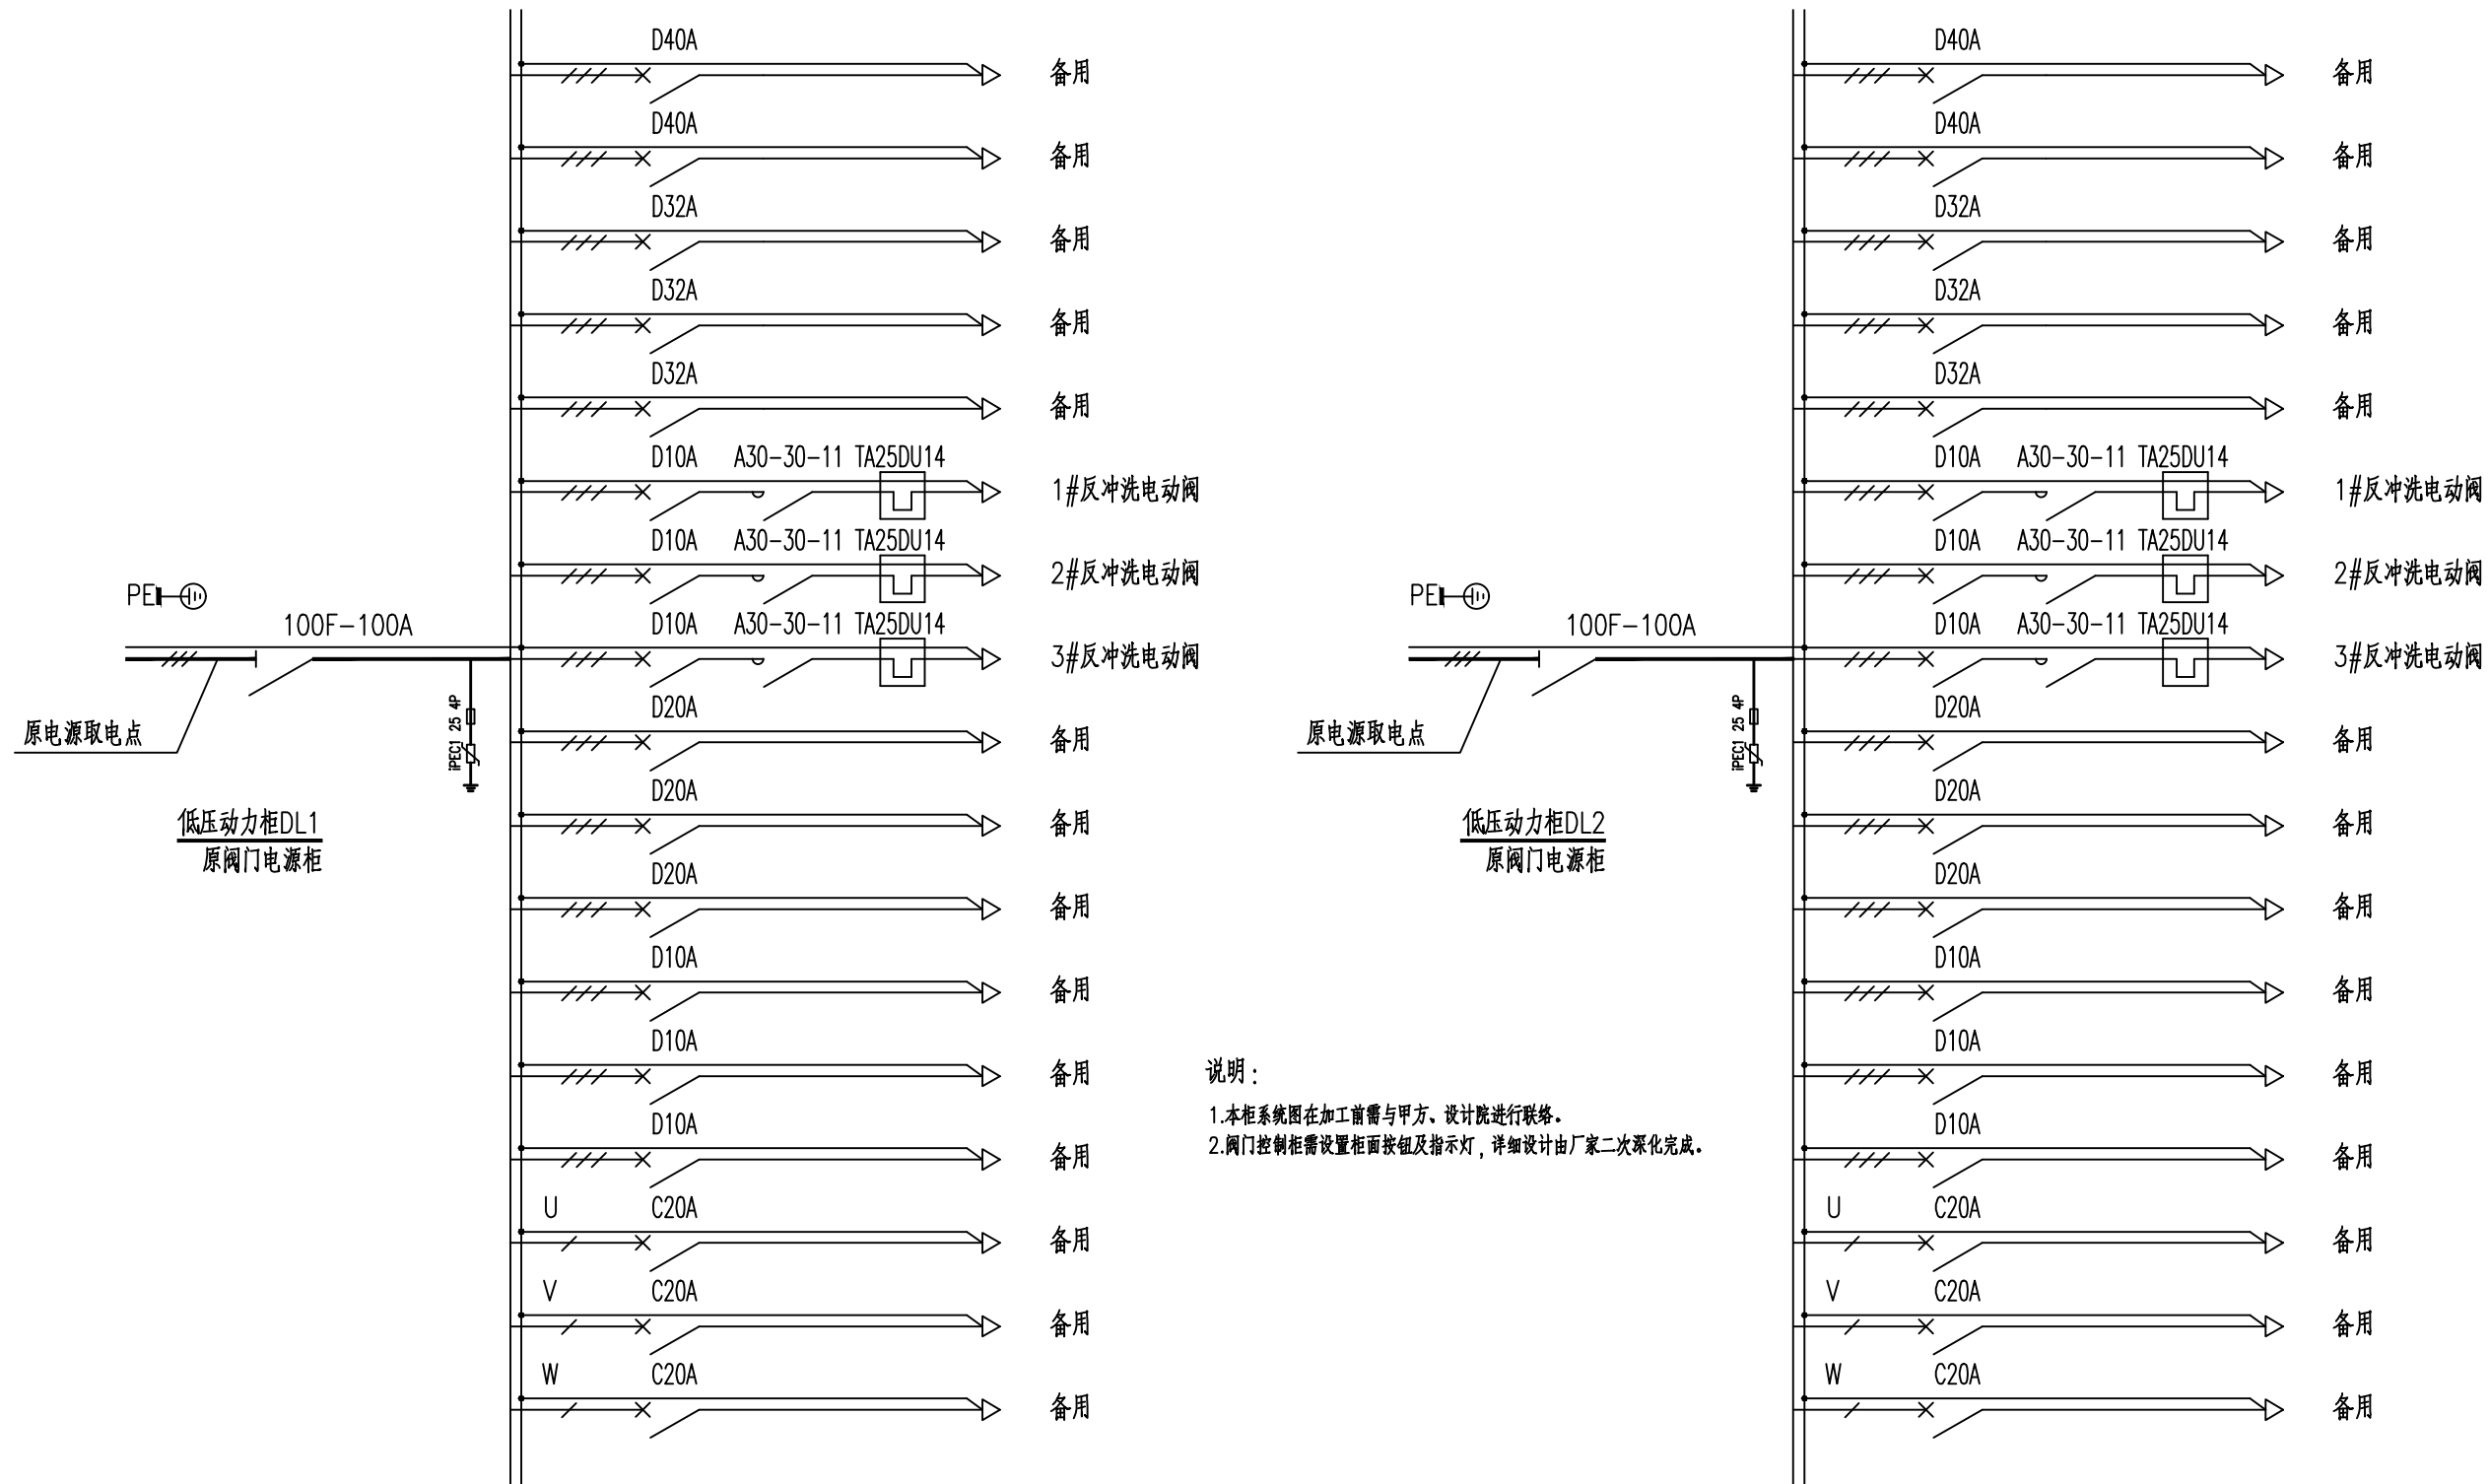

真空泵现场控制箱一次系统图

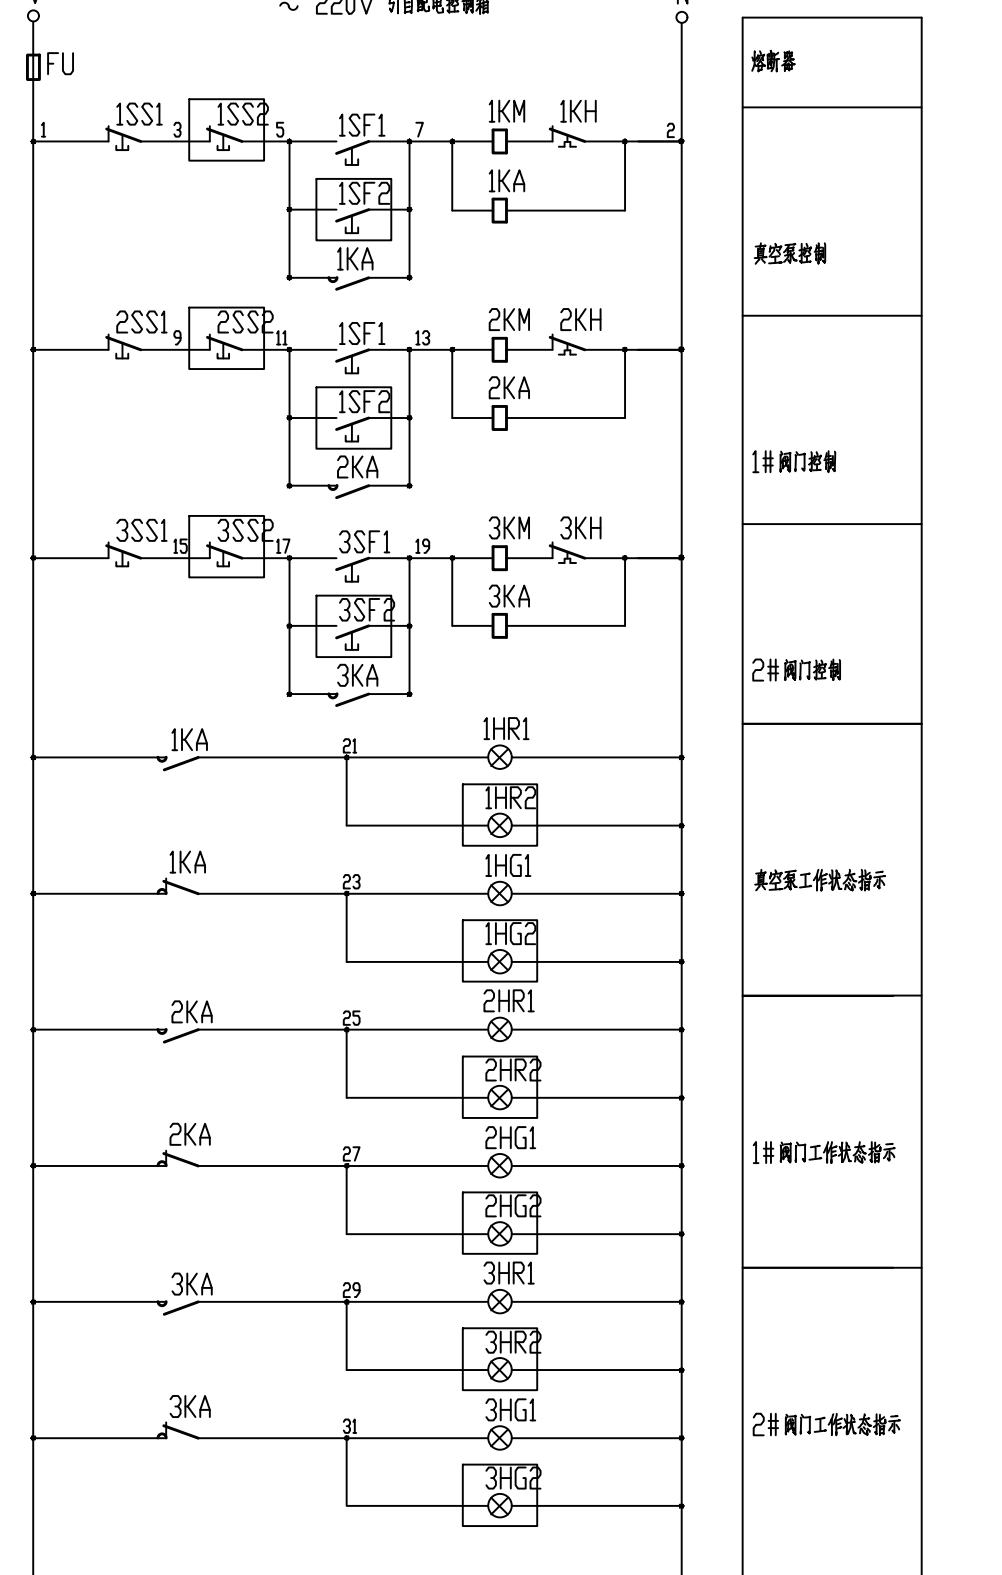

真空泵现场控制箱二次系统图