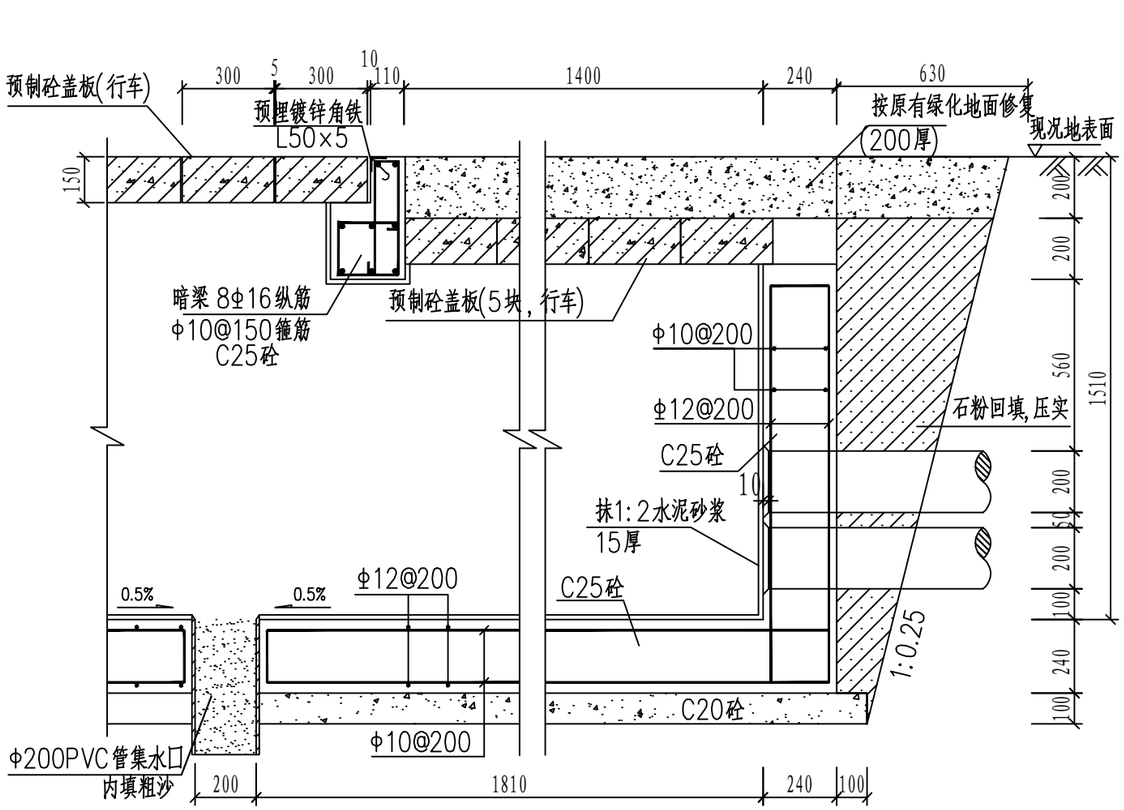

B-B断面图(1:20)

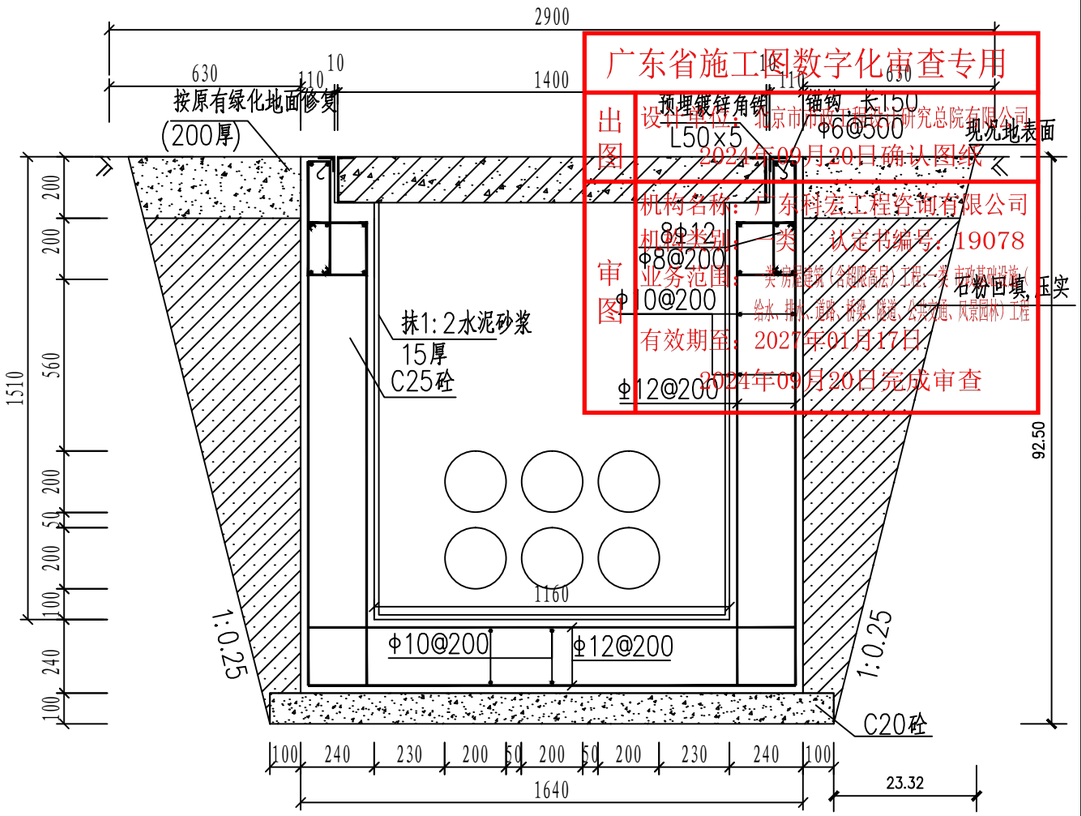

A-A剖面图(1:20)

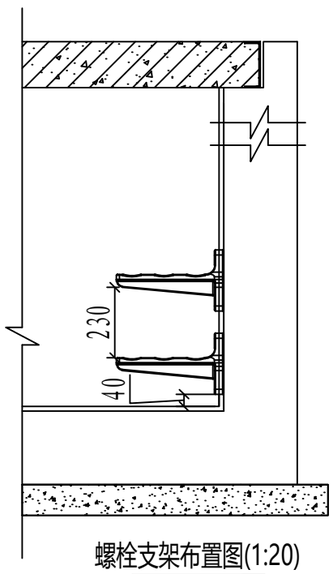

螺栓支架布置图(1:20)

说明：

1. 钢筋锚固要求及构造图详见《钢筋砼结构施工钢筋排布规则与构造图》。
2. 浇注混凝土时必须符合国家标准《结构工程施工及验收规范》。
3. 开挖时按1:0.25放坡系数进行放坡(若遇到土质较差情况,需相应调整放坡系数或采用挡土板支护)，在电缆沟开挖至足够深度后，把沟底土层夯实，找平后，才捣垫层混凝土层。回填选用石粉。回填200mm厚分层夯实，夯实遍数根据土质压实系数及所用机具确定。
4. 当实际工程中通道宽度不能满足时，管中心距及管壁至井壁距离可缩小到220mm。
5. 本工程按垫层地基土的容许承载力大于120kPa设计，施工时若发现土质的实际情况与设计要求不符，须通知设计人员及地质勘察人员共同研究处理。

广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
2024年09月20日确认图纸
机构名称：广东科左工程咨询有限公司
认定书编号：19078
审图 业务范围：
有效期至：2027年01月17日
2024年09月20日完成审查

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2028年 12月 22日

会签栏

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(高低压配电标段)

石排水厂电气改造设计图

中间头井剖断面图

项目(副)负责人	姚左钢		校核人	胡田力		阶段	施工图设计	
专业负责人	梁毅	梁毅	审核人	董威	董威	图号	2023N121-SS0409-DQ31	
设 计 人	赵申	赵申	审定人	董威	董威	日期	2024.09	比例