



空调外机 基础大样 1:50

- (1) 基础混凝土: C30。
- (2) 基础大小暂按照1000*1500考虑, 基础尺寸及预埋件由厂家二次深化设计后方可施工。
- (3) 适用于所有市第三水厂空调外机的基础。

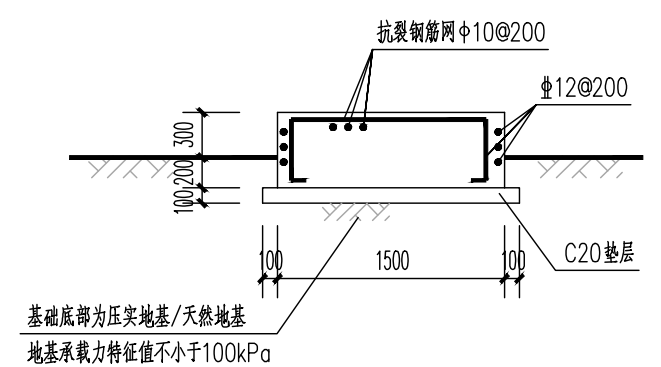

A-A 1:50

配水泵房高压系统 地面装修做法平面布置图 1:100




室内装修做法表


房间名称	地面		踢脚		内墙面		顶棚		备注
	编号	材料	编号	材料	编号	材料	编号	材料	
高压室、低压室、电容室、通道	地201（防水地面，防水涂料选择F3），燃烧性能：A级	地砖（清单编制按照600×600考虑） 尺寸同现状地砖尺寸。 瓷砖顶部刷燃烧性能为A级的防静电漆。	踢16 燃烧性能：A级	面砖踢脚	内墙5 燃烧性能：A级	水泥石灰砂浆 水性耐擦洗涂料（内涂1）	顶9，国标内墙1 燃烧性能：A级	水性耐擦洗涂料（内涂1）	

注：

1. 所有装修做法均选自《建筑构造用料做法》(中南地区工程建设标准设计 15ZJ001)。
2. 室内装修执行《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020:
墙面、天花等建筑制品(除地面铺装材料外)的阻燃性能不低于(GB50222-2017)规定的A级,且产烟毒性能等级不低于T1级。
燃烧滴落物/微粒的附加等级不低于FD1级,产烟毒性等级不低于T1级。
铺地材料的阻燃性能不低于(GB50222-2017)中规定的B1级且产烟毒性不低于T1级。
3. 重新装修的房子需要拆除原装修(原装修做法参考新建的装修做法),装饰高度按照6.0m考虑。
4. 由于缺失水厂原设计图纸,改造单体的门、窗户等面积无法准确计算,室内墙面的装修做法暂不扣除门窗等面积,施工过程中扣除此部分工程量;顶棚装修暂不考虑屋面梁侧面的面积,发生工程量由现场计量。

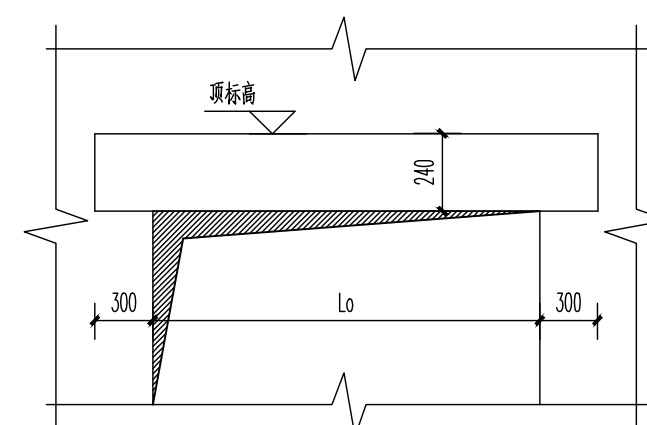

新加门洞过梁 1:20

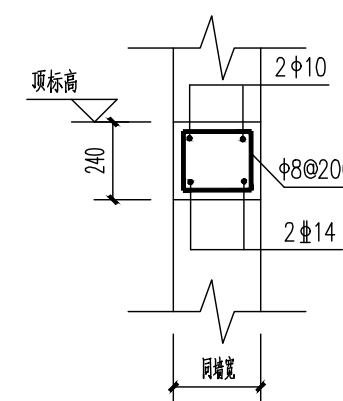

新加门洞过梁 配筋大样 1:20

Technical drawings of two door models, 1 and 2, showing their dimensions and internal structure.

Model 1 (Left): A door with a height of 2400 and a width of 1600. The internal structure features a central vertical line and two diagonal lines forming a diamond shape. Two small rectangular handles are positioned vertically in the center.

Model 2 (Right): A door with a height of 2400 and a width of 1500. The internal structure features a central vertical line and two diagonal lines forming a diamond shape. Two small rectangular handles are positioned vertically in the center.

FM 甲1624 1:100

FM 甲1524 1:100

门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸 (mm)	数量	备注
钢制甲级防火门	FM 甲1624	1600×2400	1	选自图集《防火门窗》(12J609), 第11页 GFM-1524 (改1600宽)
	FM 甲1524	1500×2400	1	选自图集《防火门窗》(12J609), 第11页 GFM-1524