



[illegible]

### 回用水泵房及配电室改造平面图

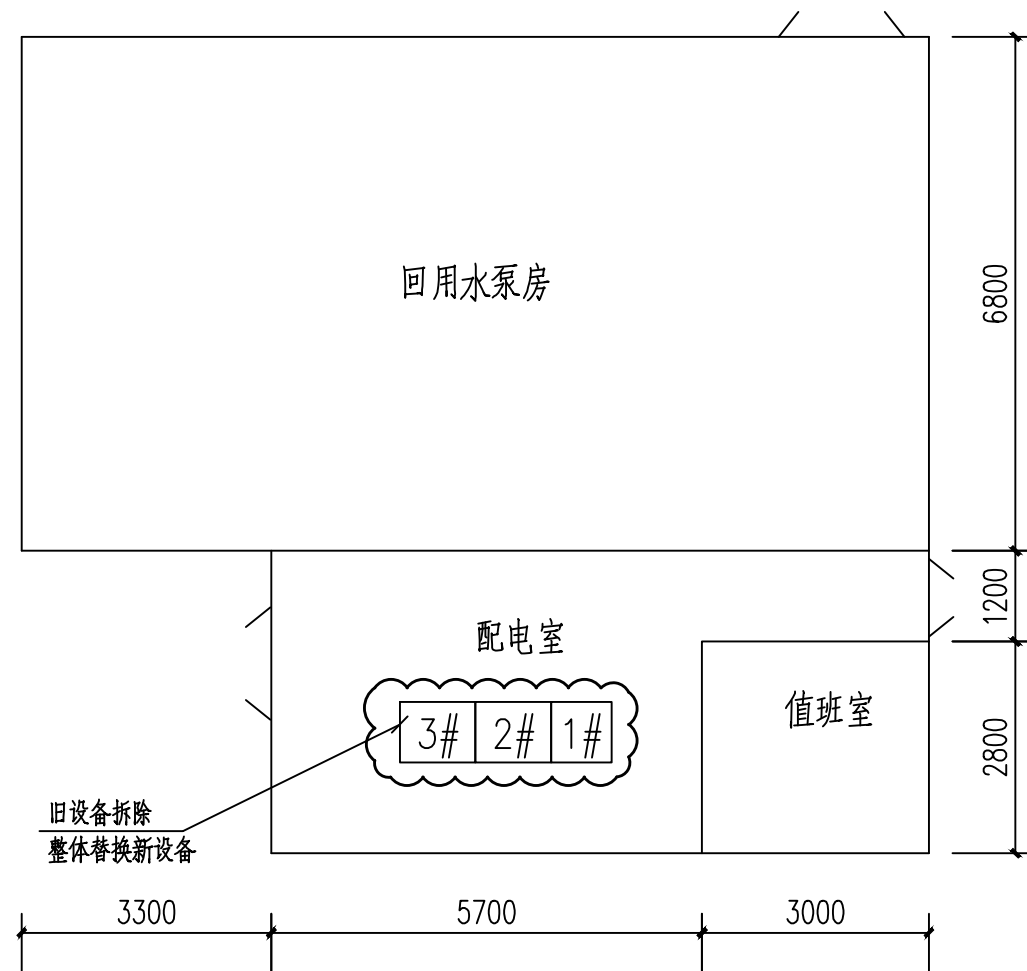

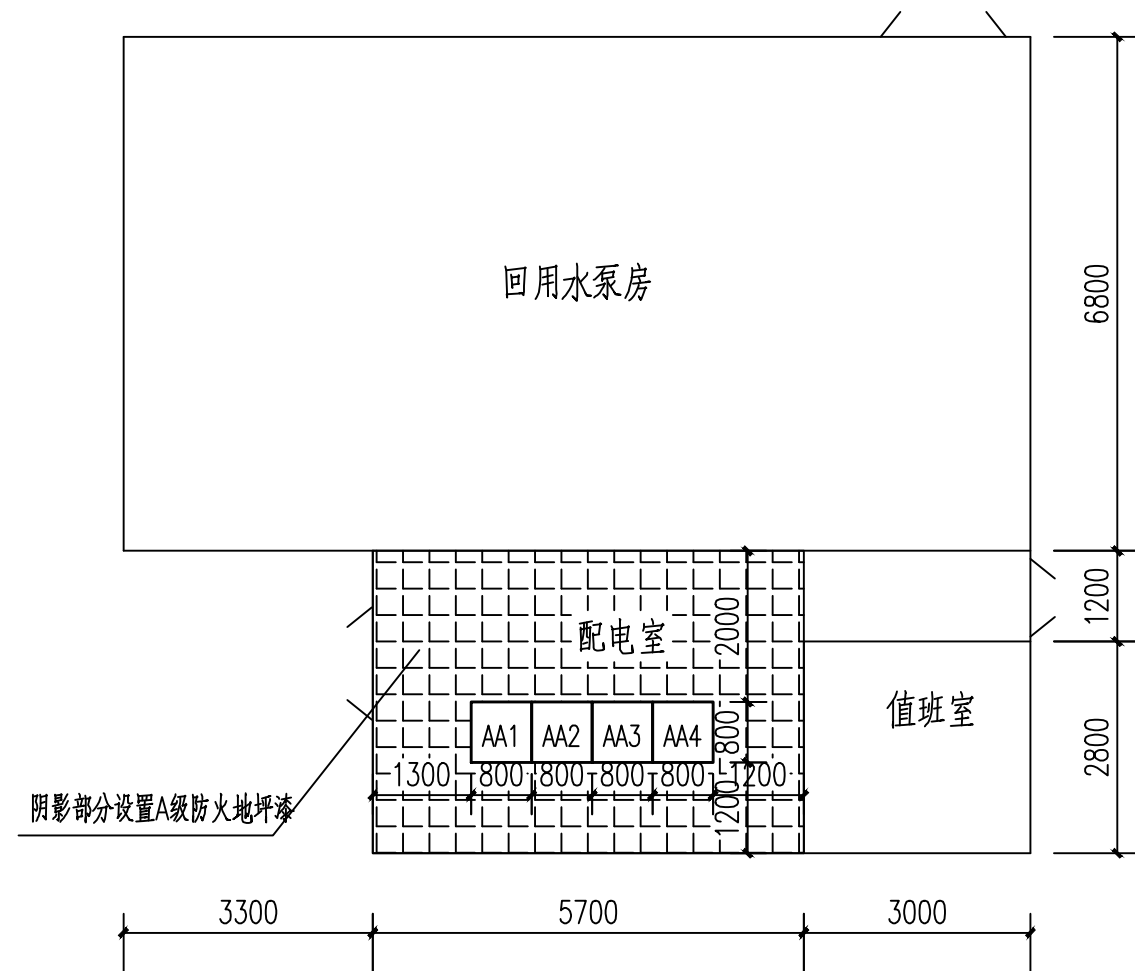

### 回用水泵房及配电室电气平面图

说明:

1. 建筑结构专业需考虑地面平整。

4						
3		低压柜拆除	旧设备拆除	面	3	
2		地面平整改造	A级防火地坪漆	平米	20	
1	AA1~4	低压开关柜	MNS2.0 800×800×2200mm	面	4	
序号	符号	名 称	规格 型号	单位	数量	备 注
设 备 材 料 表						

 <b>北京市市政工程设计研究总院有限公司</b>	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(高低压配电标段)	项目(副)负责人	姚左钢	姚左钢	校核人	胡田力	胡田力	阶段	施工图设计			
	横沥水厂电气改造设计图	专业负责人	梁毅	梁毅	审核人	董威	董威	图号	2023N121-SS0410-DQ03			
	回用水泵房配电室电气改造平面图	设计人	赵申	赵申	审定人	董威	董威	日期	2024.09	比例		