





会签栏	结构专业	闫京涛	阎
	暖通专业	林欣欣	林欣欣





说明:

1. 建筑结构专业需考虑高压配电室、低压配电室、变压器室的墙面、地面平整和墙面粉刷, 变压器基础。
2. 暖通专业考虑通风散热。
3. 地面及暖通等专业设备设施详见结构及暖通专业图纸。
4. 接地系统与原有接地系统可靠相连, 接地电阻小于4欧姆。

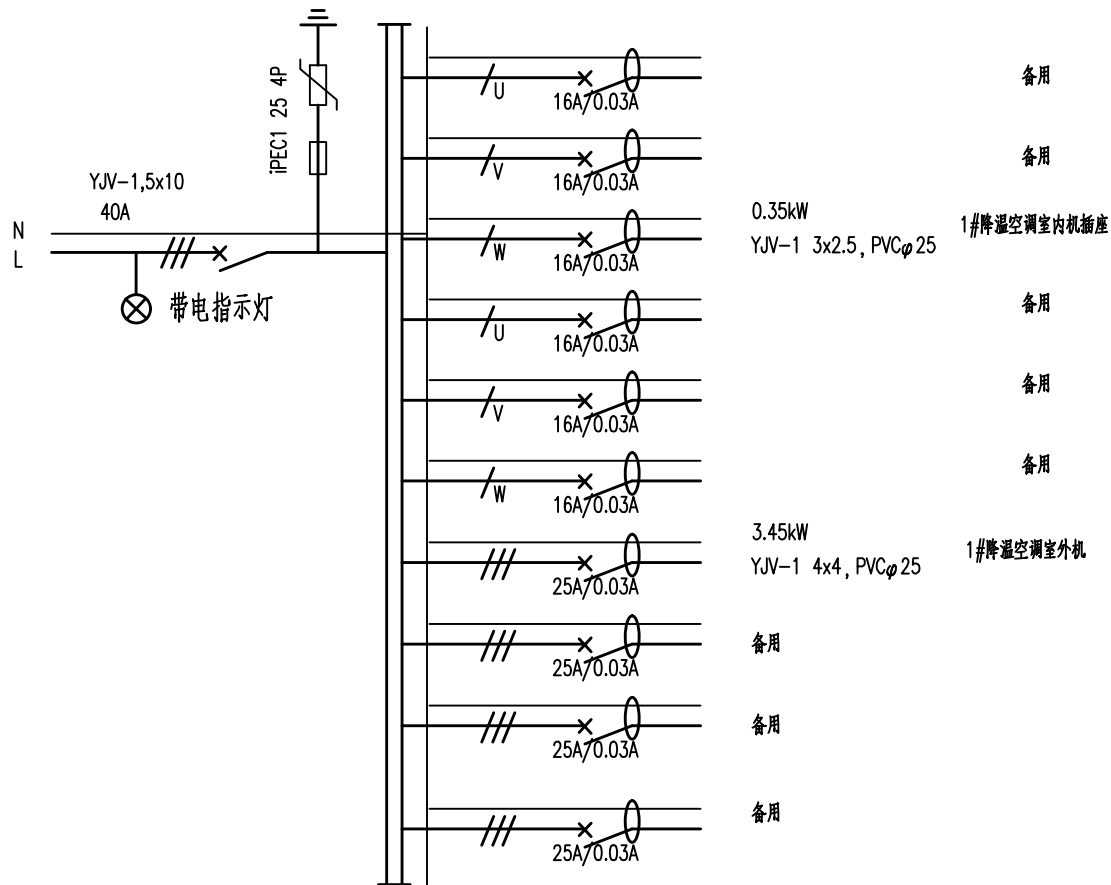序 号	名 称	规格与型号	单位	数量	备 注
1	降温空调机	室内机 Q <sub>1</sub> =10.8kW N <sub>1</sub> =0.35kW 220V 室外机 N=3.45kW 380V	台	1	
2	磷酸铁盐灭火器	MF/ABC5 充装量5kg	具	12	配备灭火器箱

[illegible]

 北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(高低压配电标段) 市第四水厂电气改造设计图 一期变电站电气柜拆除、电气、接地平面布置图	项目(副)负责人	姚左钢	姚左钢	核校人	胡田力	胡田力	阶段	施工图设计				
		专业负责人	梁毅	梁毅	审核人	董威	董威	董威	图号		2023N121-SS04-02-DQ07		
		设计人	赵申	赵申	审定人	董威	董威	董威	日期		2024.09	比例	