



## 安防立杆安装大样图

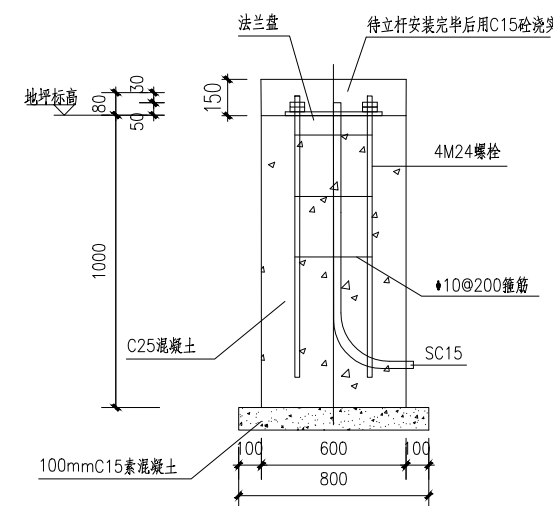


### 安防立杆基础剖面图

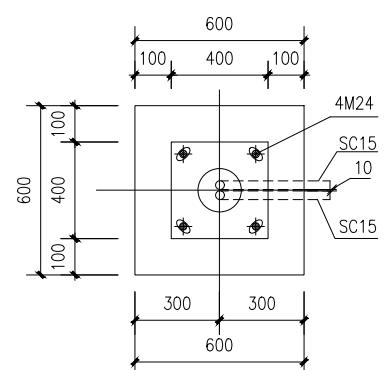


安防立杆基础平面图

说明:


- 1、本图单位为毫米计。
- 2、立杆须做内外热镀锌处理，壁厚6mm，表面烤漆，乳白色。
- 3、混凝土为C25。配M24地脚螺栓4根，L=800mm。
- 4、杆体接地电阻小于1欧。
- 5、1m深的基础周围外扩1.5米均回填密实度为93%的土。
- 6、每根螺栓杆上采用双螺母，螺母与法兰盘间用点焊将紧螺母的角部。
- 7、选定产品后经设计确认后方可施工。

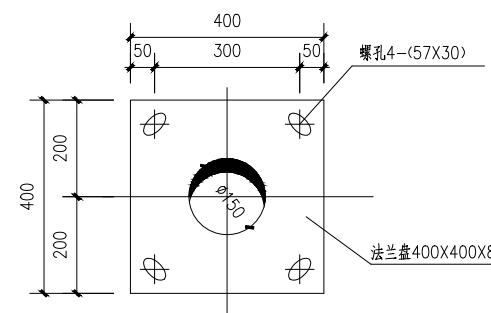


### 安防立杆法兰盘大样图

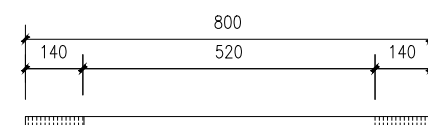

### 安防立杆螺栓大样图

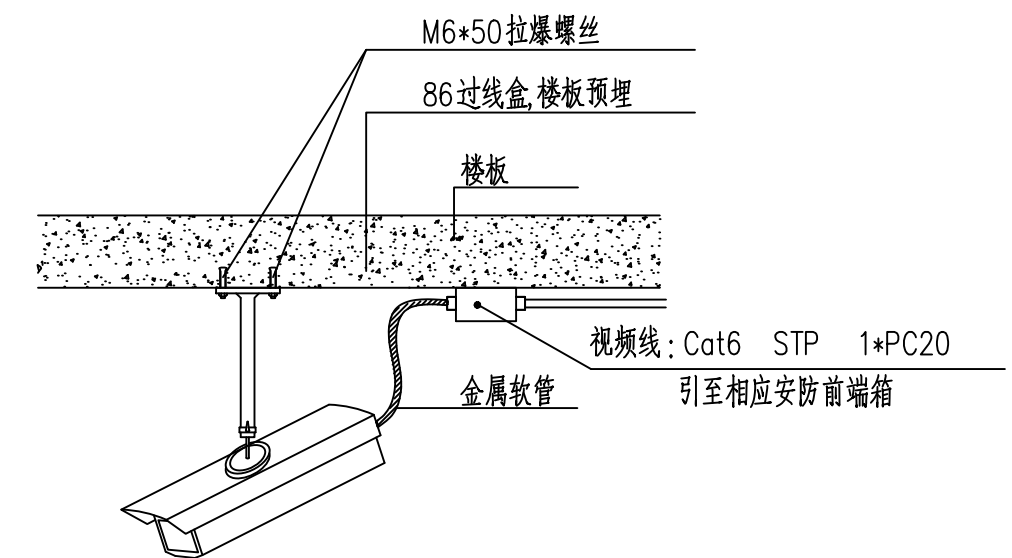

### 室内固定式摄像机楼板安装大样图

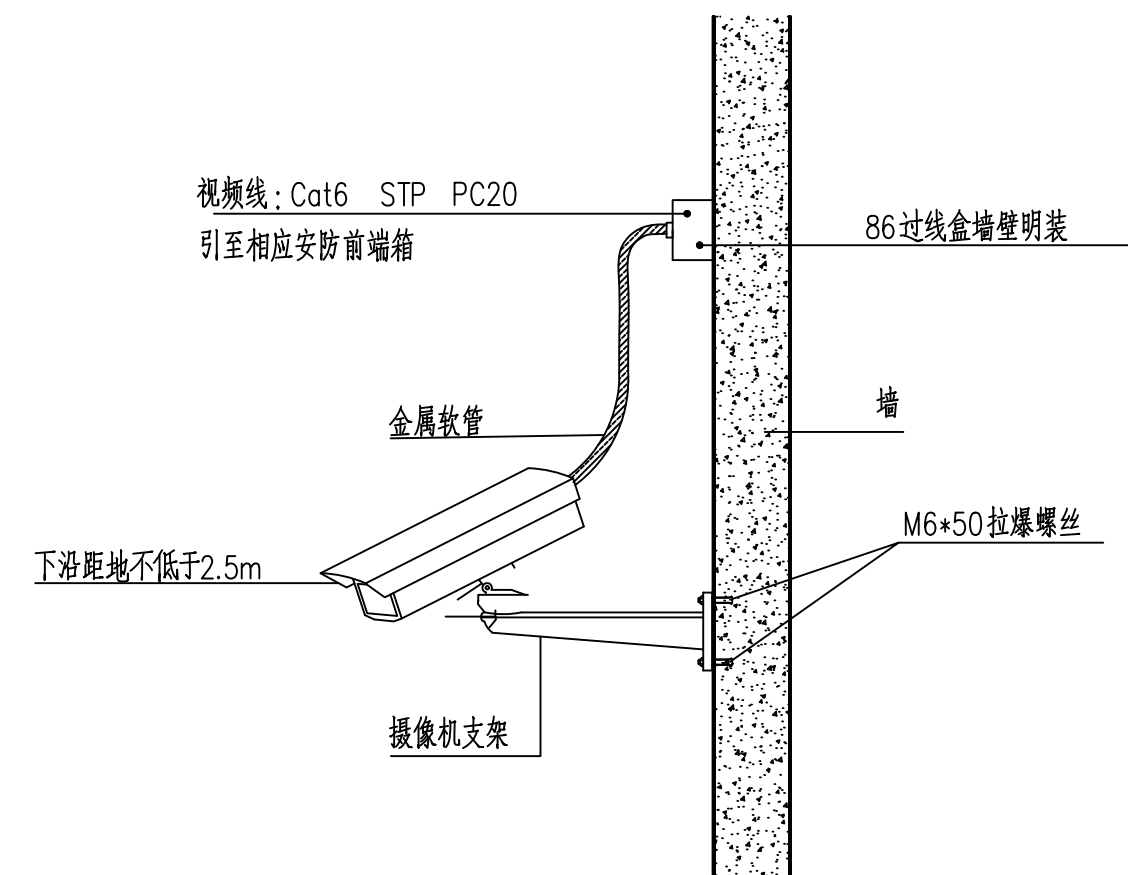

### 室内固定式摄像机壁挂安装大样图

工程施工图设计出图  
专用章(1)  
资质证书号:A131000017  
有效期至2028年12月22日止  
上海市勘察设计行业协会统一颁发

			校核	苏涛	苏涛	阶段	施工图设计	 <b>上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司</b> SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程 (自控集成标段)	项目编号	2023GD233SS
审核	陆继斌		校对	苏涛	苏涛	专业	自控及仪表			子项名称	总图
设计负责人	王健		设计	范翔宇	范翔宇	比例	无			图号	CS0319-ZY59
专业负责人	黄凯		制图			日期	2024.04.26			修正号	