
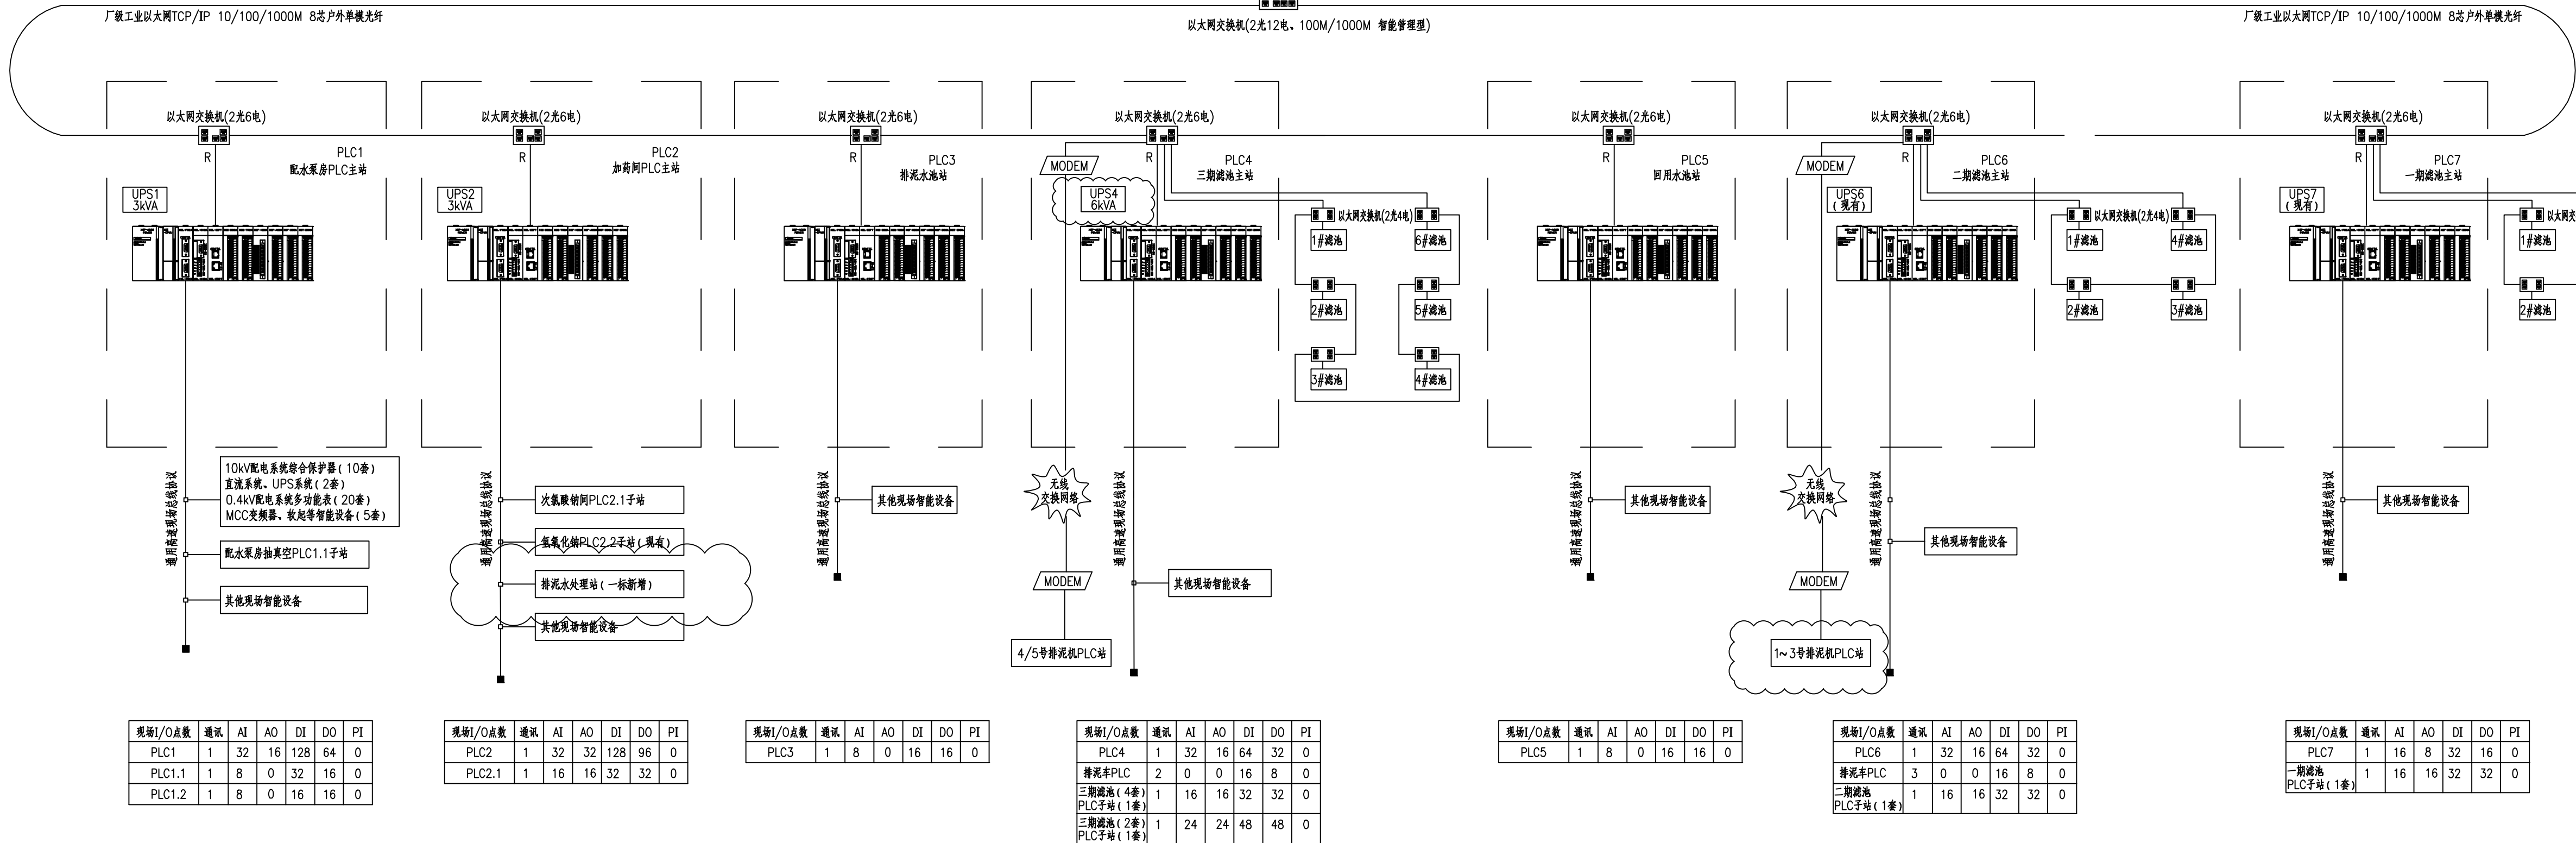


序号	符号	名 称	规格 型号	单位	数量	备 注
1		以太网核心交换机	智能管理型, 支持环网 2光12电	台	1	
2		以太网核心交换机	智能管理型, 支持环网 2光6电	台	8	
3		以太网核心交换机	智能管理型, 支持环网 2光4电	台	14	
4		容错服务器	主频4核214、2.2GHz、64GB、480GB硬盘*8TB 全SAS10盘数据盘, 数据盘软件(>300点)	套	1	
5		电源电缆	YJV-0.6/1 3x2.5	米	300	操作站、工程师站、PLC站等电源 就近引自UPS
6		信号电缆	六类屏蔽以太网双绞线	米	300	操作站、工程师站、PLC站等信号接 就近引自交换机
7		PLC站拆除	涉及PLC主站PLC1~7共7台, 一二三期滤池子站共14台	台	21	
8						
9						

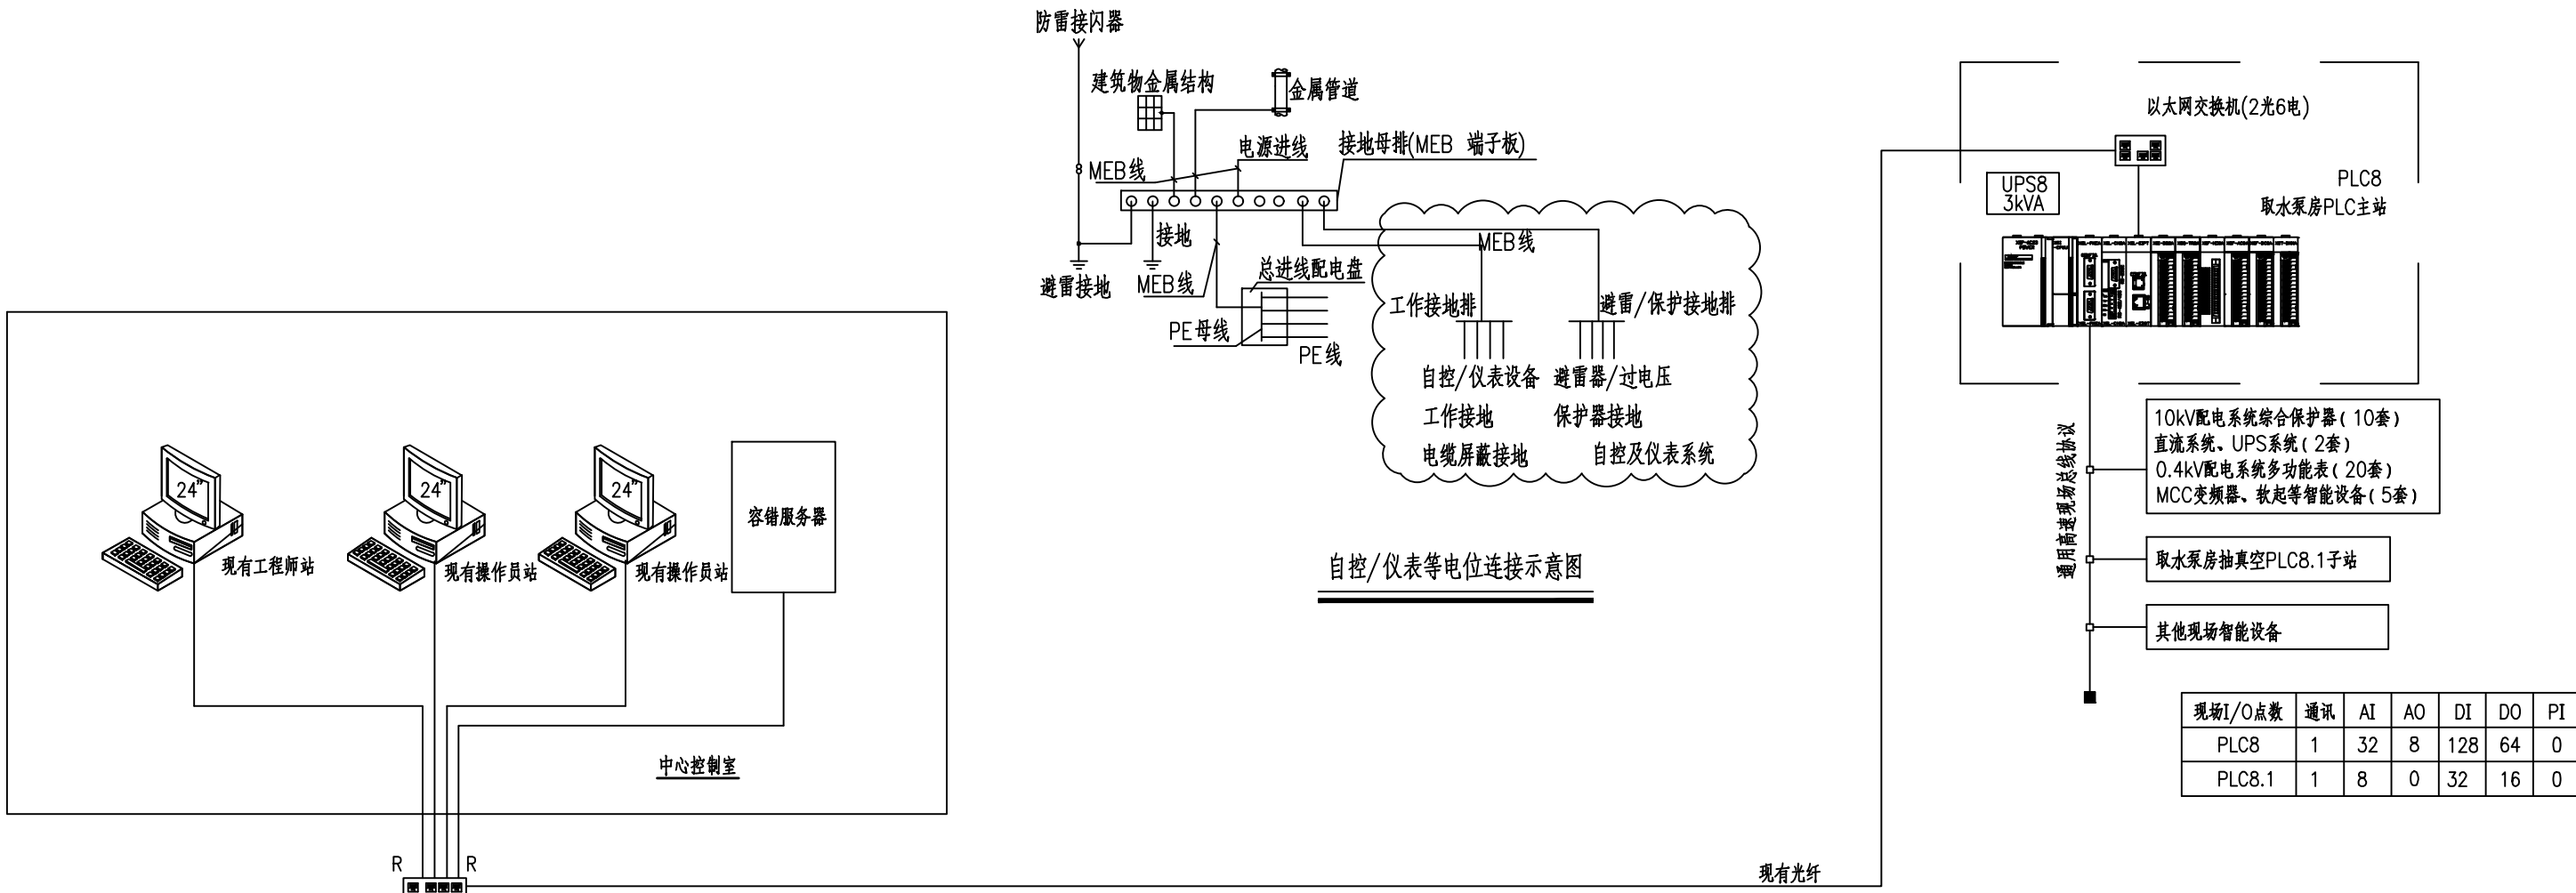

图例:

- | | |
|-------------------|------------|
| <u> </u> G | 8芯户外单模光纤 |
| <u> </u> R | 六类屏蔽以太网双绞线 |

注意：

1. 自控系统中含加药加氯PLC柜（IO柜），加药成套系统中另设控制柜。
2. 加药成套系统负责控制柜至设备以及控制柜至PLC的线缆。