




二级泵房及配电室
比例 1: 1000.

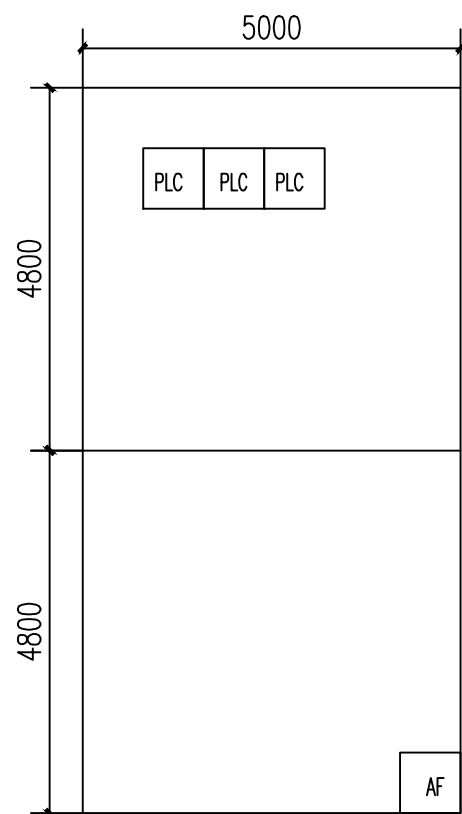

中控室
比例 1: 1000.

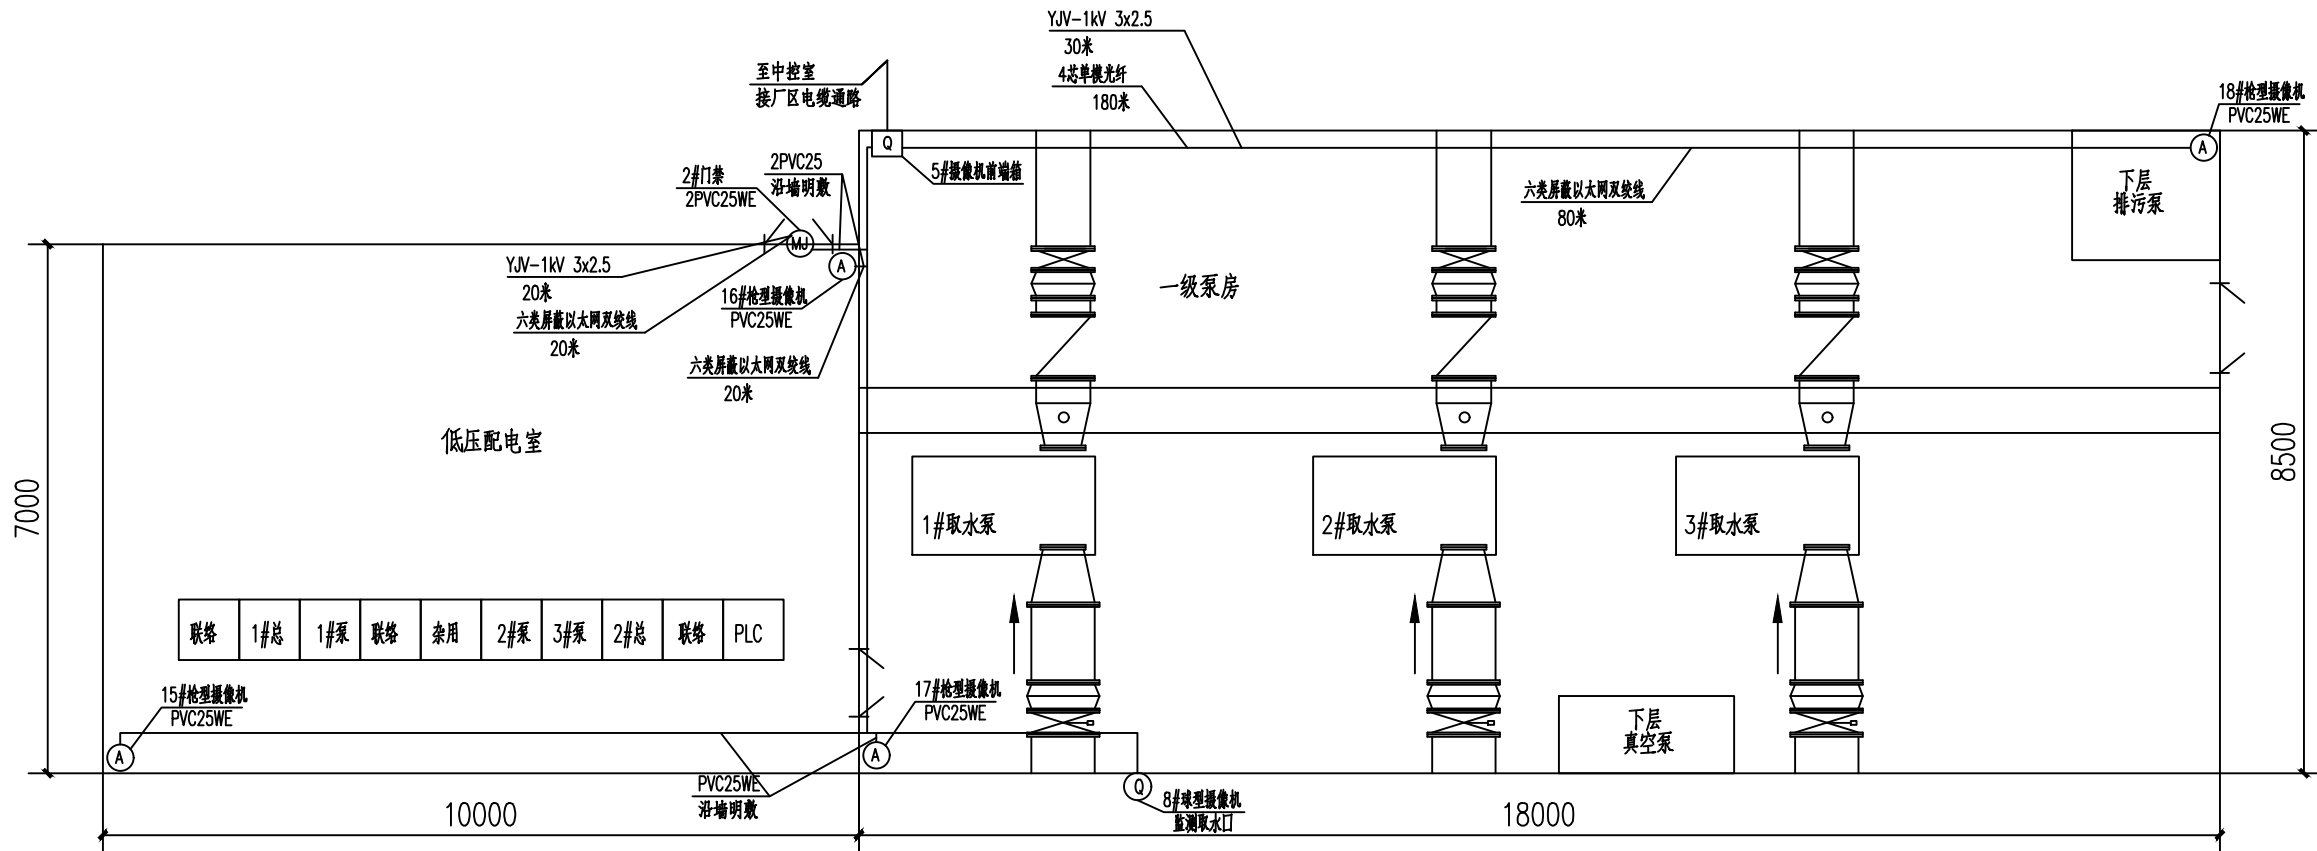

一级泵房及配电室
比例 1: 1000.

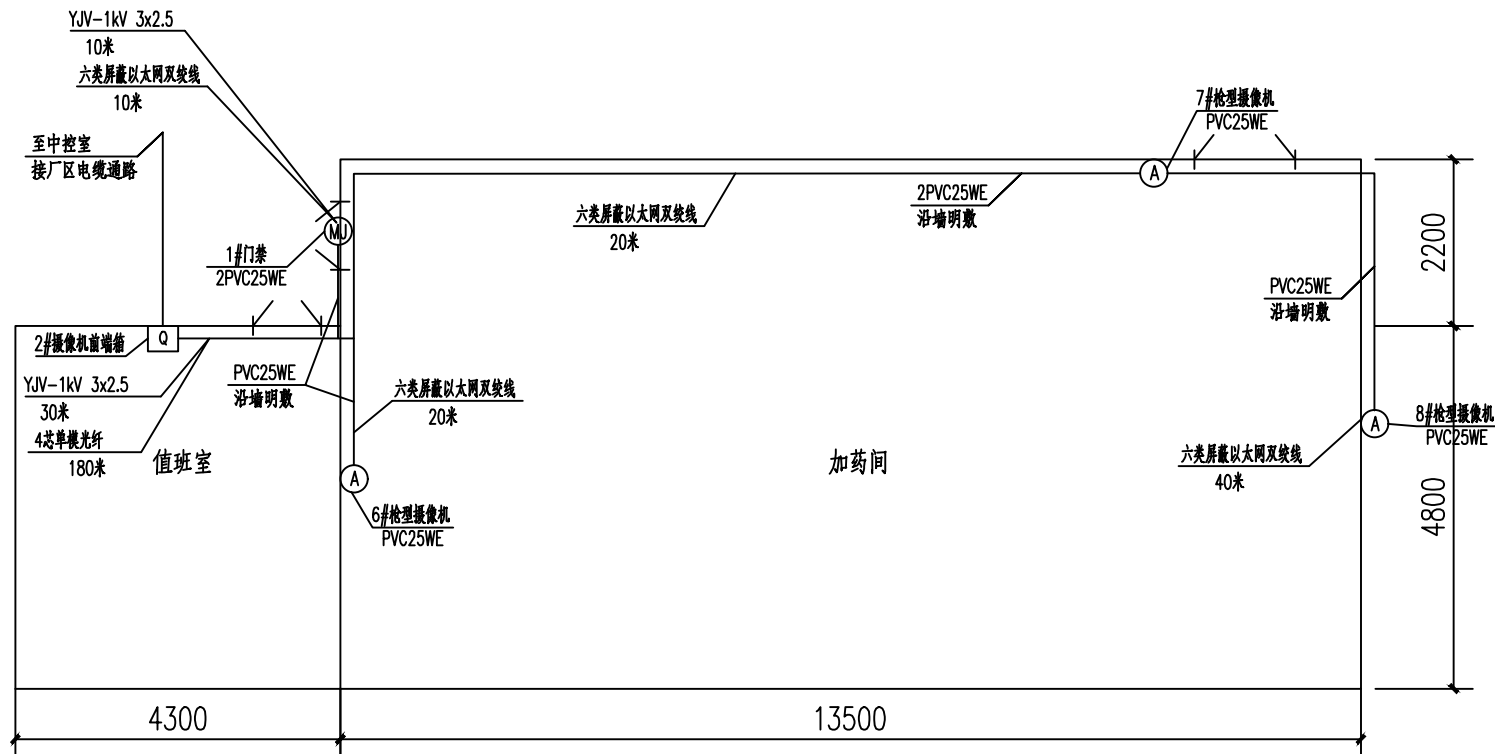

加药加氯间
比例 1: 1000.

- 说明:
- 1、单位: 高程为米, 其余为毫米。
 - 2、由于厂平面原有管道基础资料缺失, 图中管道高程仅供参考。施工时以实际管道高程为准。
 - 3、由于原始设计资料缺失, 图中标注尺寸均为现场测量值。施工时需现场复测, 如设计图纸与现场实际情况不符, 应通知设计人及甲方共同协商解决后再施工。
 - 4、图中所示房间壁厚、门窗、楼梯、护栏等位置仅为示意, 并非实际尺寸。
 - 5、所有设备就近引自现状电缆通路(电缆沟、线槽、管)。

6						
5		重埋PVC管	PVC25	米	300	
4	(M)	门禁系统(带门读卡器)	合入门禁一体机等	套	4	
3						
2	(A)	高清枪型摄像机	合视频系统现场部署	套	11	
1	(AF)	安防柜	600x800x2200mm	面	1	
序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注

