广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
2025年01月08日确认图纸
审图 机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19078
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年01月17日
2025年01月08日完成审查

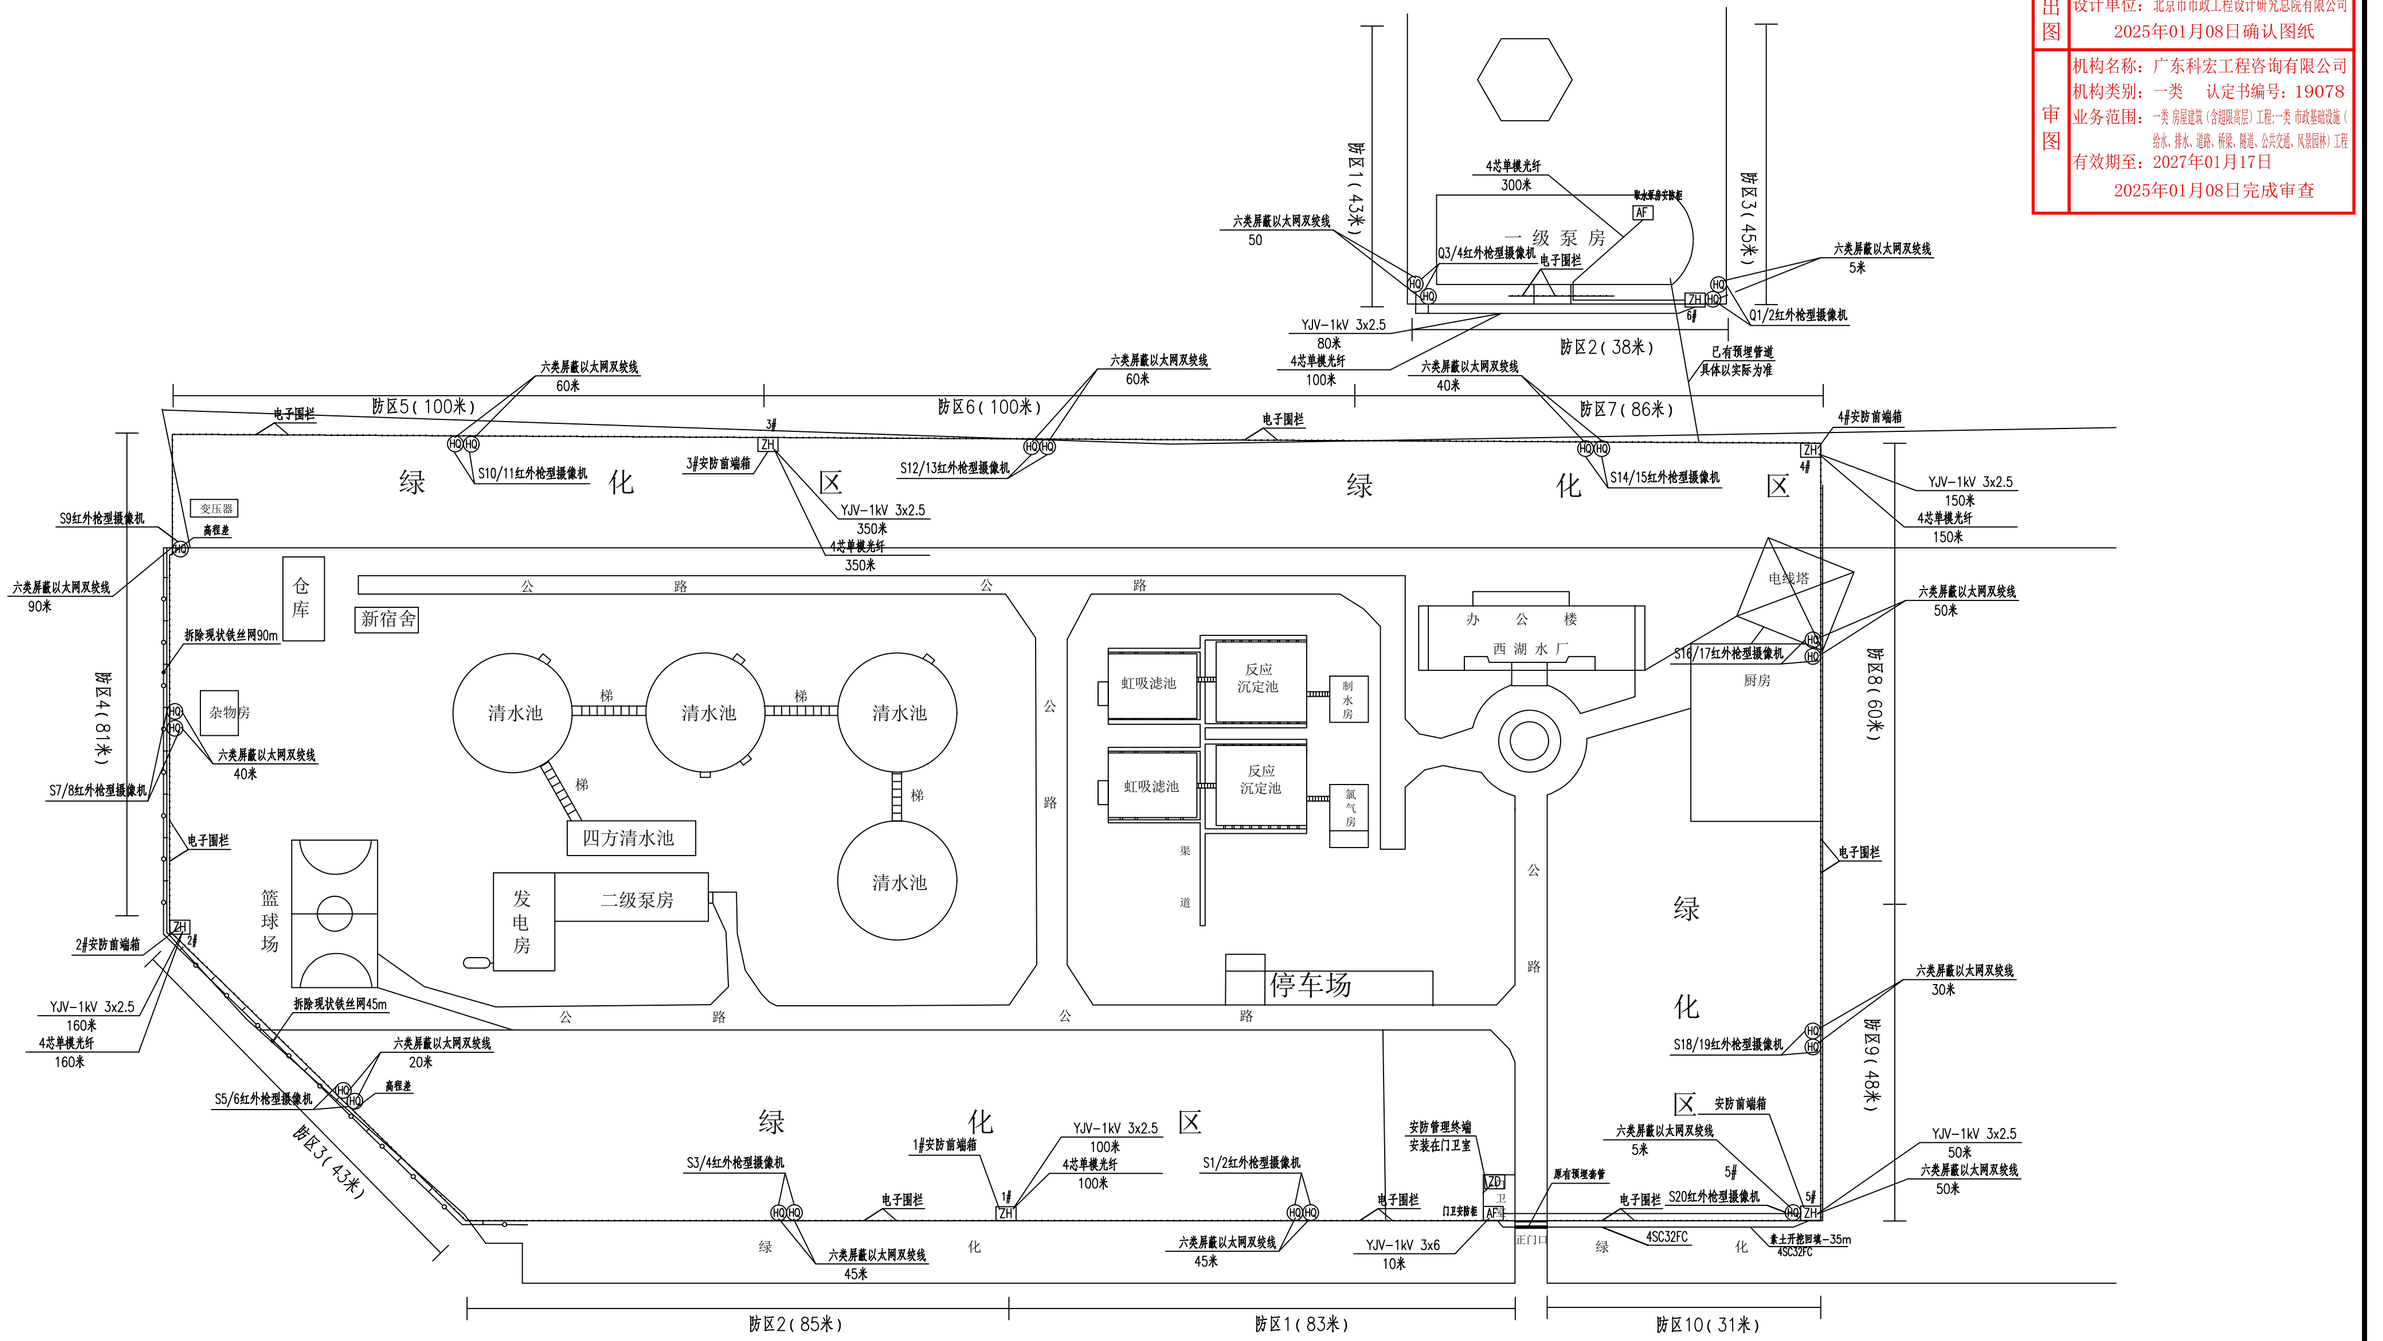


图例：

| | |
|---|---|
| ———— | 电子围栏 |
| ZD | 安防管理终端 |
| AF | 安防柜 |
| ZH | 触网脉冲主机 |
| HQ | 红外枪型高清网络摄像机 |

说明：

1. 周界报警系统采用脉冲式电子围栏方式。
2. 电子围栏的设置按小于100米为一个防区，两个防区设置一个安防前端箱，安防前端箱配套交换机、触网脉冲主机、电源及防雷附件等。
3. 电子围栏的内部电缆、套管等安装辅材由厂家配套。
4. 周界视频监控范围为0~50米，摄像机立柱安装。
5. 安防前端箱在实体围墙上安装。
6. 本工程无实勘详图，图纸中仅体现埋管管线敷设路由，电缆规格与长度参见电缆清册与材料表，为实际测量结果。

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2028年12月22日

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段） | 项目(副)负责人 | 姚左钢 鲍磊 | | 校核人 | 赵申 | 赵申 | 阶段 | 施工图设计 |
| | 石龙西湖水厂安防改造设计图 | 专业负责人 | 胡田力 梁毅 | | 审核人 | 董威 | 董威 | 图号 | 2023N121-SS030902-YZ04 |
| | 安防设备点位布置图 | 设 计 人 | 薛培 | 薛培 | 审定人 | 董威 | 董威 | 日期 | 2024.08 |
| | | | | | | | | 比例 | |

会签栏