广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
2024年08月29日确认图纸
审图 机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19078
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年01月17日
2024年09月05日完成审查

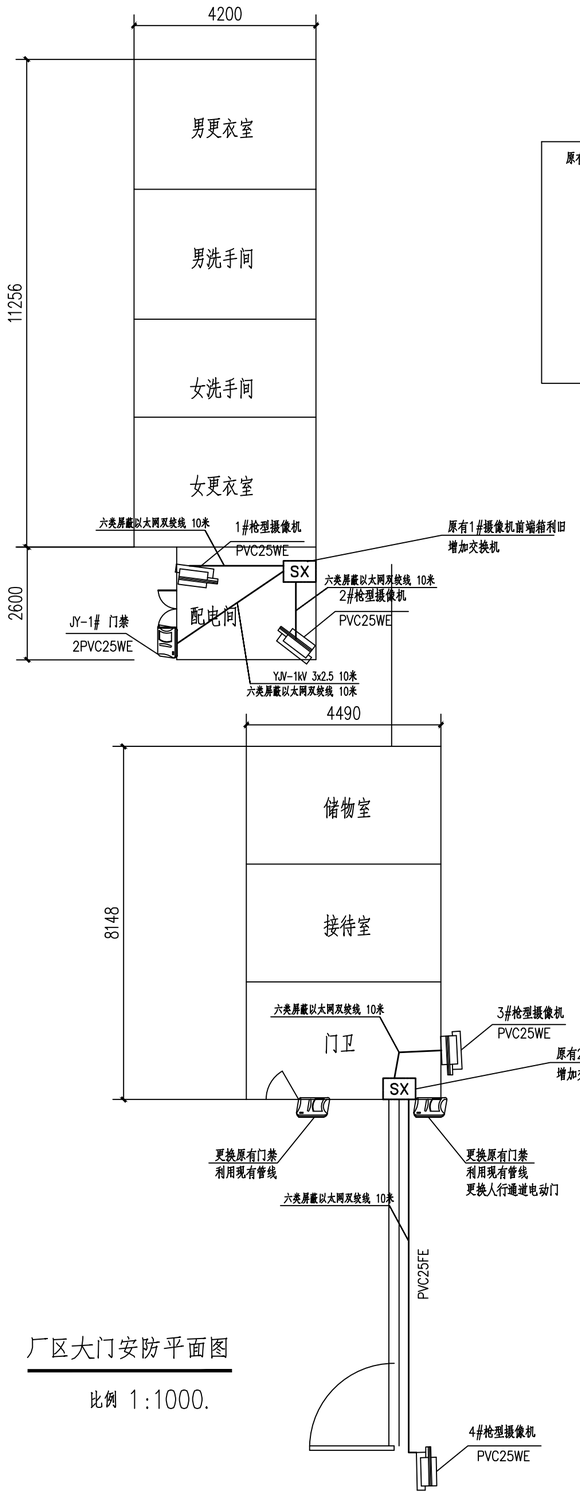

厂区大门安防平面图

比例 1:1000.





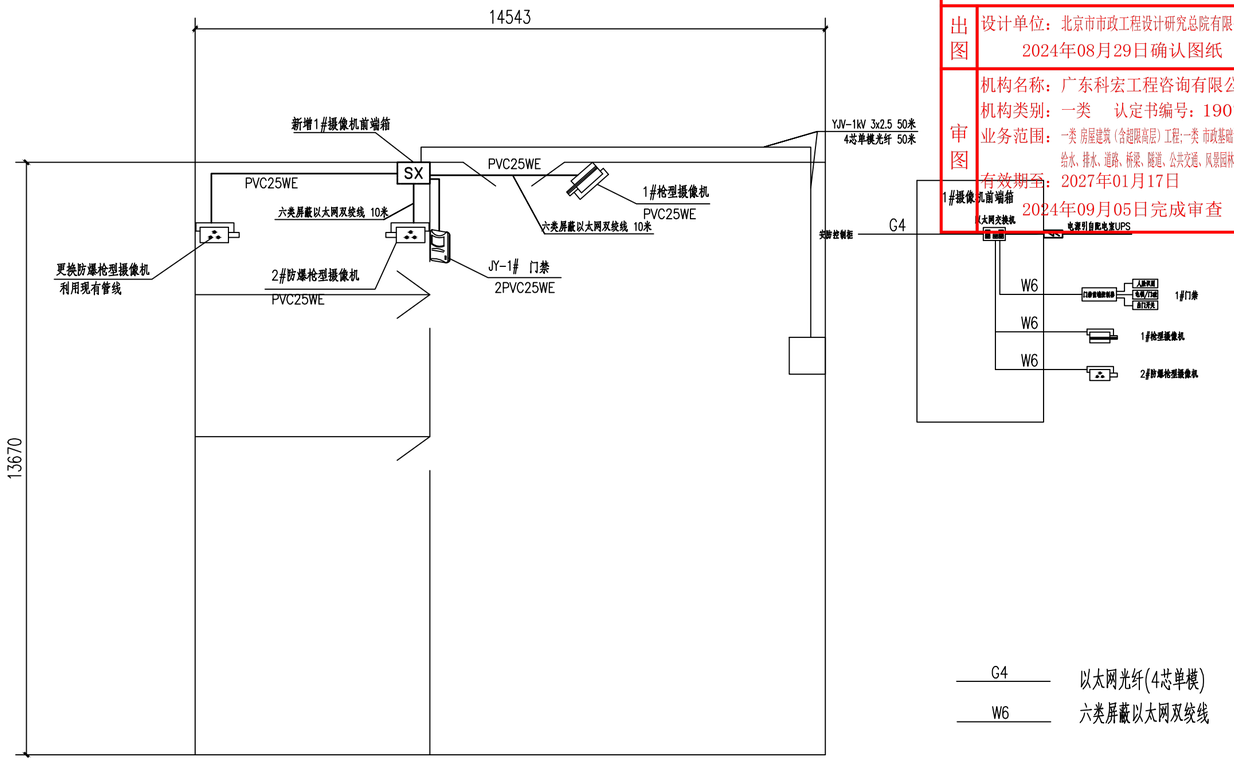

办公楼化验室药品间安防平面图

比例 1:1000.

G4 以太网光纤(4芯单模)

W6 六类屏蔽以太网双绞线

枪型摄像机

防爆枪型摄像机

门禁一体机

注：本工程无实勘详图，图纸中仅体现埋管管线敷设路由，电缆规格与长度参见电缆清册与材料表，为实际测量结果。

比例 1:1000.

摄像机、门禁等室内明敷管线以及外墙明敷采用PVC管材，埋管过路处采用镀锌钢管型，详见设计图纸。

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	人脸识别一体机门禁系统	门禁系统配套	套	4	距地面1.4米安装
2	摄像机前端箱（改造）	原机箱利旧，增加一台交换机	个	2	
3	摄像机前端箱	随摄像机成套供货	个	1	
4	枪型摄像机	招标设备	个	5	距地面3.0m安装
5	防爆枪型摄像机	招标设备	个	2	距地面3.0m安装
6	重型PVC管	φ25	米	100	
7					
8					
9					
10					
11					

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2028年12月22日

会签栏

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段）

市第四水厂自控、安防改造设计图

安防设备点位布置图（九）

项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊		校核人	赵申		阶段	施工图设计
专业负责人	胡田力 梁毅		审核人	董威		图号	2023N121-SS030202-YZ13
设 计 人	薛培		审定人	董威		日期	2024.08
						比例	