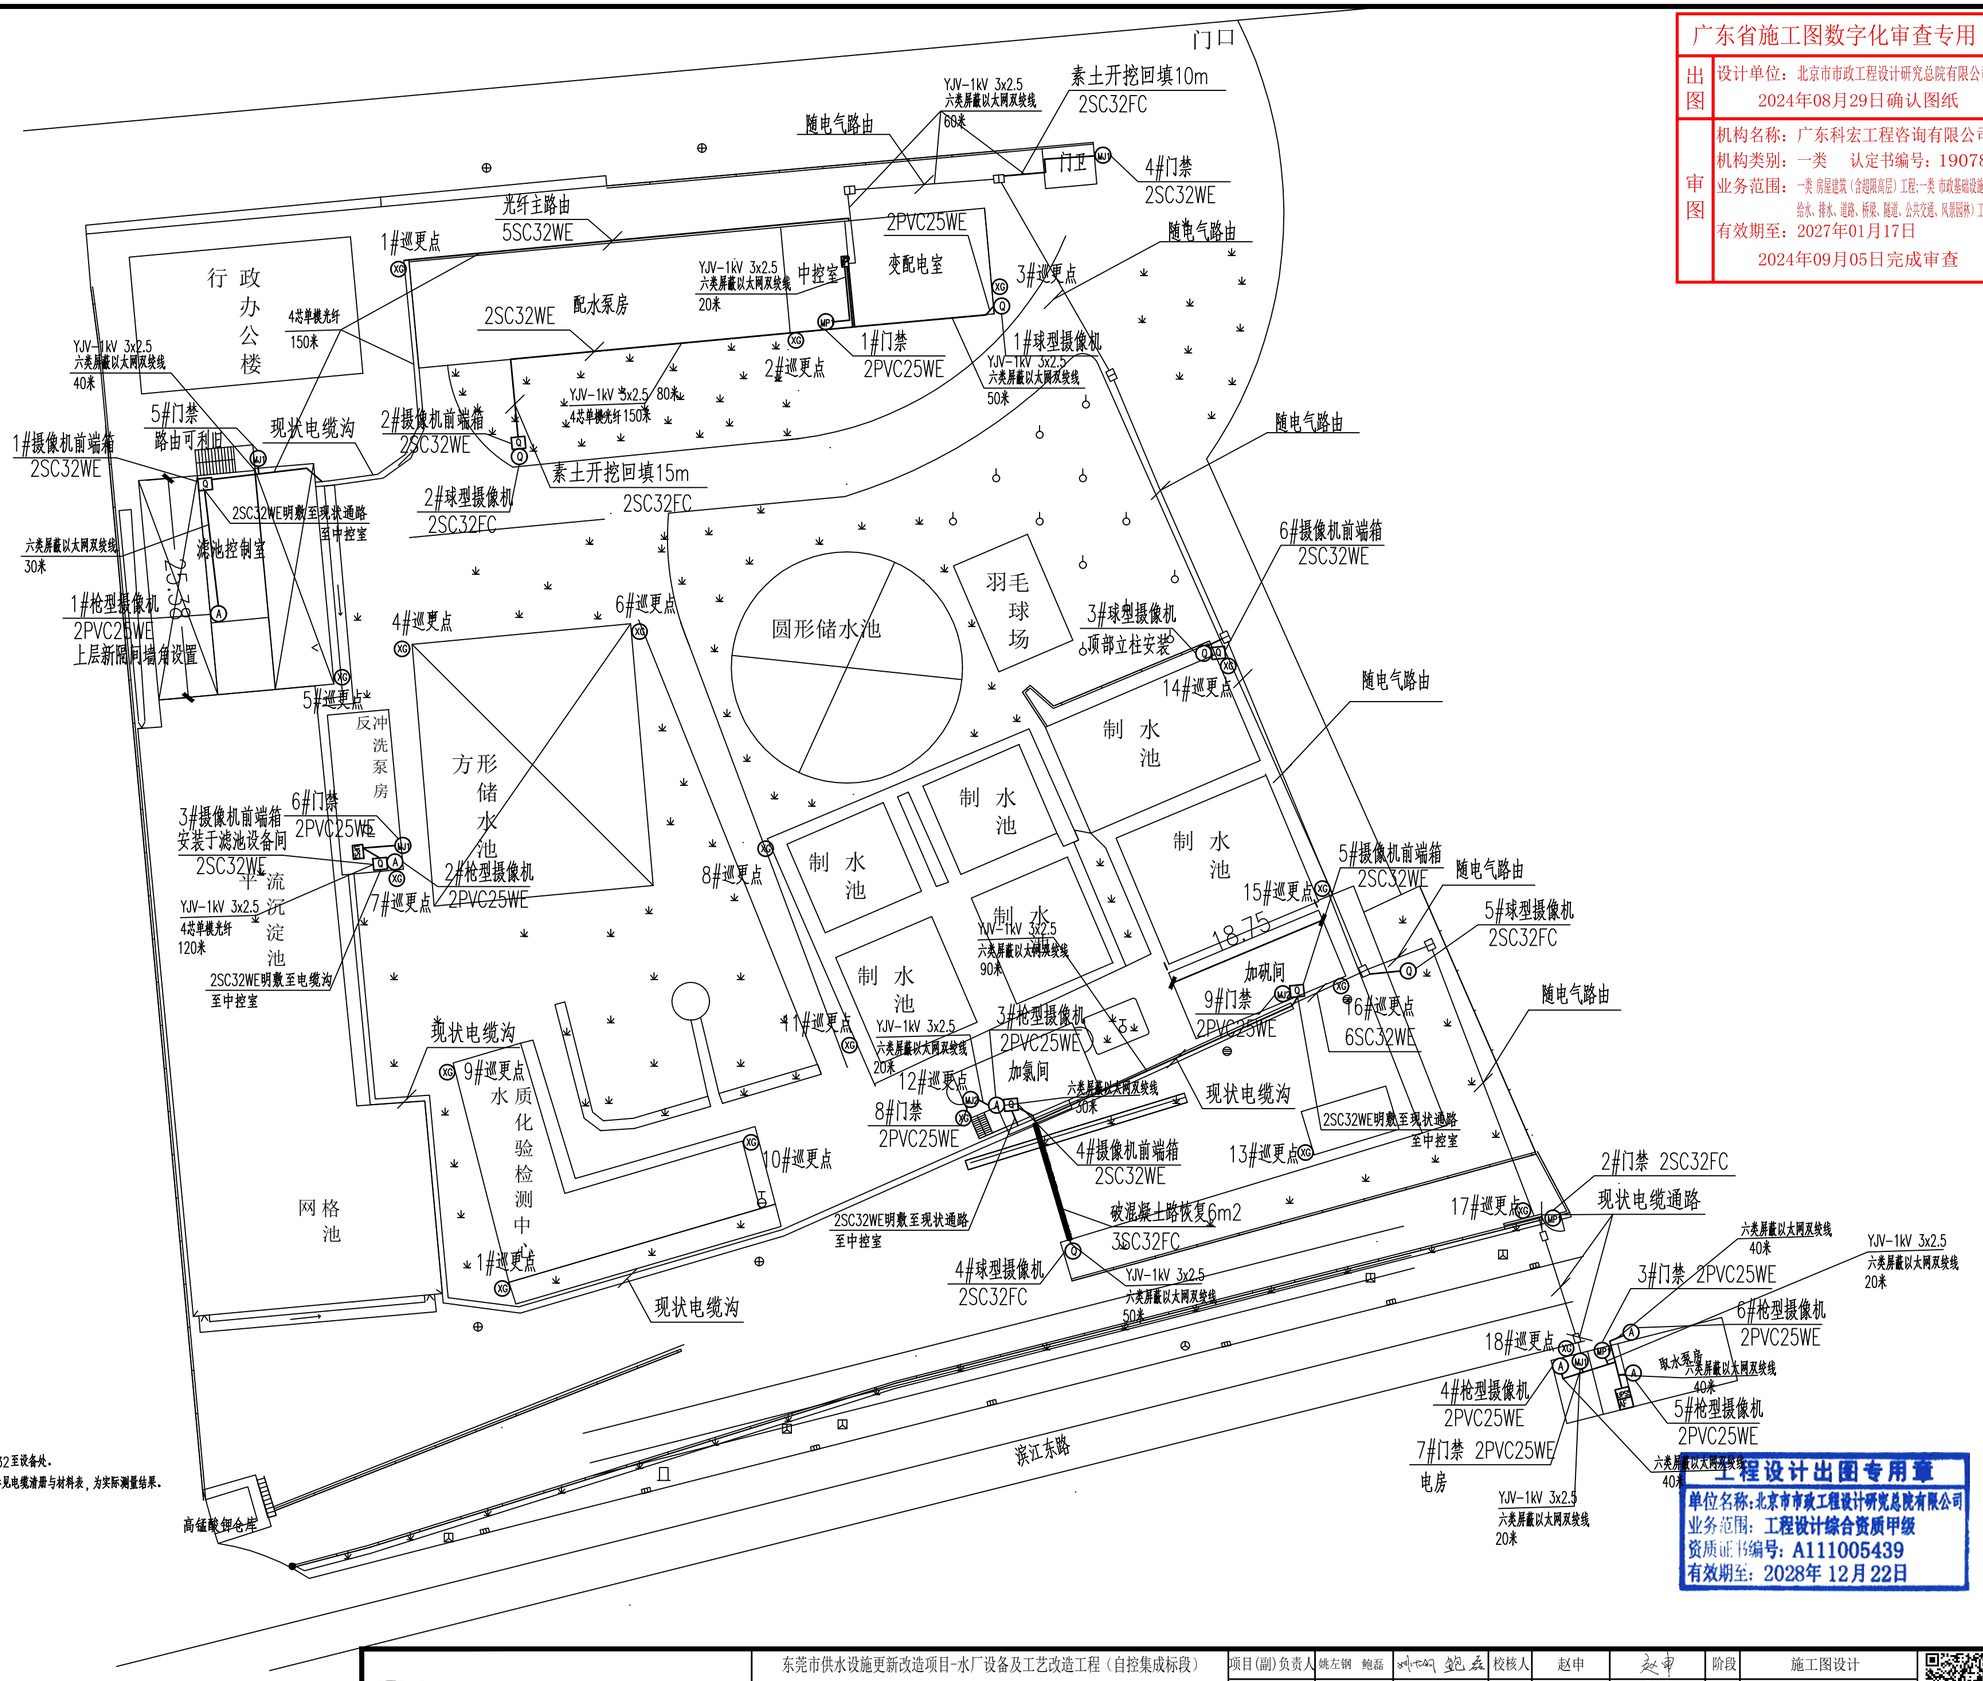

说明：

1. 安防系统部分线缆沿用电气、自控管线通路。
2. 室内安防摄像机及门禁由安防控制柜、前端箱经明敷PVC25至设备处。
3. 室外安防摄像机及安防设备箱由安防控制柜、前端箱经明敷镀锌钢管SC32至设备处。
4. 本工程无实物详图，图纸中仅体现埋管管线敷设路由，电缆规格与长度参见电缆清册与材料表，为实际测量结果。

比例 1：200.

会签栏

广东省施工图数字化审查专用

出图：设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司 2024年08月29日确认图纸

审图：机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19078
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程；一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年01月17日
2024年09月05日完成审查

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2028年12月22日

北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段）	项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊	姚左钢 鲍磊	校核人	赵申	赵申	阶段	施工图设计	
	石碣水厂自控、安防改造设计图	专业负责人	胡田力 梁毅	胡田力 梁毅	审核人	董威	董威	图号	2023N121-SS030702-YZ05	
	安防设备点位布置图（一）	设 计 人	薛培	薛培	审定人	董威	董威	日期	2024.08	比例