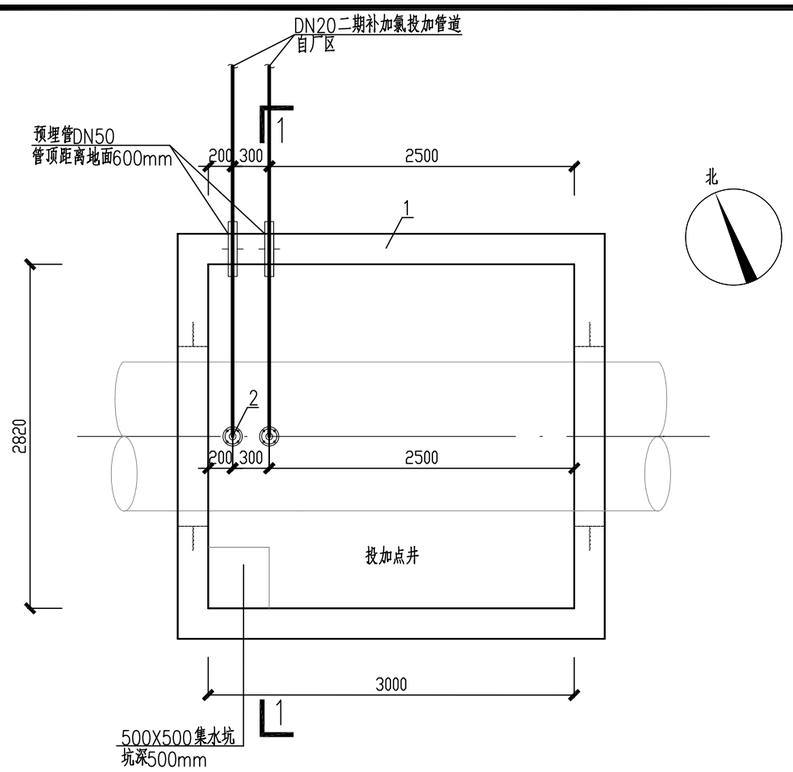

井内平面图 1:1

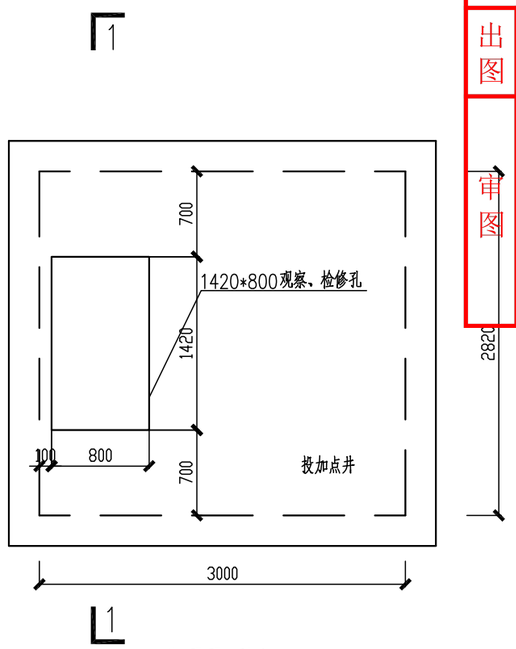

井顶平面图 1:1

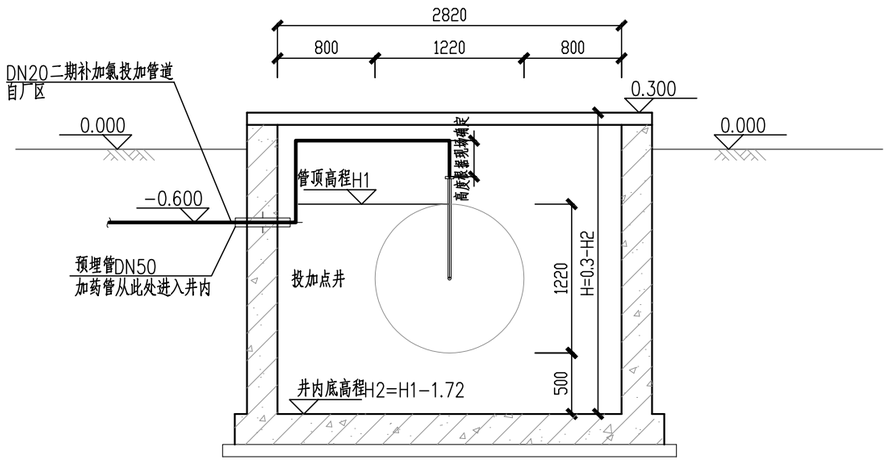

1—1剖面图 1:1

说明：

1、本图尺寸单位：标高以米计，其余尺寸单位以毫米计。

2、预埋套管型式见02S404-15/17,设备基础与安装都以实际购买设备附带基础图。安装图为准。

3、井顶超出地面不低于200mm,井底到水管管底距离不低于500mm，井总深度根据现场定。

4、高程采用相对高程。

5、因设计时无现况管道物探资料，施工前应复测待开孔管道的管径、管位，与设计无出入，方可施工。

投加点井配置清单

序号	名称	参数	数量	单位	备注
1	投加点井	内控尺寸：3000×2820×H	1	座	H=2.02-H1，H1为现状管顶高
2	投加点		2	处	做法详见大样图
3	球阀	DN20	2	个	
4	活籍	DN20	2	个	
5	防水套管	DN50	2	个	02S404-6、7
6	加药管	DN20	4	米	
7	防水套管	DN1200	2	个	参02S404-6、7

广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
2024年08月29日确认图纸
审图 机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19078
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年01月17日
2024年09月05日完成审查

工程设计出图专用
单位名称:北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2028年12月22日

会签栏 结构 王金鹏 专业负责人

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段）

石排水厂加药系统改造设计图

二期补加氯系统投加点井详图

项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊	校核人	周川 李晓	阶段	施工图设计				
专业负责人	韩宝平 许春蕾	审核人	单晓峻	图号	2023N121-SS031001-GS12				
设 计 人	杜梦婵	审定人	姚左钢	日期	2024.08	比例	1:1		