广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
2024年08月29日确认图纸
审图 机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19078
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年01月17日
2024年09月05日完成审查

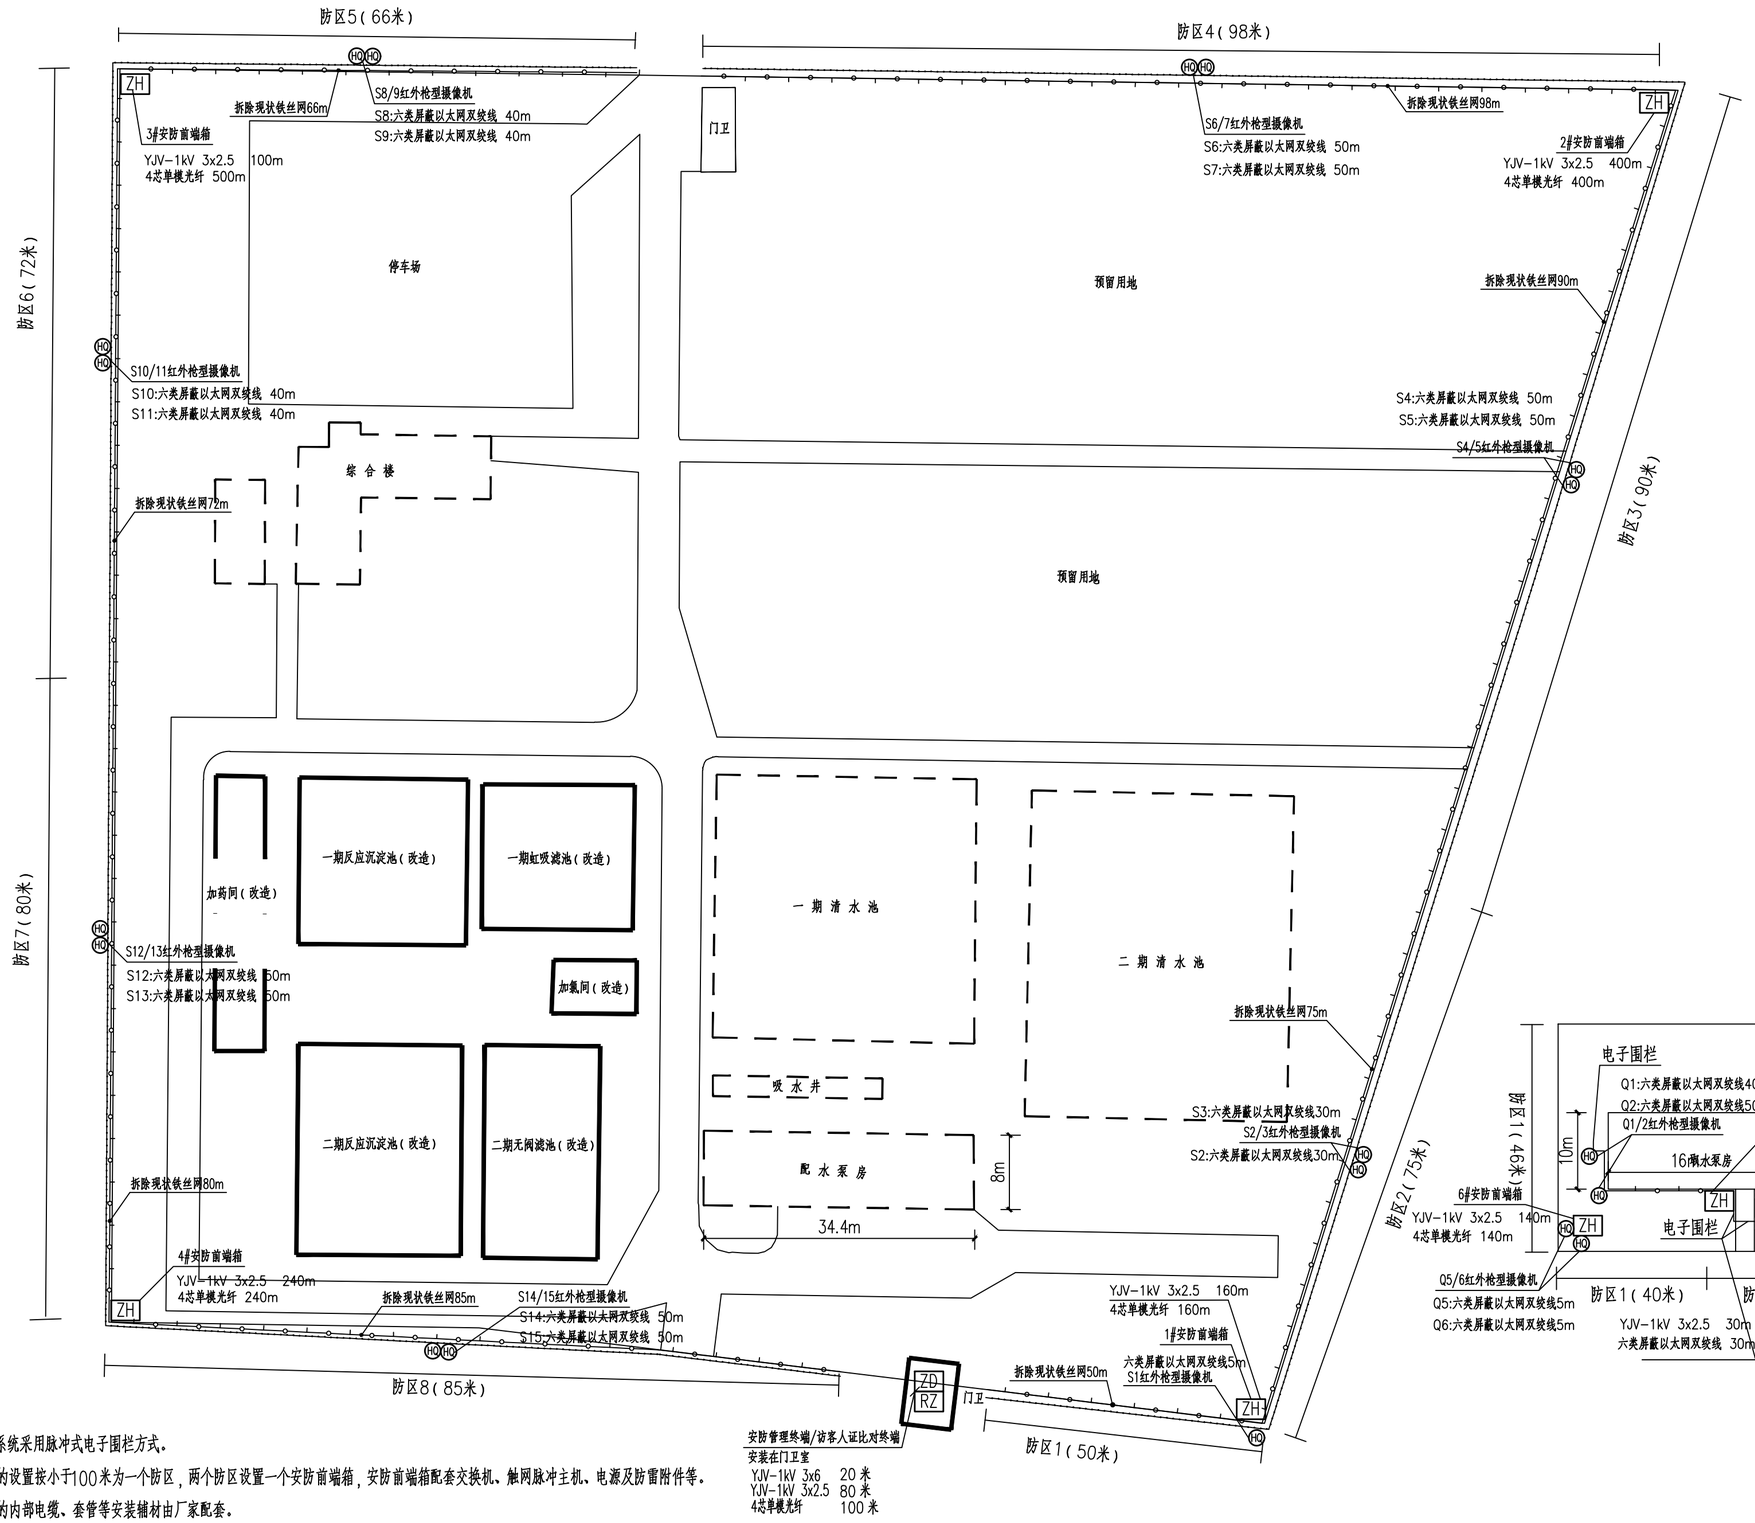

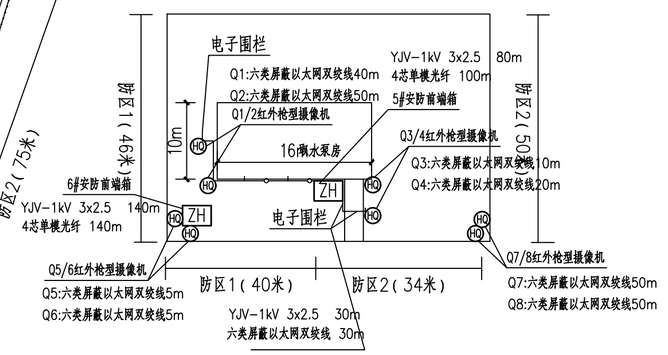

图例：
- 电子围栏
- ZD 安防管理终端
- RZ 访客人证比对终端
- ZH 触网脉冲主机
- HQ 红外枪型高清网络摄像机

说明：

1. 周界报警系统采用脉冲式电子围栏方式。
2. 电子围栏的设置按小于100米为一个防区，两个防区设置一个安防前端箱，安防前端箱配套交换机、触网脉冲主机、电源及防雷附件等。
3. 电子围栏的内部电缆、套管等安装辅材由厂家配套。
4. 周界视频监控范围为0~50米，摄像机立柱安装。
5. 安防前端箱在实体围墙上安装。
6. 本工程无实勘详图，图纸中仅体现埋管管线敷设路由，电缆规格与长度参见电缆清册与材料表，为实际测量结果。

比例 1:190.

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2028年12月22日

会签栏

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段）
石排水厂自控、安防改造设计图
安防设备点位布置图（二）

项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊		校核人	赵申	赵申	阶段	施工图设计
专业负责人	胡田力 梁毅		审核人	董威	董威	图号	2023N121-SS031002-YZ06
设 计 人	薛培	薛培	审定人	董威	董威	日期	2024.08
						比例	