





次氯酸钠间弱电平面图

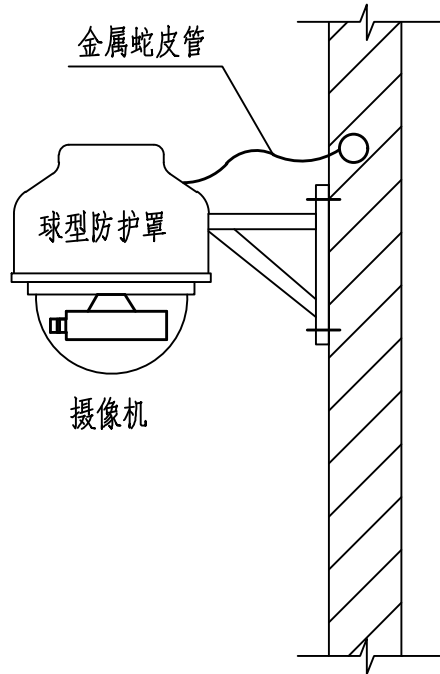

摄像机安装大样图

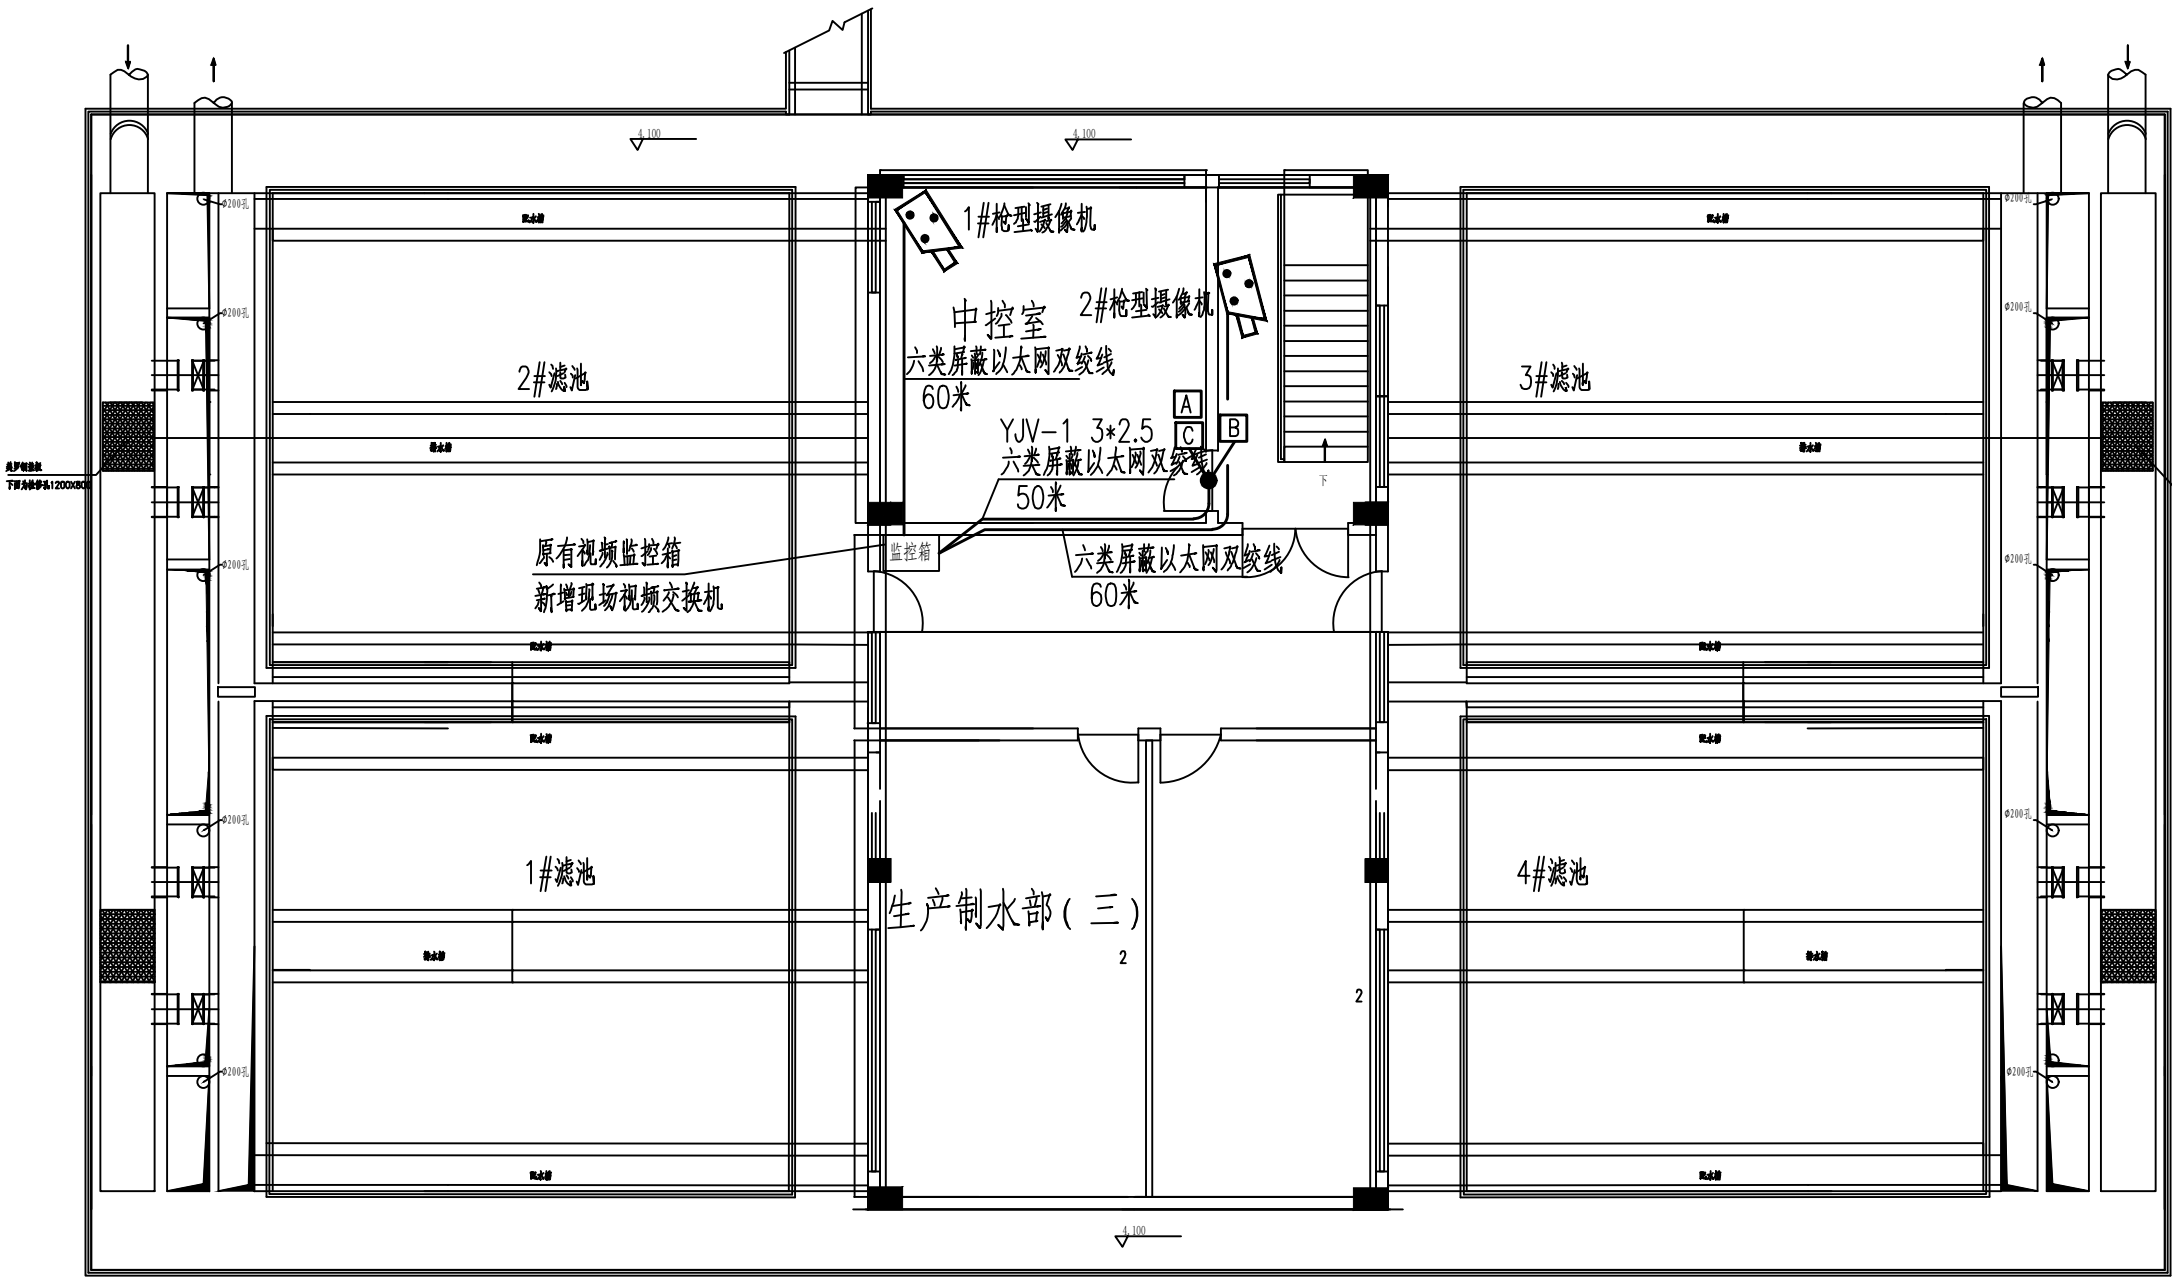

三期滤池中控室弱电平面图

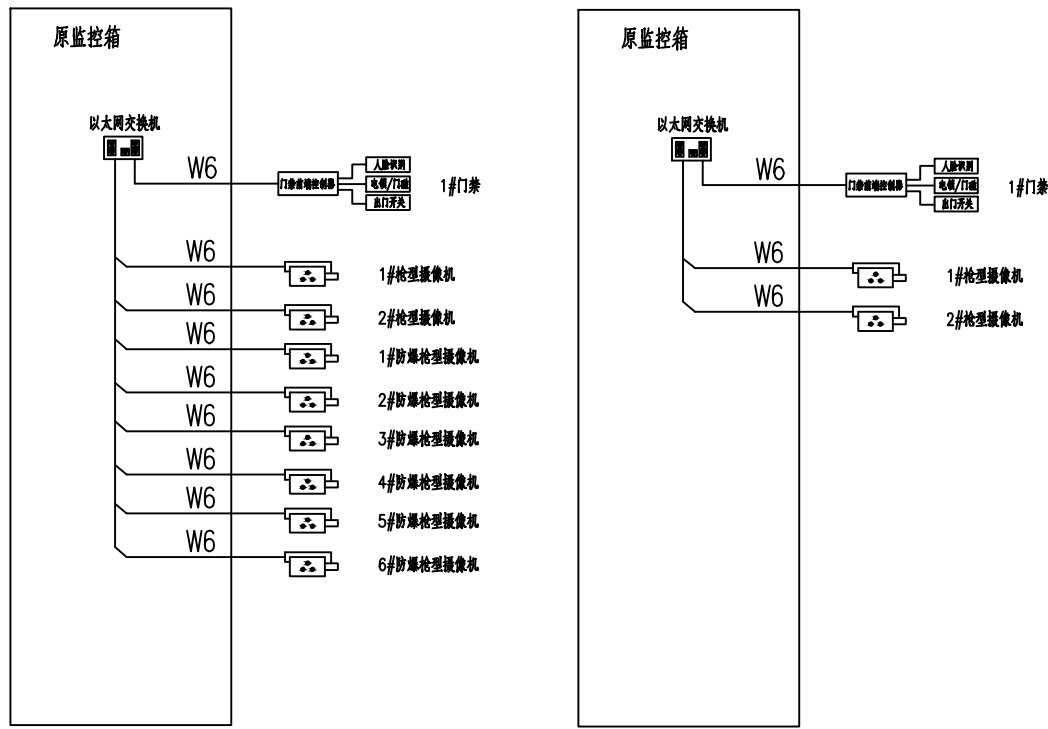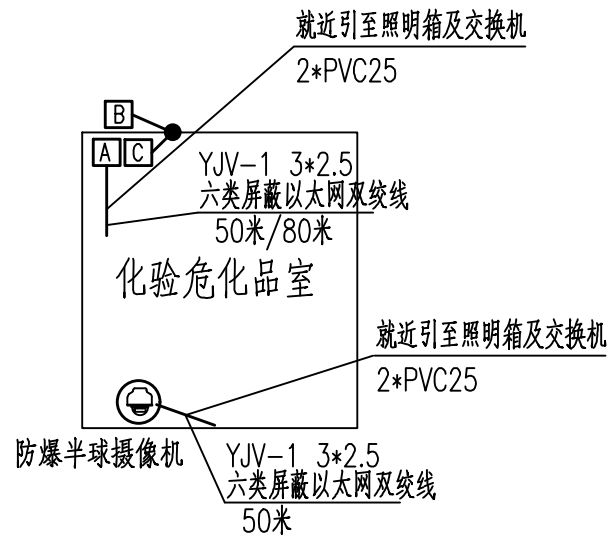

10		现场视频交换机	2光 8电 百兆 支持POE	台	2	安装于原监控箱内
9		重型PVC管	φ 25	米	690	符合国标 墙壁明敷
8	●	门禁电磁锁	门禁系统配套	套	4	门上安装
7	□	门禁开门按钮	门禁系统配套	套	4	距地1.4米安装
6	□	人脸门禁一体机	门禁系统配套	套	4	距地1.4米安装
5	□	门禁前端控制器	门禁系统配套	套	4	距地约2.0米安装
4	⦿	防爆枪型半球摄像机	400万像素	米	1	壁挂安装 距地面2.5米 防护等级IP66
3	⦿	防爆枪型枪型摄像机	400万像素	米	6	壁挂安装 距地面2.5米 防护等级IP66
2	⦿	枪型摄像机	400万像素	台	5	壁挂安装 距地面2.5米 防护等级IP66
1	□					
序号	符号	名称	规格 型号	单位	数量	备注

设备材料表

注：本工程无实勘详图，图纸中仅体现埋管管线敷设路由，电缆规格与长度参见电缆清册与材料表，为实际测量结果。