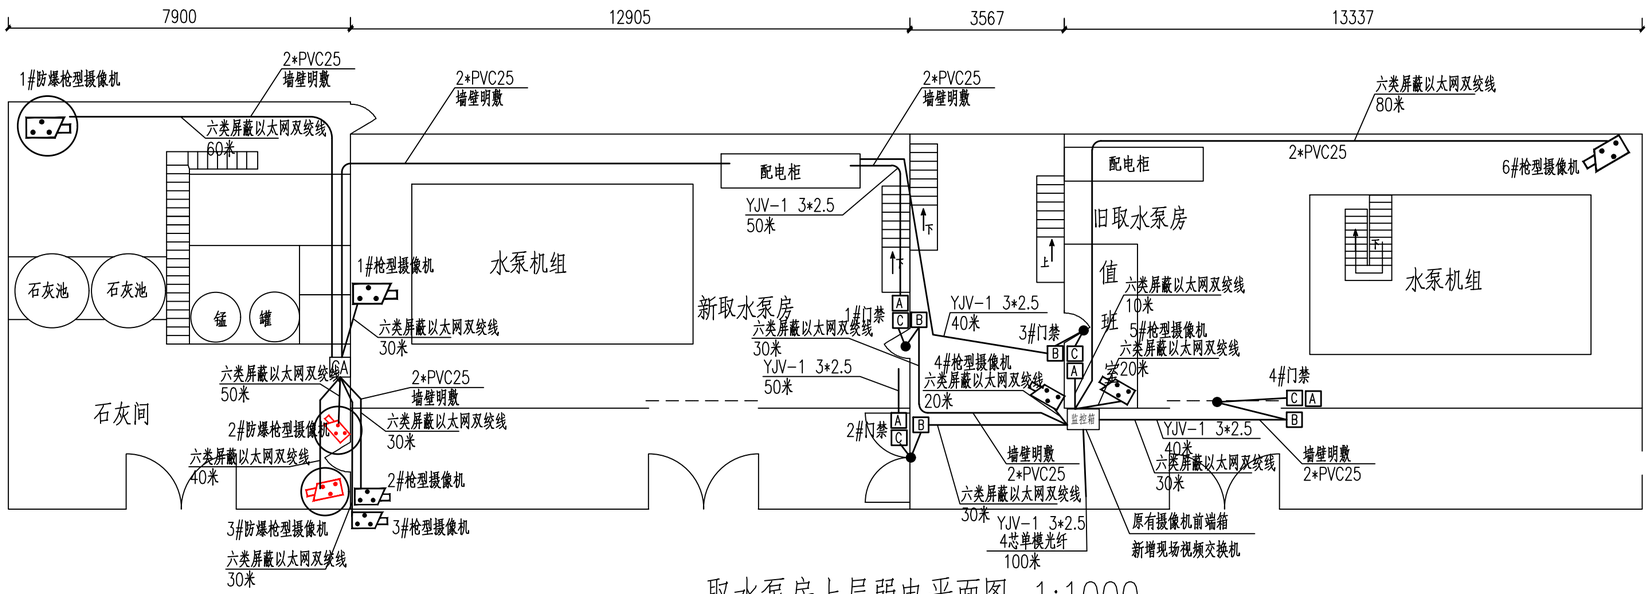

取水泵房上层弱电平面图 1:1000

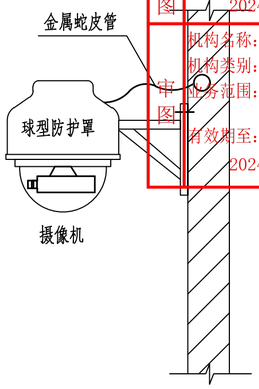

摄像机安装大样图

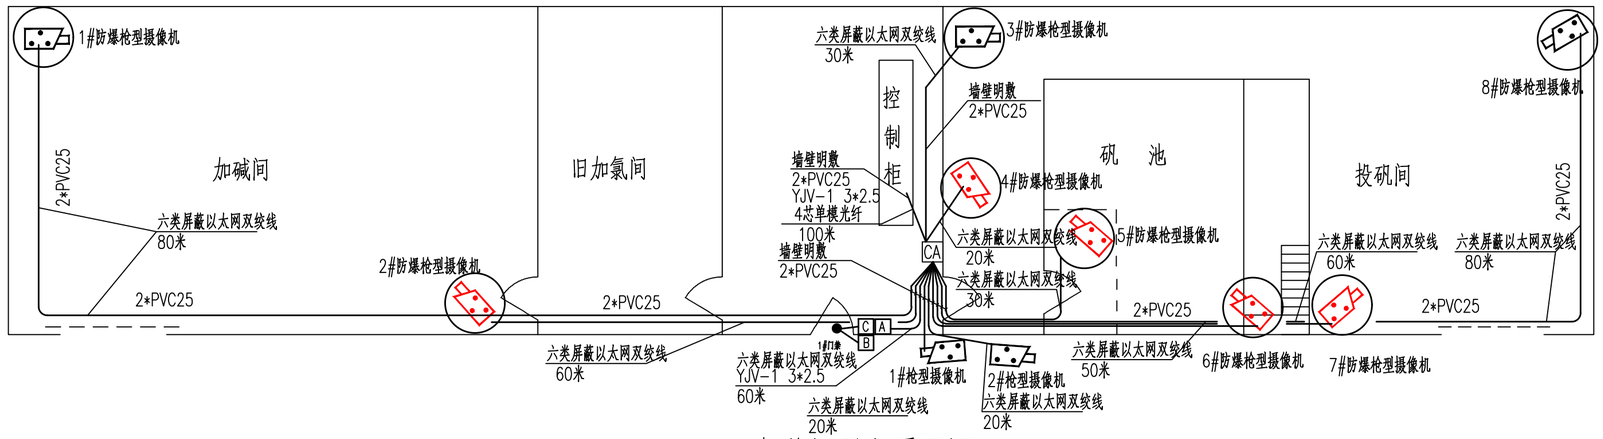

加药间弱电平面图 1:1000

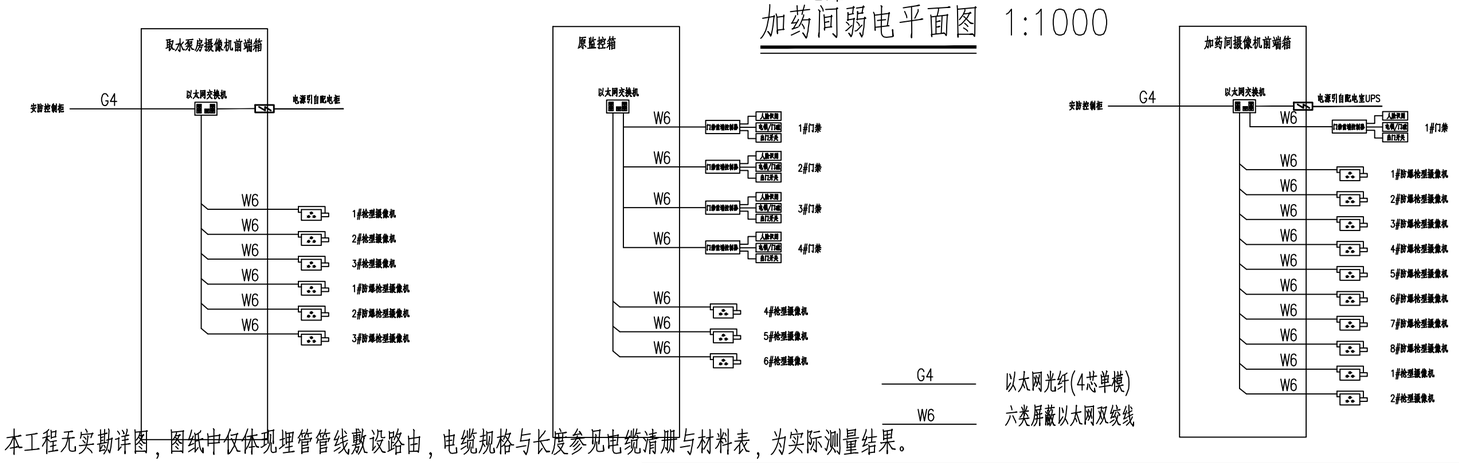

G4 以太网光纤(4芯单模)

W6 六类屏蔽以太网双绞线

注：本工程无实勘详图，图纸中仅体现埋管管线敷设路由，电缆规格与长度参见电缆清册与材料表，为实际测量结果。

序号	符号	名 称	规格 型号	单位	数量	备 注
10						
9		现场视频交换机	2光 8电 百兆 支持POE	台	1	安装于原监控箱内
8		重型PVC管	φ25	米	610	符合国标 墙壁明敷
7	●	门禁电磁锁	门禁系统配套	套	5	门上安装
6	C	门禁开门按钮	门禁系统配套	套	5	距地1.4米安装
5	B	人脸门禁一体机	门禁系统配套	套	5	距地1.4米安装
4	A	门禁前端控制器	门禁系统配套	套	5	距地2.0米安装
3		防爆枪型枪型摄像机	400万像素	台	2	壁挂安装，距地面2.5米
2		枪型摄像机	400万像素	台	2	壁挂安装，距地面2.5米
1	CA	摄像机前端箱	400*300*500mm(W*H*D)	台	2	防护等级IP66 内含电源模块、交换机等

设 备 材 料 表

广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
2024年08月29日确认图纸
审图 机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19078
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年01月17日
2024年09月05日完成审查

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2028年12月22日

会签栏

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段）

万江水厂自控、安防改造设计图

安防设备点位布置图（一）

项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊		校核人	赵申		阶段	施工图设计
专业负责人	胡田力 梁毅		审核人	董威		图号	2023N121-SS030401-YZ04
设 计 人	薛培		审定人	董威		日期	2024.08
						比例	